



GB **THREE-PHASE ENERGY METER THROUGH CT**

Instructions manual

DMED310T2



WARNING! 

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any service work on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Fit the device in an enclosure or cabinet with minimum IP51 protection degree.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasive products, liquid detergents or solvents.

| INDEX | Page |
|---|------|
| Introduction | 1 |
| Description | 1 |
| Keyboard functions | 2 |
| Measurement viewing | 2 |
| Table of display pages | 3 |
| Energy meters page | 3 |
| Hour meters page | 4 |
| Trend graph page | 4 |
| Counters page | 4 |
| Main menu | 5 |
| Password access | 5 |
| Expandability | 6 |
| Additional resources | 6 |
| Inputs, outputs, internal variables, counters | 7 |
| Limit thresholds | 7 |
| Remote-controlled variables | 7 |
| Tariffs | 8 |
| Parameter setting (setup) | 8 |
| Table of parameters | 8 |
| Commands menu | 13 |
| Wiring test | 13 |
| Technical characteristics | 14 |
| Wiring diagrams | 15 |
| Terminal arrangement | 15 |
| Mechanical dimensions | 15 |

INTRODUCTION

The DME310T2 energy meter has been designed to combine the maximum possible ease of operation together with a wide choice of advanced functions. The great accuracy, the ease of installation and operation make it an optimal choice for energy management and cost allocation tasks. The graphic LCD display offers a clear and user-friendly interface. The built-in optical interface allows the expansion through EXM modules.

DESCRIPTION

- Modular housing, 4U (72mm wide) for 35mm DIN rail
- Graphic LCD display, 128x80 pixels, white backlight, 4 levels of grey
- Membrane keyboard with 3 keys for viewing and setting
- Metrological LED for energy flow indication
- Active energy measurement complies with IEC/EC 62053-21 Class 1
- Connection through external CTs
- Programmable input (e.g. for tariff selection)
- 2 programmable static outputs
- Total active and reactive energy meters
- Partial active and reactive energy meters, clearable
- Hour counters, total and partial
- Easy and fast navigation
- Texts for measurements, setup and messages in 5 languages
- Optical interface for max 3 expansion modules, EXM series
- Sealable terminal covers
- Advanced programmable I/O functions
- True RMS measurements.

KEYBOARD FUNCTIONS


- ▲ and ▼ keys - Used to scroll display pages, to select among possible choices, and to modify settings (increment-decrement).
- ↻ key - Used to rotate through sub-pages, to confirm a choice, to switch between viewing modes.



VIEWING OF MEASUREMENTS

- The ▲ and ▼ keys allow to scroll the pages of viewed measurements one by one. The page being viewed is written in the title bar.
- Some of the readings may not be shown, depending on the programming and the wiring of the device (for instance, if programmed-wired for a three-phase without neutral system, L-N voltage page is not shown).
- For every page, the ↻ key allows to rotate through several sub-pages (for instance, to show the highest/lowest peak for the selected readings).
- The sub-page viewed is indicated in the status bar on the bottom of the display by one of the following icons:
 - **IMP = Imported energy** – Power taken from the energy supplier (positive sign)
 - **EXP = Exported energy** – Power given to the energy supplier (negative sign)
 - **TOT = Total energy** – Total energy meter, not clearable by user
 - **PAR = Partial energy** – Partial energy meter, clearable by the user by means of commands menu
 - **IN = Instantaneous value** – Actual instantaneous value of the reading, shown by default every time the page is changed.
 - **HI = Highest peak** – Highest peak of the instantaneous value of the relative reading. The HIGH values are stored and kept even when auxiliary power is removed. They can be cleared using the dedicated command (see commands menu).
 - **LO = Lowest peak** – Lowest value of the reading, stored from the time the DME power-on. It is cleared using the same command used for HI values.
 - **AV = Average value** – Time-integrated value of the reading. Allows showing measurements with slow variations. See integration menu in setup chapter.
 - **MD = Maximum Demand** – Maximum peak of the integrated value. Stored in non-volatile memory, it is clearable with dedicated command.
 - **GR = Bar graphs** – Shows the measurements in bar graphs.


- 1 - Actual active power
- 2 - Total imported active energy

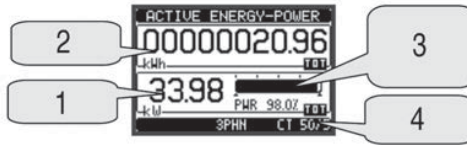

- 3 - Power % bar graph (current consumption)
- 4 - CT ratio setting

Indications on the main page

- 1 - Measurement value
- 2 - Unit of measure

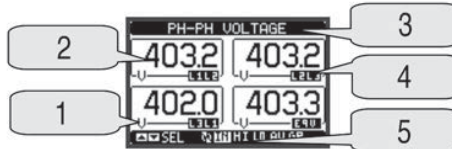

- 3 - Title bar
- 4 - Phase indication
- 5 - Sub-page indication




Example of display page with numeric indication

- The user can define to which page and sub-page the display must return to after a period of time has elapsed with no keystroke.
- If needed, it is possible to set the multimeter so that the display will always remain in the position at which it has been left.
- To set these functions see menu M02 – Utility.

PROGRAMMED CT VIEWING


- The CT ratio currently programmed is viewed on all the pages of the energy meters, in the lower section of the status bar.
- The reading gives the value of the primary and secondary values programmed in parameter P1.01 and P1.02.
- The reason for this is to highlight on the display eventual tampering of programming that can alter the energy count.

TABLE OF DISPLAY PAGES


| N° | PAGE | Selection with  and  | | | | | Selection with  | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|----|------|----|
| | | | | | | | SUB PAGES | | | | | |
| 1 | ACTIVE ENERGY – ACTIVE POWER kWh(TOT) – kW (TOT) – Bar graph | | | | | | IMP | EXP | | | | |
| 2 | ACTIVE ENERGY kWh(TOT) – kWh(PAR) | | | | | | IMP | EXP | | | | |
| 3 | REACTIVE ENERGY kvarh(TOT) – kvarh(PAR) | | | | | | IMP | EXP | | | | |
| 4 | APPARENT ENERGY kVA(TOT) – kVA(PAR) | | | | | | | | | | | |
| 5 | ENERGY METERS - System kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 6 | L1 PHASE ENERGY METERS kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 7 | L2 PHASE ENERGY METERS kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 8 | L3 PHASE ENERGY METERS kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 9 | ENERGY TARIFFS | | | | | | TAR1 | ... | TAR4 | | | |
| 10 | PHASE-TO-PHASE VOLTAGES V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV | | | | | | HI | LO | AV | | | GR |
| 11 | PHASE-TO-NEUTRAL VOLTAGES V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV | | | | | | HI | LO | AV | | | GR |
| 12 | PHASE AND NEUTRAL CURRENTS I(L1), I(L2), I(L3), I(N) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 13 | ACTIVE POWER P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 14 | REACTIVE POWER Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 15 | APPARENT POWER S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 16 | POWER FACTOR PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) | | | | | | HI | LO | AV | | | GR |
| 17 | FREQUENCY-ASYMMETRY F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) | | | | | | HI | LO | AV | | | |
| 18 | TREND GRAPH | | | | | | | | | | | |
| 19 | HOOR METER (COUNTER) Hr(TOT), Hr(Partial) | | | | | | | | | | | |
| 20 | EXPANSION MODULES | | | | | | | | | | | |
| 21 | COUNTERS | | | | | | CNT1 | ... | | | CNT4 | |
| 22 | LIMIT THRESHOLDS | | | | | | LIM1 | ... | | | LIM4 | |
| 23 | INFO-REVISION-SERIAL NO. MODEL, REV SW, REV HW, SER. No. | | | | | | | | | | | |
| 24 | LOGO | | | | | | | | | | | |
| 25 | USER-DEFINED PAGE 1 | | | | | | | | | | | |

NOTE: Some of the pages listed above may not be available if the function they must view is not enabled. For instance, if no alarms have been defined, then the Alarms page will not be shown.

SYSTEM ENERGY METERS PAGE

- The system energy meters page simultaneously shows the following meters:
 - Active energy, imported and exported
 - Reactive energy, imported and exported (inductive / capacitive)
 - Apparent energy.
- The main page shows the total meters. Pressing key , the display moves to sub-page with partial meters (clearable by the user).
- To clear energy meters, access the commands menu.


1 - Total / Partial indication

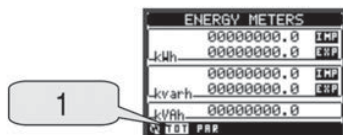

1333 | GB D E 09 15

HOUR METERS PAGE


- Hour counters (meters) page simultaneously shows the following:
 - Total hour counter (counts the power-on time of the device)
 - Partial hour counter (counts how long a programmable condition lasts).
- To clear hour counters, it is necessary to access the commands menu.
- The hour counter (meters) page can be completely hidden if the general hour counter enable has been set to OFF (see hour counter menu).



TREND GRAPH PAGE

- The trend graph page allows to show the changes in the time domain of one measurement selectable among the following:
 - Average equivalent voltage
 - Average total active power
 - Average total reactive power
 - Average total apparent power.
- The default measurement is the Average total active power. To change the measurement, enter the dedicated menu parameter in the Trend sub-menu.
- It is possible to see, on the graph, the history of the last 96 values of the integrated measurement, each corresponding to a integration time interval.
- The default time interval is equal to 15 minutes, so the graph depth in time is equal to 24 hours.
- With the default factory setting, the trend graph shows the active power demand variation of the last day.
- The consumption data is lost when auxiliary power is removed from the DME device or when the settings in the setup menu are changed.
- When the maximum storing capacity is exceeded, the newest data will overwrite the oldest, so that the most recent data is always shown.
- The vertical full-scale automatically is calculated, depending on the measurement selected and the highest value recorded in the setup menu.

1 - Time scale. Indicates the time in the past to which the measurements are referred

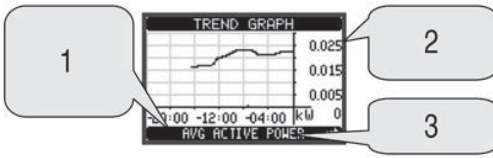


2 - Vertical scale. Can be auto ranging or fixed by the user.
3 - Measurement shown on graph

COUNTERS PAGE



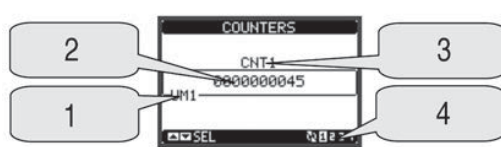





- The counters page displays CNT1...4 counters.
- It is possible to count the number of times an input is activated, or a limit has been overcome, etc. The count condition is defined by Counter source parameters.
- For every counter, it is possible to define a description and a unit of measure with a free text, for instance litres, kg, etc.
- It is possible to define a conversion factor between the number of pulse counts and the measurement shown on display. This function can be obtained by specifying a multiply and a divide factor.
For instance, setting the multiplier k to 3, for every pulse count, the value shown will be incremented 3 times. If instead, a divider is set to 10, then the value will be incremented by one only after 10 pulses have been applied to the input. With a combination of multiply and divide factor, any ratio between counts and measurement can be achieved.
- If the counter has no divide factor, the screen will indicate the counter with whole-number digits; otherwise the counter will be displayed with two decimals.
- The counters can be cleared by means of commands menu or by means of the Reset source signal, defined by dedicated parameters.

1 - Unit of measure (free text)
2 - Count




3 - Description (free text)
4 - No. of the selected counter

MAIN MENU

- The main menu is made up of a group of graphic icons (shortcuts) that allow rapid access to measurements and settings.
- Starting from normal viewing, simultaneously press keys ▲ and ▼. The main menu screen is displayed.
- Press ▲ or ▼ to select the required function. The selected icon is highlighted and the central part of the display shows the description of the function.
- Press ↻ to activate the selected function.
- If some functions are not available, the correspondent icon will be disabled, that is shown in a light grey colour.
-     , etc. - Shortcuts that allow jumping to the first page of that group. Starting from that page, it is still possible to move forward and backward in the usual way.
-  - Open the password entry page, where it is possible to enter the numeric codes that unlock protected functions (parameter setting, commands menu, etc.).
-  - Access point to the commands menu, where the authorised user can execute some clearing-resetting actions.
-  - Access point to the setup menu for parameter programming. See the dedicated chapter for details.

- 1 - Energy meters
- 2 - Voltage readings
- 3 - Current readings
- 4 - Power readings
- 5 - Frequency-Asymmetry
- 6 - Trend graph

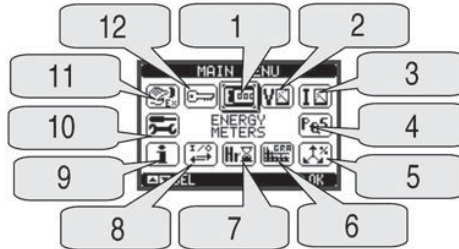

- 7 - Hour counters readings
- 8 - Expansion modules
- 9 - Information
- 10 - Setup menu
- 11 - Commands menu
- 12 - Password entry

PASSWORD ACCESS


- The password is used to enable or lock the access to setting menu (setup) and to commands menu.
- For brand-new devices (factory default), the password management is disabled and the access is free. If instead the passwords have been enabled and defined, then to get access, it is necessary to enter the password first, specifying the numeric code through the keypad.
- To enable password management and to define numeric codes, see the setup menu chapter.
- There are two access levels, depending on the code entered:
 - **User-Level access** - Allows clearing of Commands menu functions C.01 to C.08 but not editing of setup parameters.
 - **Advanced-level access** - Same rights of the user access plus parameters setup editing-restoring.
- At normal viewing, simultaneously press keys ▲ and ▼ to recall main menu, select the password icon and press ↻.
- The display shows the screen as illustrated below:



- Key ▲ or ▼ changes the selected digit.
- Key ↻ confirms the digit and moves to the next.
- Enter numeric code, then move on the key icon.
- If the password code entered matches the User access code or the Advanced access code, then the correspondent unlock message is shown.
- Once unlocked the password, the access rights last until:
 - The device is powered off.
 - The device is reset (after quitting the setup menu).
 - The timeout period of 2 minutes elapses with no keystroke.
- To quit the password entry screen, simultaneously press keys ▲ and ▼.

EXPANDABILITY

- Thanks to its built-in optical infrared interface, the DMED310T2 can be expanded with EXM series modules.
- These modules have an optical interface on the left side for the connection to the base unit and a second interface on the right side for the connection of an additional expansion module.
- It is possible to connect a maximum of 3 EXM... modules.
- The EXM... modules can be grouped in the following categories:
 - Communication modules
 - Digital I/O modules
 - Mixed modules – Communication + digital outputs
 - Memory modules.
- The modules can be connected to the base unit simply placing them side by side and then inserting the dedicated clips.
- The connection sequence is free.

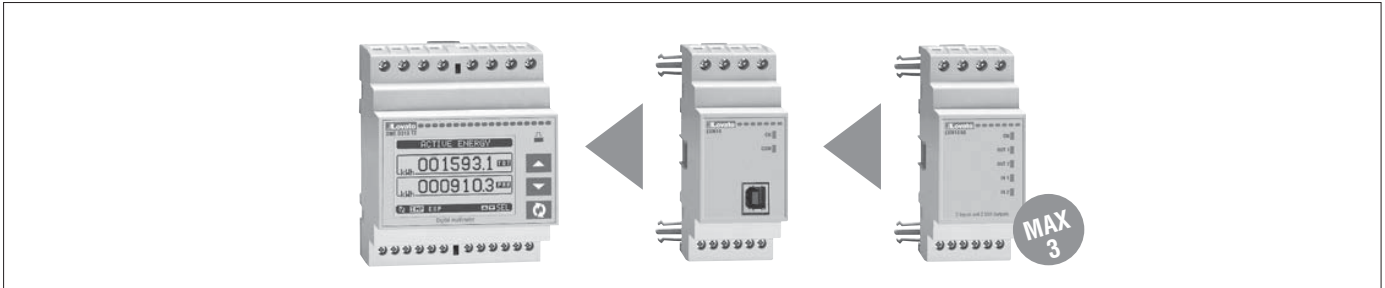

- When a DMED310T2 is powered up, it automatically recognises the EXM... modules that have been mounted.
- If the system configuration has changed with respect to the last saved, (one module has been added or removed), the base unit asks the user to confirm the new configuration. In case of confirmation, the new configuration is saved and will become effective; otherwise the mismatch is shown at every subsequent power-up of the device.
- The actual system configuration is shown in the dedicated page of the display (expansion modules), where it is possible to see the number, the type and the status of the modules.
- The integrated I/Os are shown under the symbol of the base unit.
- The expansion I/O numbering is shown under each module.
- The status (energised/de-energised) of every single I/O and communication channel is highlighted in reverse.

| | | |
|---|--|---|
| <p>1 - Base unit 2 - Type of the expansion module</p> | | <p>3 - Numbering and status of the expansion 4 - Built-in I/O</p> |
|---|--|---|

ADDITIONAL RESOURCES

- The expansion modules provide additional resources that can be used through the dedicated setup menus.
- The setup menus related to the expansions are always accessible, even if the expansion modules are not physically fitted.
- Since it is possible to add more than one module of the same type (for instance two communication interfaces), the setup menus are multiple, identified by a sequential number.
- The following table indicates how many modules of each group can be mounted at the same time. The total number of modules must be less than or equal to 3.

| MODULE TYPE | CODE | FUNCTION | MAX No. |
|---------------------|----------|---|---------|
| COMMUNICATION | EXM10 10 | USB | 1 |
| | EXM10 11 | RS232 | |
| | EXM10 12 | RS485 | |
| | EXM10 13 | ETHERNET | |
| INPUTS / OUTPUTS | EXM10 00 | 2 DIGITAL INPUTS / 2 SSR OUTPUTS | 1 |
| | EXM10 01 | 2 DIGITAL INPUTS / 2 RELAYS OUTPUTS | |
| MIXED | EXM10 20 | RS485 + 2 RELAYS OUTPUTS | 1 |
| OTHER FUNCTIONALITY | EXM10 30 | DATA STORAGE + RTC (with backup reserve energy) | 1 |

INPUTS, OUTPUTS, INTERNAL VARIABLES, COUNTERS

- The inputs and outputs of the expansion modules are identified by a code and a sequence number. For instance, the digital inputs are identified by code INPx, where x is the number of the input. In the same way, digital outputs are identified by code OUTx.
- The DMED310T2 incorporates, in the base unit, one digital input in VAC (named INP1) and two static outputs (OUT1 and OUT2). The INP2 input is reserved for future applications, it is not available and cannot be used.
- The numbering of I/O expansion modules, if installed, continues the numbering of built-in I/O, with a progression from left to right. For example, installing an expansion module with two inputs and two outputs, these will be named INP3-INP4 and OUT3-OUT4.
- For every I/O, there is a dedicated setting menu that allows to specify functionality and properties.
- In a similar way, there are some internal bit-variables (markers) that can be associated to the outputs or combined between them. For instance, it is possible to apply some limit thresholds to the measurements done by the multimeter (voltage, current, power, etc.). In this case, an internal variable named LIMx will be activated when the measurements go out of the limits defined by the user through the dedicated setting menu.
- Finally, it is possible to manage up to 4 counters (CNT1...CNT4) that can count pulses coming from an external source (through a digital input INPx) or the number of times that a certain condition has taken place. For instance, defining a limit threshold LIMx as the count source, it will be possible to count how many times one measurement has exceeded a certain limit.
- The following table groups all the I/O and the internal variables managed by the DMED310T2.


| CODE | DESCRIPTION | RANGE (x) |
|------|-----------------------------|-----------|
| INPx | Digital inputs | 1...4 |
| OUTx | Digital outputs | 1...4 |
| LIMx | Limit thresholds | 1...4 |
| REMX | Remote-controlled variables | 1...4 |
| PULx | Energy count pulses | 1...5 |
| CNTx | Counters | 1...4 |

- The status of each I/O or internal variable can be shown on the display in the dedicated page.

LIMIT THRESHOLDS (LIM)

- The LIMn thresholds are internal variables whose status depends on the out-of-limits of one particular measurement set by the user (e.g. total active power higher than 25kW) among all those measured.
- To make the setting of the thresholds easier, since the limits can span in a very wide range, each of them can be set using a base number and a multiplier (for example: 25 x 1k = 25000).
- For each LIM, there are two thresholds (upper and lower). The upper threshold must always be set to a value higher than the lower threshold.
- Their meaning depends on the following functions:
 - Min function:** The lower threshold defines the trip point, while the upper threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement is less than the lower threshold for the programmed delay. When the measured value becomes higher than the upper setpoint, after the delay, the LIM status is reset.
 - Max function:** The upper threshold defines the trip point, while the lower threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement is more than the upper threshold for the programmed delay. When the measured value decreases below the lower setpoint, after the delay, the LIM status is reset.
 - Max+Min function:** Both thresholds are for tripping. When the measured value is less than the lower or more than the upper setpoint, then, after the respective delays, the LIM will trip. When the measured value returns within the limits, the LIM status will be immediately reset.
- Trip denotes either activation or de-activation of the LIM variable, depending on 'Normal status' setting.
- If the LIM latch is enabled, the reset can be done only manually using the dedicated command in the commands menu.
- See setup menu M08.

- 1 - Status of the limit variable
- 2 - Value of measurement
- 3 - Function
- 4 - Type of measurement

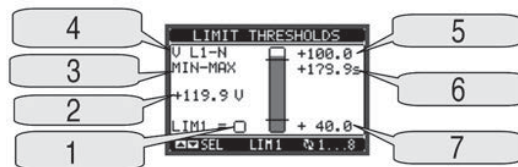

- 5 - Upper threshold
- 6 - Threshold delay
- 7 - Lower threshold

REMOTE-CONTROLLED VARIABLES (REM)

- The DMED310T2 can manage up to 4 remote-controlled variables (REM1...REM4).
- These are variables which status can be modified by the user through the communication protocol and that can be used in combination with outputs.
- Example: Using a remote variable (REMX) as a source for an output (OUTx), it will be possible to freely energise or de-energise one relay through the supervision software. This allows to use the DMED310T2 relays to drive lighting or similar loads.

TARIFFS

- For energy billing, the DMED310T2 can manage 4 different tariffs in addition to the total and partial energy meters.
- The tariff selection is made either by external digital inputs or optionally by means of a dedicated message on the communication protocol.
- To select among the 4 tariffs, the two input functions TAR-A and TAR-B must be used. Their binary combination selects the tariff as shown in table:

| TAR-A | TAR-B | TARIFF |
|-------|-------|--------|
| OFF | OFF | 1 |
| ON | OFF | 2 |
| OFF | ON | 3 |
| ON | ON | 4 |

- The base module has a built-in programmable VAC input.
- The default function for this input is preset to TAR-A, thus allowing the selection between tariff 1 and 2.
- If the synchronise input for the power integration is used, then the tariff change becomes active when the sync signal triggers it; otherwise, the tariff change takes place immediately when the status of the selecting inputs changes.
- The tariffs, each with 5 meters (active energy imported/exported, reactive imported/exported, apparent) are shown on a dedicated page, after the total-partial energy screen.
- If the DMED310T2 is equipped with a communication port module, then it is possible to select the active tariff through the dedicated command via Modbus protocol (see technical instruction for Modbus protocol).

1 - Active tariffe
2 - Viewed tariff

PARAMETER SETTING (SETUP)

- At normal viewing, simultaneously press keys ▲ and ▼ to recall the main menu 1, then select icon and press ↻ to open the main menu 2 (setup) screen .
- The display will show the table below, with the parameters grouped in sub-menus with function-related criteria.
- Select the required menu with ▲ ▼ keys and confirm with ↻.
- To quit setup and go back to readings viewing, simultaneously press keys ▲ and ▼.

- The following table lists the available sub-menus:

| CODE | MENU | DESCRIPTION |
|------|-------------------------|--|
| M01 | GENERAL | Detailed data of the installation |
| M02 | UTILITY | Language, backlight, display pages, etc. |
| M03 | PASSWORD | Access codes enabling |
| M04 | INTEGRATION | Readings integration time |
| M05 | HOURLY METER | Hour counter (meter) enabling |
| M06 | TREND GRAPH | Trend graph reading and scale |
| M07 | COMMUNICATION (COMn) | Communication ports |
| M08 | LIMIT THRESHOLDS (LIMn) | Limit thresholds on readings |
| M09 | (not implemented) | - |
| M10 | COUNTERS (CNTn) | General counters |
| M11 | ENERGY PULSING (PULn) | Energy pulse count |
| M12 | (not implemented) | - |
| M13 | INPUTS (INPn) | Digital inputs |
| M14 | OUTPUTS (OUTn) | Digital outputs |
| M15 | USER PAGE | User-defined page |


- Select the sub-menu and press ↻ to show the parameters.
- Each parameter is shown with code, description and current setting value.
- To modify the setting of a parameter, select it and then press ↻.

1 - Parameter description
3 - Current setting value

2 - Parameter code
4 - Selected parameter

- If the Advanced level access code has not been entered, it will not be possible to enter editing page and an access denied message will be shown.
- If instead the access rights are confirmed, then the editing screen will be shown.

- 1 - Bar graph of the setting-range
- 2 - Minimum possible setting
- 3 - Selected parameter

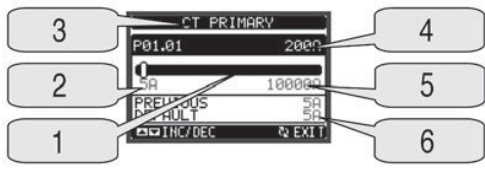

- 4 - New value entered
- 5 - Maximum possible setting
- 6 - Factory default setting

- When the editing screen is displayed, the parameter setting can be modified with ▲ ▼ keys. The screen shows the new setting, a bar graph that shows the setting range, the maximum and minimum values, the previous setting and the factory default.
- Simultaneously pressing ▲ and ▼, the setting is set to factory default.
- During the entry of a text string, keys ▲ and ▼ are used to select the alphanumeric character while ⤴ is used to move the cursor along the text string. Pressing keys ▲ and ▼ simultaneously will move the character selection straight to 'A'.
- Press ⤴ to go back to the parameter selection. The entered value is stored.
- Simultaneously press keys ▲ and ▼ to save all the settings and to quit the setup menu. The multimeter executes a reset and returns to normal operation.
- If the user does not press any key for more than 2 minutes, the multimeter leaves the setup automatically and goes back to normal viewing.

PARAMETER TABLE

| M01 - GENERAL | | UdM | Default | Range |
|---------------|-----------------|-----|------------|---|
| P01.01 | CT primary | A | 5 | 5-10000 |
| P01.02 | CT secondary | A | 5 | 5 |
| P01.03 | Nominal voltage | V | AUT | AUT / 220 - 415 |
| P01.04 | Nominal power | kW | AUT | AUT / 1 - 10000 |
| P01.05 | Wiring | | L1-L2-L3-N | L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-N-L2 L1-N |

P01.01 = CT primary winding rated current.
P01.02 = CT secondary winding rated current. For DMED310T2 fixed to 5A.
P01.05 = Set this parameter according to the used wiring diagram.
 See wiring diagrams on page 15.

| M02 - UTILITY | | UdM | Default | Range |
|---------------|----------------------|-----|----------------|--|
| P02.01 | Language | | English | English Italiano Francais Espanol Portoguese |
| P02.02 | Display contrast | % | 50 | 0-100 |
| P02.03 | High backlight level | % | 100 | 0-100 |
| P02.04 | Low backlight level | % | 30 | 0-50 |
| P02.05 | Low backlight delay | sec | 30 | 5-600 |
| P02.06 | Default page return | sec | 60 | OFF / 10-600 |
| P02.07 | Default page | | Energy-power | (page list) |
| P02.08 | Default sub-page | | IN / IMP / TOT | IN / IMP / TOT HI / EXP / PAR LO AV MD GR 1- 4 |
| P02.09 | Display update time | sec | 0.5 | 0.1 - 5.0 |
| P02.10 | Shortcut command | | OFF | C01-C02-C03-C04- C05-C06-C08 |

P02.06 = If set to OFF, the display always remains at the page where the user left it. If set to a time delay and after that time, the display page goes back to page set in P02.07.
P02.07 = Number of the page to which the display automatically returns after time specified by P02.06 has elapsed from the last keystroke.
P02.08 = Sub-page type to which the display returns after P02.06 has elapsed.
P02.10 = Allows you to execute a command by pressing key ⤴ for 5 seconds. Refer to COMMANDS MENU section.

1333 | GB D E 09 15

| M03 - PASSWORD | | UdM | Default | Range |
|----------------|-------------------------|-----|---------|--------|
| P03.01 | Enable passwords | | OFF | OFF-ON |
| P03.02 | User level password | | 1000 | 0-9999 |
| P03.03 | Advanced level password | | 2000 | 0-9999 |

P03.01 = If set to OFF, password management is disabled and the access to setup parameters and commands menu is allowed.
P03.02 = When P03.01 is enabled, value to be specified to get user access.
P03.03 = Like P03.02, but referred to advanced access.

| M04 - INTEGRATION | | UdM | Default | Range |
|-------------------|----------------------------|-----|---------|--|
| P04.01 | Integration mode | | Scorr. | Fisso Scorrevole Sincronismo Bus Fixed Shift Sync Bus |
| P04.02 | Power integration time | min | 15 | 1-60min |
| P04.03 | Current integration time | min | 15 | 1-60min |
| P04.04 | Voltage integration time | min | 1 | 1-60min |
| P04.05 | Frequency integration time | min | 1 | 1-60min |

P04.01 = Selection of average reading calculation method:
Fixed - Readings are integrated for the set time. Every time the integration time elapses, the Average value is updated with the result of the last integration.
Shift - The instantaneous values are integrated for a period of time equal to 1/15th of the set time. Every time this interval elapses, the oldest value is replaced with the new one just calculated. The average value is updated every 1/15th of the time set, considering a time-sliding window that groups the last 15 calculated values, with a total length equal to integration time setting.
Sync - Like fixed mode, but the integration intervals are started by an external digital input programmed with Synchronisation function.
Bus - Like fixed mode, but the integration intervals are started by communication messages on the serial bus.
P04.02 = Average readings integration time, used for active, reactive and apparent power.
P04.03, P04.04, P04.05 = Readings integration time (AVG) for the correspondent measurements.

| M05 - HOUR METER | | UdM | Default | Range |
|------------------|-------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| P05.01 | Hour counters (meters) enable | | ON | OFF-ON |
| P05.02 | Partial hour counter (meter) enable | | ON | OFF-ON- INPx- LIMx |
| P05.03 | Channel number (x) | | 1 | 1-4 |

P05.01 = If set to OFF, the hour counters are disabled and the hour meter page is not shown.
P05.02 = If set to OFF, the partial hour counter is not incremented. If ON, it is incremented as long as the DME is powered. If set to one of the internal variables (LIMn-INPx), it is incremented only when the condition is valid.
P05.03 = Number of the channel (x) of the variable eventually used in the previous parameter. Example: If the partial hour counter must count the time during which one measurement is above a certain threshold, defined by LIM3, then program LIMx in the previous parameter and channel 3 in this parameter.

| M06 - TREND GRAPH | | UdM | Default | Range |
|-------------------|-----------------------------|-----|--------------|--|
| P06.01 | Measurement for trend graph | | kW (tot) AVG | VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG |
| P06.02 | Scale autorange | | ON | OFF-ON |
| P06.03 | Full scale value | | 1000 | 0-1000 |
| P06.04 | Full scale multiplier | | x1 | x1 - x1k - x1M |

P06.01 = Selects the reading to be shown on the trend graph page.
P06.02 = Choice for the vertical scale, between automatic (ON) adjustment per readings or fixed (OFF) range defined by the user.
P06.03 = Full scale range value. The unit of measure is the one defined by the selected reading.
P06.04 = Full scale value multiplier.

1333 IGB D E 09 15

| M07 - COMMUNICATION | | UdM | Default | Range |
|---------------------|---------------------|-----|-----------------|--|
| P07.n.01 | Serial node address | | 01 | 01-255 |
| P07.n.02 | Serial speed | bps | 9600 | 1200 2400 4800 9600 19200 38400 |
| P07.n.03 | Data format | | 8 bit - n | 8 bit, no parity 8 bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even |
| P07.n.04 | Stop bits | | 1 | 1-2 |
| P07.n.05 | Protocol | | Modbus RTU | Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP |
| P07.n.06 | IP Address | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.07 | Subnet mask | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.08 | IP port | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.10 | Client / server | | Server | Client / Server |
| P07.n.11 | Remote IP address | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.12 | Remote IP port | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.13 | IP gateway address | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |

P07.n.01 = Serial address (node number) for the communication protocol.
P07.n.02 = Serial communication speed.
P07.n.03 = Data format. Can be set to 7 bits for ASCII protocol only.
P07.n.04 = Number of stop bits.
P07.n.05 = Communication protocol selection.
P07.n.06, P07.n.07, P07.n.08 = TCP-IP coordinates for application with Ethernet interface. Not used for other types of interface modules.
P07.n.10 = Enabling TCP-IP connection. **Server** - Awaits connection from a remote client. **Client** - Establishes a connection to the remote server.
P07.n.11, P07.n.12, P07.n.13 = Coordinates for the connection to the remote server when P07.n.10 is set to Client.

| M08 - LIMIT TRESHOLDS | | UdM | Default | Range |
|-----------------------|-----------------------|-----|---------|---------------------|
| P08.n.01 | Reference measurement | | OFF | OFF (measurements) |
| P08.n.02 | Function | | Max | Max - Min - Min+Max |
| P08.n.03 | Upper threshold | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.04 | Multiplier | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.05 | Delay | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.06 | Lower threshold | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.07 | Multiplier | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.08 | Delay | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.09 | Normal status | | OFF | OFF-ON |
| P08.n.10 | Latch | | OFF | OFF-ON |

Note: This menu is divided into 4 sections, for limit thresholds LIM1...4.
P08.n.01 = Defines which multimeter measurement must be compared with limits.
P08.n.02 = Function of the limit threshold. It can be:
Max - LIMn active when the measurement is higher than P08.n.03. P08.n.06 is the reset threshold.
Min - LIMn active when the measurement is lower than P08.n.06. P08.n.03 is the reset threshold.
Min+Max - LIMn active when the measurement is higher than P08.n.03 or is lower than P08.n.06.
P08.n.03 and P08.n.04 = Used to define the upper threshold, that is made up by the value set in P08.n.03 multiplied by P08.n.04.
P08.n.05 = Trip delay on upper threshold.
P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 = As above, referred to lower threshold.
P08.n.09 = Allows to invert the status of the limit LIMn.
P08.n.10 = Defines if the threshold remains latched and thus needs to be reset manually (ON) or if it is automatically reset (OFF).

1333 | GB D E 09 15

| M10 - COUNTERS | | Default | Range |
|----------------|---------------------|---------|-------------------|
| P10.n.01 | Counter source | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.02 | Channel number (x) | 1 | 1-4 |
| P10.n.03 | Multiplier | 1 | 1-1000 |
| P10.n.04 | Divider | 1 | 1-1000 |
| P10.n.05 | Counter description | CNTn | (Text – 16 chars) |
| P10.n.06 | Unit of measure | Umn | (Text – 6 chars) |
| P10.n.07 | Reset source | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.08 | Channel number (x) | 1 | 1-4 |

Note: This menu is divided into 4 sections, for counters CNT1...4.
P10.n.01 = Signal that causes the increment of the counter (on rising edge). It can be the power-on of the multimeter (ON), the overcoming of a limit threshold (LIMx), the activation of an external input (INPx).
P10.n.02 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.
P10.n.03 = Multiplying factor. The pulse count is multiplied by this coefficient before being displayed.
P10.n.04 = Dividing factor. The pulse count is divided by this coefficient before being displayed. If different from 1, then the counter is displayed with 2 decimals.
P10.n.05 = Description of the counter. Free text 16 characters.
P10.n.06 = Unit of measure of the counter. Free text 6 characters.
P10.n.07 = Signal that causes the reset of the counter. As long as this signal is valid, the counter remains at value 0.
P10.n.08 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.

| M11 - ENERGY PULSES | | UdM | Default | Range |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| P11.n.01 | Source measurement | | kWh+ | OFF, kWh+, kWh-, kvarh+, kvarh-, kVAh |
| P11.n.02 | Count unit | PUL / k | 10 | 100 - 10 - 1 - 0.1 |
| P11.n.03 | Pulse duration | s | 0.1 | 0.01-1.00 |

Note: This menu is divided into 5 sections, for energy count pulses PUL1..5.
P11.n.01 = Type of energy to which the pulse is linked to.
P11.n.02 = Number of pulses for every kWh, kvarh or kVAh.
P11.n.03 = Pulse duration.

| M13 - INPUTS | | UdM | Default | Range |
|--------------|----------------|-----|------------------------------|--|
| P13.n.01 | Input function | | TAR-A (n=1) OFF (n=2...4) | OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR A - TAR B - C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06 - C08 |
| P13.n.02 | Normal status | | OFF | OFF-ON |
| P13.n.03 | ON delay | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |
| P13.n.04 | OFF delay | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |

Note: This menu is divided into 4 sections, for digital inputs INP1...4.
P13.n.01 = Input function:
OFF – Input disabled
ON – Input enabled, used as a source for counters, etc.
LOCK – Settings lock. Does not allow access to both levels.
SYNC – Synchronisation for power/energy integration.
TAR-A, TAR-B – Energy tariff selection. See Energy tariffs chapter.
C01...C06, C08 – When this input is activated (edge-triggered), the correspondent command from the commands menu is executed.
P13.n.02 = Normal status of the input. Allows to invert the INPn activation logic.
P13.n.03, P13.n.04 = Delay on activation – deactivation of the input. Allow to filter the input status to avoid bouncing.

| M14 - OUTPUTS | | UdM | Default | Range |
|---------------|--------------------|-----|---------|---------------------------|
| P14.n.01 | Output function | | OFF | OFF-ON-SEQ-LIMx-PULx-REMX |
| P14.n.02 | Channel number (x) | | 1 | 1 - 8 |
| P14.n.03 | Idle status | | OFF | OFF-ON |

Note : This menu is divided into 4 sections, for digital outputs OUT1...4.
P14.n.01 = Function of the output:
OFF – Output disabled
ON – Output always enabled.
SEQ – Output enabled in case of wrong phase sequence.
LIMx – PULx – REMx – Output linked to the status of the programmed variable. Allows to connect the status of an output to the status of a limit threshold, remote-controlled variable ,etc.
P14.n.02 = Number of the channel (x) referred to previous parameter.
P14.n.03 = Normal status of the output. Allows to invert the logic of the output function.

| M15 - USER-DEFINED PAGE | | Default | Range |
|-------------------------|---------------|---------|---------------------|
| P15.01 | Page enabling | OFF | OFF – ON |
| P15.02 | Title | PAGn | (Text – 16 char) |
| P15.03 | Measurement 1 | OFF | OFF- (measurements) |
| P15.04 | Measurement 2 | OFF | OFF- (measurements) |

P15.01 = Enables user page.
P15.02 = Title of the user page. Free text, 16 characters.
P15.03, P15.04 = Measurements viewed in the two frames of the user page.

COMMANDS MENU

- The commands menu allows executing some occasional operations like reading peaks or counters or alarms clearing, etc.
- If the Advanced level password has been entered, then the commands menu allows executing the automatic operations useful for the device configuration.
- The following table lists the functions available in the commands menu, divided by the access level required.

| CODE | COMMAND | ACCESS LEVEL | | DESCRIPTION |
|------|----------------------------|--------------|----------|---|
| | | User | Advanced | |
| C.01 | HI-LO RESET | ● | ● | Clears HI and LO peaks of all measurements |
| C.02 | MAX DEMAND RESET | ● | ● | Clears Max Demand of all measurements |
| C.03 | PARTIAL ENERGY METER RESET | ● | ● | Clears partial Energy meters |
| C.04 | PARTIAL HOUR METER RESET | ● | ● | Clears partial hour counter |
| C.05 | COUNTERS RESET | ● | ● | Clears counters |
| C.06 | TARIFFS RESET | ● | ● | Clears tariff energy meters |
| C.08 | LIMITS RESET | ● | ● | Clears limit thresholds with latch |
| C.12 | TOTAL HOUR METER RESET | | ● | Clears total hour counter |
| C.13 | PARAMETERS TO DEFAULT | | ● | All setup parameters are reset to factory default value |
| C.14 | PARAMETERS BACKUP | | ● | Saves a backup copy of all setup parameters |
| C.15 | PARAMETERS RESTORE | | ● | Restores the setup parameters to backup values |
| C.16 | WIRING TEST | | ● | Carries out the wiring test in order to check proper wiring of the DME. See wiring test chapter |


- Once the required command has been selected, press **↵** to execute it. The device will prompt for a confirmation. Pressing **↵** again, the command will be executed.
- To cancel the command execution, press keys **▲** and **▼** simultaneously.
- To quit the commands menu simultaneously press key **▲** and **▼**.

WIRING TEST

- The wiring test allows to verify if the connection of the device has been executed properly.
- To be able to execute the test, the device must be connected to an active plant, with the following conditions:
 - Three-phase system with all phases presence ($V > 50V \sim L-N$)
 - Current flowing in each phase $> 1\%$ of the CT primary.
 - Positive flow of energies (that is a normal plant where the inductive load draws power from the supplier).
- To launch test execution, enter commands menu and select the required command per commands menu instructions.
- The test allows to verify the following points:
 - Reading of the three phases
 - Phase sequence
 - Voltage imbalance
 - Reverse polarity of each CT
 - Mismatch between voltage and current phases.
- If the test does not succeed, the display shows the reason of the failure.
- If instead the test succeeds, then the condition is stored in the non-volatile memory, and a message that states the test successfully completed is shown in the information page.

1 - Test sequence

2 - Test result

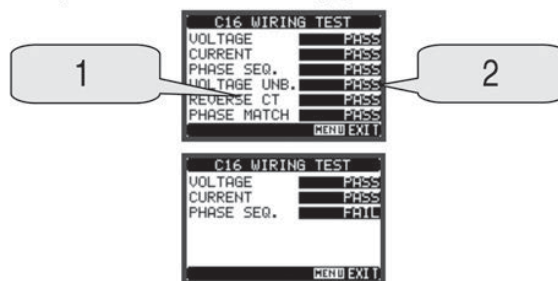



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage

| | |
|------------------|--|
| Rated voltage Us | 220 - 240V~ L-N 380 - 415V~ L-L Device can operate with or without N |
|------------------|--|

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Operating voltage range | 187 - 264V~ L-N 323 - 456V~ L-L |
|-------------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Rated frequency | 50/60Hz |
|-----------------|---------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Operating frequency range | 45 - 66Hz |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Power consumption/dissipation | 6VA / 1.5W |
|-------------------------------|------------|

Current

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Minimum current (I _{min}) | 0.05A |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Transition current (I _{tr}) | 0.25A |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|--|----|
| Reference current (I _{ref} - I _b) | 5A |
|--|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Max current (I _{max}) | 6A |
|---------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Start current (I _{st}) | 0.01A |
|----------------------------------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| Burden (per phase) | ≤ 0.3W |
|--------------------|--------|

Tariff command circuit

| | |
|------------------------------|-------------|
| Rated voltage U _c | 100 - 240V~ |
|------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Operating voltage range | 85 - 264V~ |
|-------------------------|------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Rated frequency | 50/60Hz |
|-----------------|---------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Operating frequency range | 45 - 66Hz |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Power consumption/dissipation | 0.25VA / 0.18W |
|-------------------------------|----------------|

Accuracy

| | |
|---------------------------------|---------|
| Active energy (IEC/EN 62053-21) | Class 1 |
|---------------------------------|---------|

LED pulse

| | |
|------------------|--------------------|
| Number of pulses | 10000 pulses / kWh |
|------------------|--------------------|

| | |
|--------------|------|
| Pulse length | 30ms |
|--------------|------|

Static outputs

| | |
|------------------|---|
| Number of pulses | Programmable 0.1-1-10-100 pulses / kWh |
|------------------|---|

| | |
|---------------------------|-------|
| Pulse length programmable | 100ms |
|---------------------------|-------|

| | |
|------------------|-----------|
| External voltage | 10 - 30V= |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------|------|
| Maximum current | 50mA |
|-----------------|------|

Ambient conditions

| | |
|----------|-----------------|
| Mounting | Indoor use only |
|----------|-----------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Operating temperature | -25 to +55°C |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Storage temperature | -25 to +70°C |
|---------------------|--------------|

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Relative humidity | <80% (IEC/EN 60068-2-70) |
|-------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Maximum pollution degree | 2 |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------|-----|
| Overvoltage category | III |
|----------------------|-----|

| | |
|----------|--------|
| Altitude | ≤2000m |
|----------|--------|

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Climatic sequence | Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) |
|-------------------|----------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| Shock resistance | 15g (IEC/EN 60068-2-27) |
|------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Vibration resistance | 0.7g (IEC/EN 60068-2-6) |
|----------------------|-------------------------|

Insulation

| | |
|---|-------|
| Rated insulation voltage U _i | 250V~ |
|---|-------|

| | |
|--|-----|
| Rated impulse withstand voltage U _{imp} | 6kV |
|--|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Power frequency withstand voltage | 4kV |
|-----------------------------------|-----|

Supply / measurement connections and tariff

| | |
|------------------|---------------|
| Type of terminal | Screw (fixed) |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------------|--|
| Number of terminals | 4 for Aux supply / measurement 2 for tariff input selection |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Conductor cross section (min... max) | 0.2...4.0 mm ² (24...12 AWG) |
|--------------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---------------|
| Tightening torque | 0.8Nm (7lbin) |
|-------------------|---------------|

Current inputs and pulse outputs connections

| | |
|------------------|---------------|
| Type of terminal | Screw (fixed) |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------------|--|
| Number of terminals | 6 for CT connection; 4 for pulse outputs connection |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Conductor cross section (min... max) | 0.2...2.5 mm ² (24...12 AWG) |
|--------------------------------------|---|

| | |
|-------------------|------------------|
| Tightening torque | 0.44 Nm (4 lbin) |
|-------------------|------------------|

Housing

| | |
|---------|----------------------|
| Version | 4 module (DIN 43880) |
|---------|----------------------|

| | |
|----------|--|
| Mounting | 35mm DIN rail (IEC/EN 60715) or by screws using extractable clips |
|----------|--|

| | |
|----------|--------------------|
| Material | Polyamide RAL 7035 |
|----------|--------------------|

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Degree of protection | IP40 on front ① IP20 terminals |
|----------------------|-----------------------------------|


| | |
|--------|------|
| Weight | 332g |
|--------|------|

Certifications and compliance


| | |
|-------------------------|-----|
| Certifications obtained | EAC |
|-------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| Comply with standards | IEC/EN 61010-1, EN 50470-3, UL508, CSA C22.2 n°14 |
|-----------------------|---|


① To warrant protection requirements, the meter must be mounted in an IP51 enclosure class or better. (IEC/EN 60529).



WIRING DIAGRAMS

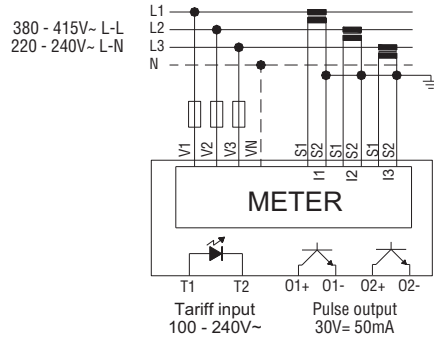

Collegamento uscita impulsi
Pulse output connection
30V= - 50mA max

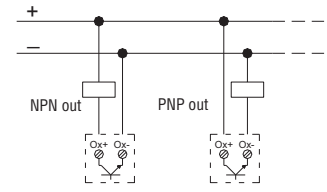


NOTES

- 1 - Recommended fuses:
Voltage measurement input:
Fast-acting 1A
- 2 - S2 terminals are internally jumpered.


I333 I GB D E 09 15

GB

TERMINAL ARRANGEMENT

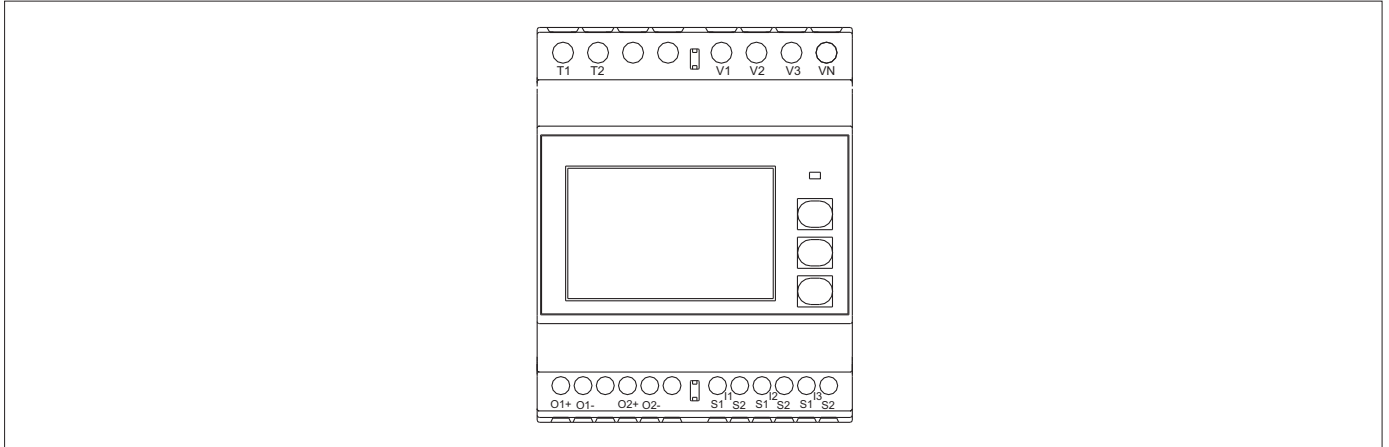

MECHANICAL DIMENSIONS [mm]

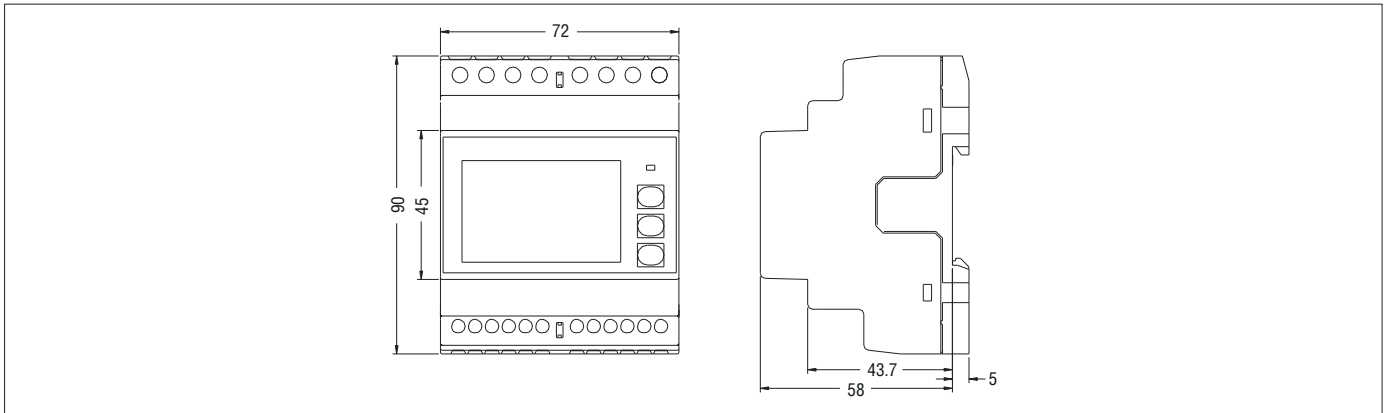



I CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE A INSERIZIONE TRAMITE TA

Manuale operativo

DMED310T2



ATTENZIONE!!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore.
 Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Installare l'apparecchio in contenitore e/o quadro elettrico con grado di protezione minimo IP51.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

| INDICE | Pag. |
|--|------|
| Introduzione | 16 |
| Descrizione | 16 |
| Funzione dei tasti frontali | 17 |
| Visualizzazione delle misure | 17 |
| Tabella delle pagine del display | 18 |
| Pagina contatori di energia | 18 |
| Pagina contaore | 19 |
| Pagina grafico trend | 19 |
| Pagina contatori | 19 |
| Menu principale | 20 |
| Accesso tramite password | 20 |
| Espandibilità | 21 |
| Risorse aggiuntive | 21 |
| Ingressi, uscite, variabili interne, contatori | 22 |
| Soglie limite | 22 |
| Variabili da remoto | 22 |
| Tariffe | 23 |
| Impostazione dei parametri (setup) | 23 |
| Tabella dei parametri | 23 |
| Menu comandi | 28 |
| Test di collegamento | 28 |
| Caratteristiche tecniche | 29 |
| Schemi di connessione | 30 |
| Disposizione morsetti | 30 |
| Dimensioni meccaniche | 30 |

INTRODUZIONE

Il contatore di energia DME310T2 è stato progettato per unire la massima semplicità di utilizzo con una ampia scelta di funzioni avanzate. L'ottima accuratezza delle misure, la semplicità di installazione e di utilizzo ne fanno una scelta ottimale per la gestione ed il monitoraggio dei consumi di energia. Il display grafico LCD consente una interfaccia utente chiara ed intuitiva. L'interfaccia ottica ad infrarossi consente l'espansione tramite la vasta gamma di moduli EXM.

DESCRIZIONE

- Esecuzione modulare 4U (72mm) per guida DIN 35mm
- Display LCD grafico 128x80 pixel, retroilluminato, 4 livelli di grigio
- 3 tasti a membrana per visualizzazione ed impostazione
- LED metrologico per indicazione flusso di energia
- Misura energia attiva conforme a IEC/EN 62053-21 Classe 1
- Inserzione tramite TA esterni
- Ingresso programmabile (ad esempio per selezione tariffe)
- 2 uscite statiche programmabili
- Contatori di energia attiva e reattiva totali
- Contatori di energia parziali azzerabili
- Contaore totale e parziale
- Navigazione rapida e semplice
- Testi per misure, impostazioni e messaggi in 5 lingue
- Interfaccia ottica per max 3 moduli di espansione serie EXM
- Coprimorsetti piombabili
- Funzioni di I/O avanzate programmabili
- Misure in vero valore efficace (TRMS).

FUNZIONE DEI TASTI FRONTALI

Tasti ▲ e ▼ - Servono per lo scorrimento fra le pagine video, per la selezione fra le possibili scelte presentate a display e per la modifica di impostazioni (incremento/decremento).


Tasto ↻ - Serve per lo scorrimento delle sotto-pagine, per confermare una scelta effettuata e per passare da una modalità all'altra di visualizzazione.



VISUALIZZAZIONE DELLE MISURE

- I tasti ▲ e ▼ consentono di scorrere le pagine di visualizzazione misure una per volta. La pagina attuale è riconoscibile tramite la barra del titolo.
- Alcune delle misure potrebbero non essere visualizzate in funzione della programmazione e del collegamento dell'apparecchio (ad esempio se programmato per un sistema senza neutro le misure riferite al neutro non vengono visualizzate).
- Per ogni pagina, il tasto ↻ consente di accedere a delle sotto-pagine (ad esempio per visualizzare i valori massimi e minimi registrati per la misura selezionata).
- La sottopagina visualizzata correntemente è indicata in basso a sinistra da una delle seguenti icone:
 - **IMP = Energia importata** – Energia prelevata dal fornitore (segno positivo)
 - **EXP = Energia esportata** – Energia ceduta al fornitore (segno negativo)
 - **TOT = Energia totale** – Contatore totale delle energie, non azzerabile
 - **PAR = Energia parziale** – Contatore parziale delle energie, azzerabile dall'utente tramite menu comandi
 - **IN = Valore istantaneo** – Valore istantaneo attuale della misura, visualizzato di default ogni volta che si cambia pagina
 - **HI = Valore massimo istantaneo** – Valore più alto misurato dal multimetro per la relativa misura. I valori HIGH vengono memorizzati e mantenuti anche in assenza di alimentazione. Possono essere azzerati tramite apposito comando (vedere menu comandi).
 - **LO = Valore minimo istantaneo** – Valore più basso misurato dal multimetro dal momento della messa in tensione. Viene resettato con lo stesso comando usato per i valori HI.
 - **AV = Valore integrato** – Valore della misura integrato (mediato) nel tempo. Consente di vedere una misura con variazioni lente. Vedere menu Integrazione.
 - **MD = Massimo valore integrato** – Valore massimo del valore integrato (max demand). Rimane memorizzato in memoria non volatile ed è resettabile con apposito comando.
 - **GR = Barre grafiche** – Visualizzazione delle misure tramite barre grafiche.


- 1 - Potenza attiva attuale
- 2 - Energia totale importata

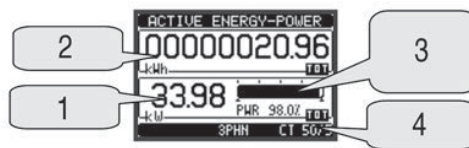

- 3 - Barra grafica potenza in % (consumo attuale)
- 4 - Rapporto di trasformaz. TA

Indicazioni sulla pagina principale

- 1 - Unità di misura
- 2 - Misura

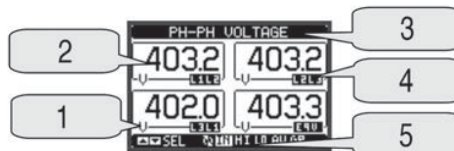

- 3 - Titolo pagina
- 4 - Indicazione fasi
- 5 - Indicazione sottopagina




Esempio di pagina con indicazioni numeriche

- L'utente ha la possibilità di specificare su quale pagina e quale sottopagina il display deve ritornare automaticamente dopo che è trascorso un tempo senza che siano premuti dei tasti.
- Volendo è anche possibile programmare il multimetro in modo che la visualizzazione resti sempre nella posizione in cui è stata lasciata.
- Per l'impostazione di queste funzioni vedere menu M02 – Utilità.

VISUALIZZAZIONE DEL TA UTILIZZATO

- Su tutte le pagine che indicano i contatori di energia, viene visualizzato anche il rapporto del TA attualmente impostato, nella zona inferiore (status bar).
- L'indicazione riporta il valore del primario e del secondario programmato nei parametri P1.01 e P1.02.
- Questo allo scopo di evidenziare a display eventuali manomissioni della impostazione che possono alterare il conteggio della energia.

TABELLA DELLE PAGINE DEL DISPLAY

| N° | PAGINE | Selezione con  e  | | | | | Selezione con  | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|------|----|------|----|
| | | | | | | | SOTTOPAGINE | | | | | |
| 1 | ENERGIA ATTIVA – POTENZA ATTIVA kWh(TOT) – kW (TOT) – Bar graph | | | | | | IMP | EXP | | | | |
| 2 | ENERGIA ATTIVA kWh(TOT) – kWh(PAR) | | | | | | IMP | EXP | | | | |
| 3 | ENERGIA REATTIVA kvarh(TOT) – kvarh(PAR) | | | | | | IMP | EXP | | | | |
| 4 | ENERGIA APPARENTE kVA(TOT) – kVA(PAR) | | | | | | | | | | | |
| 5 | CONTATORI DI ENERGIA - Sistema kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 6 | CONTATORI DI ENERGIA FASE L1 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 7 | CONTATORI DI ENERGIA FASE L2 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 8 | CONTATORI DI ENERGIA FASE L3 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | | | | | | TOT | PAR | | | | |
| 9 | TARIFFAZIONE ENERGIA | | | | | | TAR1 | ... | TAR4 | | | |
| 10 | TENSIONI CONCATENATE V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV | | | | | | HI | LO | AV | | | GR |
| 11 | TENSIONI DI FASE V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV | | | | | | HI | LO | AV | | | GR |
| 12 | CORRENTI DI FASE E DI NEUTRO I(L1), I(L2), I(L3), I(N) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 13 | POTENZA ATTIVA P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 14 | POTENZA REATTIVA Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 15 | POTENZA APPARENTE S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) | | | | | | HI | LO | AV | MD | | GR |
| 16 | FATTORE DI POTENZA PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) | | | | | | HI | LO | AV | | | GR |
| 17 | FREQUENZA – ASIMMETRIA F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) | | | | | | HI | LO | AV | | | |
| 18 | GRAFICO TREND | | | | | | | | | | | |
| 19 | CONTAORE Hr(TOT), Hr(Parziale) | | | | | | | | | | | |
| 20 | MODULI ESPANSIONE | | | | | | | | | | | |
| 21 | CONTATORI | | | | | | CNT1 | ... | | | CNT4 | |
| 22 | SOGLIE LIMITE | | | | | | LIM1 | ... | | | LIM4 | |
| 23 | INFO-REVISIONI-SERIAL NR. MODELLO, REV SW, REV HW,Nr. SERIE | | | | | | | | | | | |
| 24 | LOGO | | | | | | | | | | | |
| 25 | PAGINA UTENTE 1 | | | | | | | | | | | |

NOTA: Alcune delle pagine elencate sopra potrebbero non essere visualizzate, se la funzione visualizzata non è abilitata. Ad esempio se non viene programmato alcun allarme, la corrispondente pagina non viene visualizzata.

PAGINA CONTATORI DI ENERGIA DI SISTEMA


– Nella pagina contatori di energia di sistema vengono visualizzati contemporaneamente:

- energia attiva importata ed esportata
- energia reattiva importata ed esportata (induttiva / capacitiva)
- energia apparente.

– La pagina principale visualizza i contatori totali. Tramite il tasto  è possibile accedere alla sotto-pagina con i contatori parziali (azzerabili dall'utente).


– Per l'azzeramento dei contatori è necessario accedere al menu comandi.

1 - Indicazione Totali / Parziali

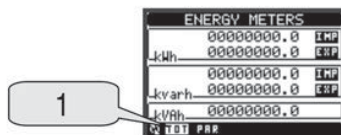

PAGINA CONTAORE


- Nella pagina contaore vengono visualizzati:
 - contatore totale (conta il tempo di alimentazione dell'apparecchio)
 - contaore parziale (conta il tempo per cui una condizione programmabile è verificata).
- Per l'azzeramento dei contatori è necessario accedere al menu comandi.
- La pagina contaore può essere disabilitata completamente se l'abilitazione generale contaore viene impostata su OFF (vedere menu Contaore).



PAGINA GRAFICO TREND

- La pagina trend consente di visualizzare un grafico con l'andamento nel tempo di una misura definita dall'utente, selezionabile fra:
 - tensione equivalente integrata
 - potenza attiva totale integrata
 - potenza reattiva totale integrata
 - potenza apparente totale integrata.
- Di default, la misura visualizzata è la potenza attiva totale integrata. Per modificare la misura, agire sull'apposito parametro nel menu di impostazioni Trend.
- E' possibile rappresentare sul grafico gli ultimi 96 valori della misura integrata, ciascuno corrispondente ad un intervallo di tempo di integrazione.
- L'intervallo di tempo di default è 15 minuti, cosicché il grafico ha la possibilità di visualizzare l'andamento della misura selezionata nelle ultime 24 ore.
- Con le impostazioni di fabbrica quindi il grafico trend ha la possibilità di visualizzare l'andamento dei consumi di potenza attiva nelle ultime 24 ore.
- I dati dei consumi vengono azzerati quando si disalimenta l'apparecchio oppure quando si agisce sul menu impostazioni.
- Superata la capacità massima di visualizzazione, i nuovi dati sostituiscono i più vecchi, secondo una logica di memorizzazione circolare.
- Il fondoscala verticale viene calcolato automaticamente in funzione dei dati nominali inseriti nel menu impostazioni Generale.

1 - Scala dei tempi. Indica il tempo nel passato al quale si riferiscono le misure

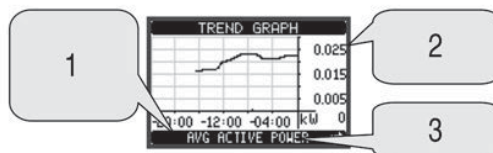


2 - Scala verticale. Può essere automatica o fissa
3 - Misura rappresentata

PAGINA CONTATORI





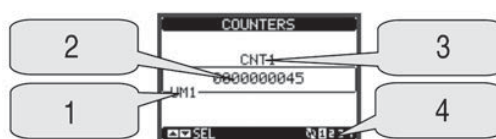



- Nella pagina contatori vengono visualizzati i conteggi CNT1...4.
- E' possibile contare il numero di volte che un ingresso viene attivato, oppure un limite viene superato ecc. La condizione è definita dai parametri Sorgente di conteggio.
- Per ciascun contatore è possibile definire una descrizione ed una unità di misura tramite un testo libero, ad esempio litri, mc, ecc.
- Inoltre si può definire un coefficiente di conversione fra il numero di impulsi conteggiati e la misura mostrata sul display. Questa funzione si ottiene specificando un coefficiente moltiplicativo ed uno frazionario.
Ad esempio impostando k moltiplicativo = 3, per ogni impulso letto verrà incrementato di 3 il valore indicato a display. Se invece si programma un coefficiente frazionario = 10, la misura visualizzata verrà incrementata solo dopo 10 impulsi applicati all'ingresso. Con la combinazione di k moltiplicativo e frazionario si può ottenere qualsiasi rapporto di conversione.
- Se il contatore non ha alcun coefficiente frazionario, allora la sua visualizzazione sarà solo con numeri interi. Altrimenti verranno visualizzate due cifre decimali.
- I contatori possono essere azzerati tramite il menu comandi, oppure tramite il segnale Sorgente di reset definito dagli appositi parametri.

1 - Unità di misura del contatore
2 - Conteggio




3 - Descrizione (libera) del contatore
4 - Nr. del contatore selezionato

MENU PRINCIPALE

- Il menu principale è costituito da un insieme di icone grafiche che permettono l'accesso rapido alle misure ed alle impostazioni.
- Partendo dalla visualizzazione misure normale, premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼. Il display visualizza il menu rapido.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare la funzione desiderata. L'icona selezionata viene evidenziata e la scritta nella parte centrale del display indica la descrizione della funzione.
- Premere ↻ per attivare la funzione selezionata.
- Se alcune funzioni non sono disponibili la corrispondente icona sarà disabilitata, cioè visualizzata in colore grigio.
-      , ecc - Agiscono come scorciatoie che consentono di velocizzare l'accesso alle pagine di visualizzazione misure, saltando direttamente al gruppo di misure selezionato, partendo dal quale ci si potrà spostare avanti e indietro come di consueto.
-  - Impostazione del codice numerico che consente l'accesso alle funzioni protette (impostazione dei parametri, esecuzione di comandi).
-  - Punto di accesso al menu comandi, dove l'utente abilitato può eseguire una serie di azioni di azzeramento e ripristino.
-  - Punto di accesso alla programmazione dei parametri. Vedere il capitolo dedicato.

- 1 - Contatori di energia
- 2 - Visualizzazione Tensioni
- 3 - Visualizzazione Correnti
- 4 - Visualizzazione potenze
- 5 - Frequenza -asimmetria
- 6 - Grafico trend

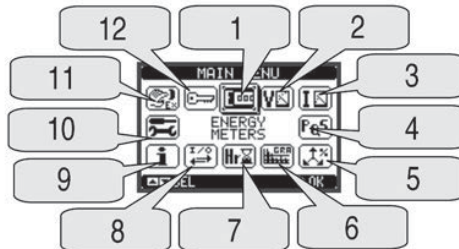

- 7 - Visualizzazione contatore
- 8 - Moduli di espansione
- 9 - Informazioni
- 10 - Impostazioni (setup)
- 11 - Menu comandi
- 12 - Inserimento password

ACCESSO TRAMITE PASSWORD


- La password serve per abilitare o bloccare l'accesso al menu di impostazione ed al menu comandi.
- Per gli apparecchi nuovi di fabbrica (default), la password è disabilitata e l'accesso è libero. Se invece le password sono state abilitate, per ottenere l'accesso bisogna prima inserire il relativo codice di accesso numerico.
- Per abilitare l'uso delle password e definire i codici di accesso fare riferimento al capitolo impostazione parametri.
- Esistono due livelli di accesso, a seconda del codice inserito:
 - **Accesso livello utente** - consente l'azzeramento dei valori delle funzioni C.01 a C.08 (menu Comandi) ma non la modifica delle impostazioni dei parametri (setup) dell'apparecchio.
 - **Accesso livello avanzato** - stessi diritti dell'utente con in più la possibilità di modificare le impostazioni dei parametri (setup).
- Dalla normale visualizzazione misure, premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ per richiamare il menu principale, quindi selezionare l'icona password e premere ↻.
- Comparire la finestra di impostazione password in figura:



- Con il tasto ▲ o ▼ si cambia il valore della cifra selezionata.
- Con il tasto ↻ si conferma la cifra e ci si sposta a rotazione sulle successive.
- Inserire la password, quindi spostarsi sull'icona della chiave.
- Quando la password inserita corrisponde alla password livello Utente o livello Avanzato, compare il relativo messaggio di sblocco.
- Una volta sbloccata la password, l'accesso rimane abilitato fino a che:
 - l'apparecchio viene disalimentato.
 - l'apparecchio viene resettato (in seguito all'uscita dal menu setup).
 - trascorrono più di 2 minuti senza che l'operatore tocchi alcun tasto.
- Premendo contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ si abbandona l'impostazione password e si esce.

ESPANDIBILITÀ

- Grazie alla sua interfaccia ottica a raggi infrarossi incorporata, il DMED310T2 può essere espanso con dei moduli aggiuntivi della serie EXM.
- Questi moduli sono a loro volta dotati di un'interfaccia ottica sul lato sinistro per il collegamento all'unità base e di una seconda sul lato destro per il collegamento di un ulteriore modulo di espansione.
- E' possibile collegare ad un DMED310T2 un massimo di 3 moduli EXM...
- I moduli EXM... si dividono nelle seguenti categorie:
 - moduli di comunicazione
 - moduli di I/O digitale
 - moduli misti Comunicazione + uscite digitali
 - moduli di memoria.
- I moduli si collegano alla unità base semplicemente affiancandoli e inserendo le apposite clip fino ad agganciarli a scatto.
- L'ordine di inserimento dei moduli è libero.

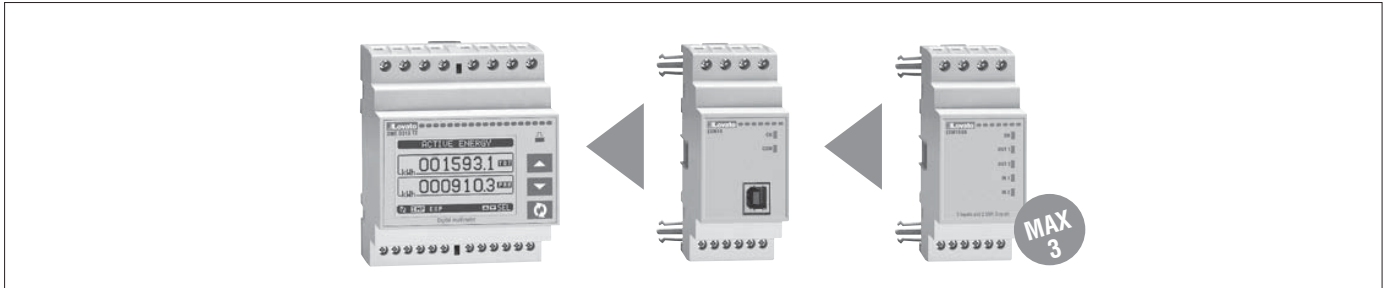

- Quando un DMED310T2 viene alimentato, riconosce automaticamente i moduli EXM... ad esso collegati.
- Se la configurazione del sistema è diversa rispetto all'ultima rilevata (è stato aggiunto o rimosso un modulo), l'unità base chiede all'utente di confermare la nuova configurazione. In caso di conferma la nuova configurazione verrà salvata e diventerà effettiva, altrimenti ad ogni messa in tensione verrà segnalata la discordanza.
- La configurazione attuale del sistema è visualizzata nella apposita pagina del display (moduli espansione), dove si vedono il numero, il tipo e lo stato dei moduli collegati.
- Gli I/O integrati sono visualizzati sotto il simbolo dell'unità base.
- La numerazione degli I/O di espansione viene elencata sotto ogni modulo.
- Lo stato (attivato/disattivato) degli I/O e dei canali di comunicazione viene evidenziato con la scritta in negativo.

1 - Unità base

2 - Tipo dei moduli di espansione

3 - Numerazione e stato della espansione

4 - I/O integrati

RISORSE AGGIUNTIVE

- I moduli di espansione forniscono delle risorse aggiuntive che possono essere sfruttate tramite gli opportuni menu di impostazione.
- I menu di impostazione che riguardano le espansioni sono disponibili anche se i moduli non sono fisicamente presenti.
- Dato che è possibile aggiungere più moduli della stessa tipologia (ad esempio due interfacce di comunicazione) i relativi menu di impostazione sono multipli, identificati da un numero progressivo.
- Di seguito una tabella che indica quanti moduli di ogni tipo possono essere montati contemporaneamente. Il numero totale di moduli deve essere ≤ 3.

| TIPO MODULO | CODICE | FUNZIONE | Nr. MAX |
|---------------------|----------|---|---------|
| COMUNICAZIONE | EXM10 10 | USB | 1 |
| | EXM10 11 | RS232 | |
| | EXM10 12 | RS485 | |
| | EXM10 13 | ETHERNET | |
| INGRESSI/USCITE | EXM10 00 | 2 INGRESSI DIGITALI + 2 USCITE SSR | 1 |
| | EXM10 01 | 2 INGRESSI DIGITALI + 2 USCITE RELE' | |
| MISTI | EXM10 20 | RS485 + 2 USCITE RELE' | 1 |
| ALTRA FUNZIONALITA' | EXM10 30 | MEMORIA DATI + OROLOGIO DATARIO (con riserva di carica) | 1 |

INGRESSI, USCITE, VARIABILI INTERNE, CONTATORI

- Gli ingressi e le uscite digitali forniti dai moduli di espansione sono identificati da una sigla e da un numero progressivo. Ad esempio gli ingressi digitali sono denominati INPx, dove x rappresenta il numero dell'ingresso. Allo stesso modo, le uscite digitali sono denominate OUTx.
- Bisogna considerare che il DMED310T2 incorpora nella unità base un ingresso digitale in VAC (denominato INP1) e due uscite statiche (OUT1 e OUT2). L'ingresso INP2 è riservato per future applicazioni.
- La numerazione degli I/O dei moduli di espansione, se installati, prosegue la numerazione degli I/O integrati, con una numerazione progressiva da sinistra a destra. Ad esempio montando un modulo con 2 ingressi e 2 uscite aggiuntive, questi saranno denominati INP3-INP4 e OUT3-OUT4.
- Per ciascun I/O esiste un menu di impostazione che consente di specificarne la funzione e le proprietà.
- Allo stesso modo degli ingressi/uscite, esistono delle variabili interne (bit) che possono essere associate alle uscite o combinate fra loro. Ad esempio si possono applicare delle soglie limite alle misure effettuate dal multimetro (tensione, corrente etc.). In questo caso la variabile interna, denominata LIMx, sarà attivata quando la misura risulta essere fuori dai limiti definiti dall'utente tramite il relativo menu di impostazione.
- Infine è possibile gestire fino a 4 contatori (CNT1...CNT4) che possono conteggiare impulsi provenienti dall'esterno (quindi da ingressi INPx) oppure il numero di volte per cui si è verificata una determinata condizione. Ad esempio definendo una soglia LIMx come sorgente di conteggio, sarà possibile contare quante volte una misura ha superato un certo valore.
- Di seguito una tabella che raccoglie tutti gli I/O e le variabili interne gestiti dal DMED310T2.


| CODICE | DESCRIZIONE | RANGE (x) |
|--------|---------------------|-----------|
| INPx | Ingressi digitali | 1...4 |
| OUTx | Uscite digitali | 1...4 |
| LIMx | Soglie limite | 1...4 |
| REMX | Variabili da remoto | 1...4 |
| PULx | Impulsi | 1...5 |
| CNTx | Contatori | 1...4 |

- Lo stato di ciascun I/O e variabile interna può essere visualizzato sul display nella apposita pagina di stato I/O.

SOGLIE LIMITE (LIM)

- Le soglie limite LIMn sono delle variabili interne il cui stato dipende dalla fuoriuscita dai limiti definiti dall'utente da parte di una misura fra quelle effettuate dal multimetro (es.: potenza attiva totale superiore a 25kW).
- Per velocizzare l'impostazione delle soglie, che possono spaziare in un range estremamente ampio, ciascuna di esse va impostata con un valore base + un coefficiente moltiplicativo (esempio: 25 x 1k = 25000).
- Per ogni LIM sono disponibili due soglie (superiore ed inferiore). La soglia superiore deve essere sempre impostata ad un valore maggiore di quella inferiore.
- il significato delle soglie dipende dalle seguenti funzioni:
 - Funzione Min:** Con la funzione Min la soglia inferiore è d'intervento quella superiore di ripristino. Quando il valore della misura selezionata è sotto il limite inferiore, dopo il ritardo si ha l'attivazione della soglia. Quando il valore della misura è maggiore della soglia superiore, dopo il ritardo si ha il ripristino.
 - Funzione Max:** Con la funzione Max la soglia superiore è d'intervento quella inferiore di ripristino. Quando il valore della misura selezionata è maggiore della superiore, dopo il ritardo si ha l'attivazione della soglia. Quando il valore della misura è minore della soglia inferiore, dopo il ritardo si ha il ripristino.
 - Funzione Min+Max:** In questo caso le soglie inferiore e superiore sono entrambe d'intervento. Quando il valore della misura selezionata è minore della soglia inferiore o maggiore della superiore, dopo i rispettivi ritardi si ha l'intervento della LIM. Quando il valore della misura rientra nei limiti si ha il ripristino immediato.
- L'intervento può significare eccitazione o diseccitazione del limite LIMn a seconda dell'impostazione.
- Se il limite è impostato con memoria, il ripristino è manuale e può essere effettuato tramite il comando apposito nel menu comandi.
- Vedere il menu di impostazione M08.

- 1 - Stato variabile limite
- 2 - Valore della misura
- 3 - Funzione
- 4 - Tipo di misura

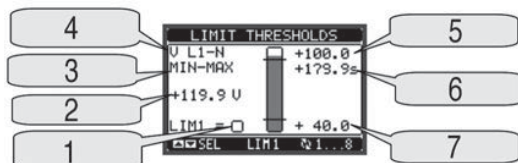

- 5 - Soglia superiore
- 6 - Ritardo su soglia
- 7 - Soglia inferiore

VARIABILI DA REMOTO (REM)

- Il DMED310T2 ha la possibilità di gestire un massimo di 4 variabili comandate da remoto (REM1...REM4).
- Si tratta di variabili il cui stato può essere modificato a piacere dall'utente tramite il protocollo di comunicazione e che possono essere utilizzate in abbinamento alle uscite.
- Esempio: usando una variabile remota (REMX) come sorgente di una uscita (OUTx) sarà possibile attivare e disattivare liberamente un relè tramite il software di supervisione. Questo consentirebbe di utilizzare i relè di uscita del DMED310T2 per comandare dei carichi ad esempio illuminazione o altro.

TARIFFE

- Per il conteggio dell'energia, il DMED310T2 ha la possibilità di gestire 4 tariffe indipendenti oltre alla totale e alla parziale.
- La selezione delle tariffe avviene normalmente tramite degli ingressi digitali, oppure in opzione tramite l'invio di messaggi sul protocollo di comunicazione.
- Per selezionare le 4 tariffe sono disponibili le due funzioni di ingresso TAR-A e TAR-B. La loro combinazione binaria effettua la selezione come da tabella:

| TAR-A | TAR-B | TARIFFA |
|-------|-------|---------|
| OFF | OFF | 1 |
| ON | OFF | 2 |
| OFF | ON | 3 |
| ON | ON | 4 |

- L'apparecchio è dotato di serie di un ingresso programmabile in VAC.
- La funzione impostata di default è TAR-A, che quindi consente di selezionare fra le due tariffe 1 e 2.
- Se viene utilizzato l'ingresso di sincronismo per l'intervallo di integrazione, allora il cambio tariffa viene effettuato in concomitanza con il sincronismo, altrimenti il cambio di tariffa avviene al momento del cambio di configurazione degli ingressi.
- I conteggi delle tariffe, ciascuno con 5 contatori di energia (attiva importata ed esportata, reattiva importata ed esportata, apparente) sono visualizzati su una apposita pagina, consecutiva a quella dei contatori totali e parziali.
- Se il DMED310T2 è fornito di modulo di interfaccia di comunicazione, è possibile selezionare la tariffa attiva tramite un apposito comando sul protocollo Modbus (vedere istruzione tecnica protocollo Modbus).

1 - Tariffa attiva
2 - Tariffa visualizzata

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (SETUP)

- Dalla normale visualizzazione, premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ per richiamare il menu principale 1, quindi selezionare l'icona e premere per accedere al menu principale 2 (impostazioni).
- Viene visualizzata la tabella in figura, con la selezione dei sotto-menu di impostazione, nei quali sono raggruppati tutti i parametri secondo un criterio legato alla loro funzione.
- Selezionare il menu desiderato tramite i tasti ▲ ▼ e confermare con .
- Per uscire e tornare alla visualizzazione misure premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼.

- Nella seguente tabella sono elencati i sottomenu disponibili

| CODICE | MENU | DESCRIZIONE |
|--------|----------------------|--|
| M01 | GENERALE | Dati caratteristici dell'impianto |
| M02 | UTILITA' | Lingua, luminosità, pagine display ecc. |
| M03 | PASSWORD | Abilitazione protezione accesso |
| M04 | INTEGRAZIONE | Tempi di integrazione misure |
| M05 | CONTAORE | Abilitazione contaore |
| M06 | GRAFICO TREND | Definizione misura e scala grafico trend |
| M07 | COMUNICAZIONE (COMn) | Porte di comunicazione |
| M08 | SOGLIE LIMITE (LIMn) | Soglie sulle misure |
| M09 | (non utilizzato) | |
| M10 | CONTATORI (CNTn) | Contatori generici |
| M11 | IMPULSI (PULn) | Impulsi di conteggio energia |
| M12 | (non utilizzato) | |
| M13 | INGRESSI (INPn) | Ingressi digitali |
| M14 | USCITE (OUTn) | Uscite digitali |
| M15 | PAGINA UTENTE | Pagina personalizzata |


- Selezionare il sotto-menu e premere il tasto per visualizzare i parametri.
- Tutti i parametri sono visualizzati con codice, descrizione, valore attuale.
- Se si vuole modificare il valore di un parametro, dopo averlo selezionato premere .

1 - Descrizione parametro
3 - Valore attuale

2 - Codice parametro
4 - Parametro selezionato

- Se non è stata immessa la password livello Avanzato, non sarà possibile accedere alla pagina di modifica, e verrà visualizzato un messaggio di accesso negato.
- Se invece si ha l'accesso, verrà visualizzata la pagina di modifica.

- 1 - Barra grafica valore-range
- 2 - Minimo valore possibile
- 3 - Parametro selezionato

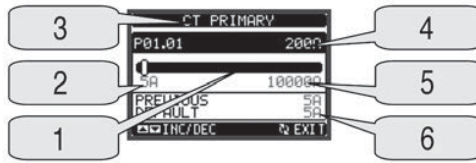

- 4 - Nuovo valore impostato
- 5 - Massimo valore possibile
- 6 - Valore di default di fabbrica

- Quando si è in modalità modifica, il valore può essere modificato con ▲ e ▼. Vengono visualizzati anche una barra grafica che indica il range di impostazione, i valori minimi e massimi possibili, il valore precedente e quello di default.
- Premendo contemporaneamente ▲ e ▼ l'impostazione viene riportata al valore di default di fabbrica.
- Durante l'impostazione di un testo, con i tasti ▲ e ▼ si seleziona il carattere alfanumerico e con ⏪ si sposta il cursore all'interno del testo. Premendo contemporaneamente ▲ e ▼ la selezione alfanumerica si posiziona direttamente sul carattere 'A'.
- Premere il tasto ⏪ per tornare alla selezione parametri. Il valore immesso rimane memorizzato.
- Premere contemporaneamente ▲ e ▼ per salvare i cambiamenti ed uscire dalla impostazione. Il multimetro esegue un reset e ritorna in funzionamento normale.
- Se non vengono premuti tasti per 2 minuti consecutivi, il menu setup viene abbandonato automaticamente e il multimetro torna alla visualizzazione normale.

TABELLA PARAMETRI

| M01 - GENERALE | | UdM | Default | Range |
|----------------|-------------------|-----|------------|---|
| P01.01 | Primario TA | A | 5 | 5-10000 |
| P01.02 | Secondario TA | A | 5 | 5 |
| P01.03 | Tensione nominale | V | AUT | AUT / 220 - 415 |
| P01.04 | Potenza nominale | kW | AUT | AUT / 1 - 10000 |
| P01.05 | Wiring | | L1-L2-L3-N | L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-N-L2 L1-N |

- P01.01** = Corrente nominale del primario dei TA.
P01.02 = Corrente del secondario dei TA. Per DMED310T2 fissa a 5A.
P01.05 = Impostare concordemente allo schema di collegamento utilizzato.
 Vedere Schemi di collegamento alla pagina 30.

| M02 - UTILITA' | | UdM | Default | Range |
|----------------|--|-----|----------------|--|
| P02.01 | Lingua | | English | English Italiano Francais Espanol Portoghese |
| P02.02 | Contrasto LCD | % | 50 | 0-100 |
| P02.03 | Intensità retroilluminazione display alta | % | 100 | 0-100 |
| P02.04 | Intensità retroilluminazione display bassa | % | 30 | 0-50 |
| P02.05 | Tempo passaggio a retroilluminazione bassa | sec | 30 | 5-600 |
| P02.06 | Ritorno a pagina di default | sec | 60 | OFF / 10-600 |
| P02.07 | Pagina di default | | Energy-power | (page list) |
| P02.08 | Sotto-pagina di default | | IN / IMP / TOT | IN / IMP / TOT HI / EXP / PAR LO AV MD GR 1- 4 |
| P02.09 | Tempo di aggiornamento display | sec | 0.5 | 0.1 - 5.0 |
| P02.10 | Comandi rapidi | | OFF | C01-C02-C03-C04- C05-C06-C08 |

- P02.06** = Se impostato ad OFF il display rimane sempre nella pagina dove è stato lasciato dall'utente. Se impostato ad un valore, dopo questo tempo il display ritorna alla pagina impostata con P02.07.
P02.07 = Numero della pagina alla quale il display ritorna automaticamente una volta che è trascorso il tempo P02.06 dall'ultima pressione di un tasto.
P02.08 = Tipo di sotto-pagina alla quale il display torna dopo trascorso P02.06.
P02.10 = Permette di eseguire un comando premendo per 5s il tasto ⏪.
 Fare riferimento al paragrafo MENU COMANDI.

| M03 - PASSWORD | | UdM | Default | Range |
|----------------|---------------------------|-----|---------|--------|
| P03.01 | Utilizzo password | | OFF | OFF-ON |
| P03.02 | Password livello Utente | | 1000 | 0-9999 |
| P03.03 | Password livello Avanzato | | 2000 | 0-9999 |

P03.01 = Se impostato ad OFF, la gestione delle password è disabilitata e l'accesso alle impostazioni e al menu comandi è libero.

P03.02 = Con P03.01 attivo, valore da specificare per attivare l'accesso a livello utente.

P03.03 = Come P03.02, riferito all'accesso livello Avanzato.

| M04 - INTEGRAZIONE | | UdM | Default | Range |
|--------------------|---------------------------------|-----|---------|--|
| P04.01 | Modo integrazione | | Scorr. | Fisso Scorrevole Sincronismo Bus Fixed Shift Sync Bus |
| P04.02 | Tempo integrazione potenze | min | 15 | 1-60min |
| P04.03 | Tempo integrazione correnti | min | 15 | 1-60min |
| P04.04 | Tempo di integrazione tensioni | min | 1 | 1-60min |
| P04.05 | Tempo di integrazione frequenza | min | 1 | 1-60min |

P04.01 = Selezione della modalità di calcolo delle misure integrate.

Fisso - Le misure istantanee vengono integrate per il tempo impostato. Ad ogni scadenza del tempo, la misura integrata viene aggiornata con il risultato dell'ultima integrazione.

Scorrevole - Le misure istantanee vengono integrate per un tempo = 1/15 del tempo impostato. Ad ogni scadenza di questo intervallo viene sostituito il valore più vecchio con il nuovo calcolato. La misura integrata viene aggiornata ogni 1/15 del tempo impostato, considerando una finestra scorrevole nel tempo che comprende gli ultimi 15 valori calcolati, di lunghezza totale equivalente al tempo impostato.

Sincronismo - Come modalità fisso, ma gli intervalli di integrazione sono scanditi da un ingresso digitale esterno programmato con la funzione sincronismo.

Bus - Come modalità fisso, ma gli intervalli di integrazione sono scanditi da messaggi di sincronismo inviati sul bus seriale.

P04.02 = Tempo integrazione misure AVG (media) per le potenze attiva, reattiva ed apparente.

P04.03, P04.04, P04.05 = Tempo integrazione misure AVG (media) per le relative grandezze.

| M05 - CONTAORE | | UdM | Default | Range |
|----------------|--------------------------------|-----|---------|--------------------|
| P05.01 | Abilitazione generale contaore | | ON | OFF-ON |
| P05.02 | Abilitazione contaore parziale | | ON | OFF-ON- INPx- LIMx |
| P05.03 | Numero canale (x) | | 1 | 1-4 |

P05.01 = Se OFF i contaore sono disabilitati e la pagina di misura dei contaore non viene visualizzata.

P05.02 = Se OFF il contaore parziale non viene incrementato. Se ON viene incrementato quando il multimetro è alimentato. Se abbinato ad una delle variabili interne (LIMn-INPx) viene incrementato solo quando questa condizione è vera.

P05.03 = Numero del canale (x) della variabile interna eventualmente usato nel parametro precedente. Esempio: Se il contaore parziale deve contare il tempo per cui una misura è oltre una certa soglia, definita dal limite LIM3, programmare LIMx nel parametro precedente e specificare 3 in questo parametro.

| M06 - GRAFICO TREND | | UdM | Default | Range |
|---------------------|----------------------------|-----|--------------|--|
| P06.01 | Misura per pagina trend | | kW (tot) AVG | VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG |
| P06.02 | Autorange scala | | ON | OFF-ON |
| P06.03 | Valore fondo scala | | 1000 | 0-1000 |
| P06.04 | Moltiplicatore fondo scala | | x1 | x1 - x1k - x1M |

P06.01 = Selezione la misura da visualizzare sul grafico Trend.

P06.02 = Decide se la scala verticale si adatta automaticamente (ON) ai valori visualizzati oppure se viene definita fissa (OFF) dall'utente.

P06.03 = Valore di fondo scala definito dall'utente. L'unità di misura diventa quella della misura selezionata.

P06.04 = Moltiplicatore del valore di fondo scala.

| M07 - COMUNICAZIONE | | UdM | Default | Range |
|---------------------|------------------------|-----|-----------------|---|
| P07.n.01 | Indirizzo seriale nodo | | 01 | 01-255 |
| P07.n.02 | Velocità seriale | bps | 9600 | 1200 2400 4800 9600 19200 38400 |
| P07.n.03 | Formato dati | | 8 bit - n | 8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even |
| P07.n.04 | Bit di stop | | 1 | 1-2 |
| P07.n.05 | Protocollo | | Modbus RTU | Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP |
| P07.n.06 | Indirizzo IP | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.07 | Subnet mask | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.08 | Porta IP | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.10 | Client / server | | Server | Client / Server |
| P07.n.11 | Indirizzo IP remoto | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.12 | Porta IP remota | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.13 | Indirizzo gateway IP | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |

P07.n.01 = Indirizzo seriale (nodo) del protocollo di comunicazione.

P07.n.02 = Velocità di trasmissione della porta di comunicazione.

P07.n.03 = Formato dati. Impostazioni a 7 bit possibili solo per protocollo ASCII.

P07.n.04 = Numero bit di stop.

P07.n.05 = Scelta del protocollo di comunicazione.

P07.n.06, P07.n.07, P07.n.08 = Coordinate TCP-IP per applicazioni con interfaccia Ethernet. Non utilizzati con altri tipi di moduli di comunicazione.

P07.n.10 = Attivazione della connessione TCP-IP. **Server** - Attende connessione da un client remoto. **Client** - Stabilisce connessione verso un server remoto.

P07.n.11, P07.n.12, P07.n.13 = Coordinate per la connessione al server remoto quando P07.n.10 è impostato a Client.

| M08 - SOGLIE LIMITE | | UdM | Default | Range |
|---------------------|-----------------------|-----|---------|---------------------|
| P08.n.01 | Misura di riferimento | | OFF | OFF (misure) |
| P08.n.02 | Funzione | | Max | Max - Min - Min+Max |
| P08.n.03 | Soglia superiore | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.04 | Moltiplicatore | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.05 | Ritardo | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.06 | Soglia inferiore | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.07 | Moltiplicatore | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.08 | Ritardo | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.09 | Stato a riposo | | OFF | OFF-ON |
| P08.n.10 | Memoria | | OFF | OFF-ON |

Nota: questo menu è diviso in 4 sezioni, per le soglie limite LIM1...4

P08.n.01 = Definisce a quale delle misure del multimetro applicare la soglia limite.

P08.n.02 = Definisce il funzionamento della soglia limite. Può essere:

Max - LIMn attivo quando la misura supera P08.n.03. P08.n.06 è la soglia di ripristino.

Min - LIMn attivo quando la misura è inferiore a P08.n.06. P08.n.03 è la soglia di ripristino.

Min+Max - LIMn attivo quando la misura è superiore a P08.n.03 oppure inferiore a P08.n.06.

P08.n.03 e P08.n.04 = Definiscono la soglia superiore, che è data dal valore di P08.n.03 moltiplicato per P08.n.04.

P08.n.05 = Ritardo di intervento sulla soglia superiore.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 = Come sopra, riferiti alla soglia inferiore.

P08.n.09 = Permette di invertire lo stato del limite LIMn.

P08.n.10 = Definisce se la soglia rimane memorizzata e va azzerata manualmente (ON) o se si ripristina automaticamente (OFF).

| M10 - CONTATORI | | Default | Range |
|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|
| P10.n.01 | Sorgente conteggio | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.02 | Numero canale (x) | 1 | 1-4 |
| P10.n.03 | Moltiplicatore | 1 | 1-1000 |
| P10.n.04 | Divisore | 1 | 1-1000 |
| P10.n.05 | Descrizione del contatore | CNTn | (Testo – 16 caratteri) |
| P10.n.06 | Unità di misura | Umn | (Testo – 6 caratteri) |
| P10.n.07 | Sorgente di reset | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.08 | Numero canale (x) | 1 | 1-4 |

Nota: questo menu è diviso in 4 sezioni, per i contatori CNT1...4.

P10.n.01 = Segnale che provoca l'incremento del conteggio (sul fronte di salita). Può essere la messa in tensione del multimetro (ON), il superamento di una soglia (LIMx), l'attivazione di un ingresso esterno (INPx).

P10.n.02 = Numero del canale x riferito al parametro precedente.

P10.n.03 = k moltiplicativo. Gli impulsi contati vengono moltiplicati per questo valore prima di essere visualizzati.

P10.n.04 = k frazionario. Gli impulsi contati vengono divisi per questo valore prima di essere visualizzati. Se diverso da 1, il contatore viene visualizzato con 2 cifre decimali.

P10.n.05 = Descrizione del contatore. Testo libero 16 caratteri.

P10.n.06 = Unità di misura del contatore. Testo libero 6 caratteri.

P10.n.07 = Segnale che provoca l'azzeramento del conteggio. Fino a che questo segnale è attivo il conteggio rimane al valore zero.

P10.n.08 = Numero del canale x riferito al parametro precedente.

| M11 - IMPULSI ENERGIA | | UdM | Default | Range |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| P11.n.01 | Misura sorgente | | kWh+ | OFF, kWh+, kWh-, kvarh+, kvarh-, kVAh |
| P11.n.02 | Unità di conteggio | PUL / k | 10 | 100 - 10 - 1 - 0.1 |
| P11.n.03 | Durata impulso | s | 0.1 | 0.01-1.00 |

Nota: questo menu è diviso in 5 sezioni, per gli impulsi di conteggio energia PUL1..5.

P11.n.01 = Tipo di energia alla quale è legato l'impulso.

P11.n.02 = Numero di impulsi emessi per per ogni kWh o kvarh o kVAh.

P11.n.03 = Durata dell'impulso.

| M13 - INGRESSI | | UdM | Default | Range |
|----------------|-------------------|-----|------------------------------|---|
| P13.n.01 | Funzione ingresso | | TAR-A (n=1) OFF (n=2...4) | OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR A - TAR B - C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06 - C08 |
| P13.n.02 | Stato riposo | | OFF | OFF-ON |
| P13.n.03 | Ritardo ON | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |
| P13.n.04 | Ritardo OFF | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |

Nota: questo menu è diviso in 4 sezioni, per gli ingressi INP1...4.

P13.n.01 = Funzione ingresso:

OFF – Ingresso disabilitato

ON – Ingresso abilitato, usato come sorgente per contatori, ecc.

LOCK – Blocco impostazioni – impedisce l'accesso ad entrambi i livelli.

SYNC – Sincronismo per integrazione potenza.

TAR-A, TAR-B – Selezione tariffa energie. Vedere capitolo tariffazione.

C01...C06, C08 – Quando questo ingresso viene attivato (sul fronte di salita), viene eseguito il corrispondente comando del menu comandi.

P13.n.02 = Stato a riposo dell'ingresso. Permette di invertire la logica di attivazione.

P13.n.03, P13.n.04 = Ritardi di attivazione – disattivazione dell'ingresso. Permettono di filtrare lo stato per evitare rimbalzi.

| M14 - USCITE | | UdM | Default | Range |
|--------------|--------------------|-----|---------|-------------------------------|
| P14.n.01 | Funzione di uscita | | OFF | OFF-ON-SEQ- LIMx-PULx-REMx |
| P14.n.02 | Numero canale (x) | | 1 | 1 - 8 |
| P14.n.03 | Stato a riposo | | OFF | OFF-ON |

Nota: questo menu è diviso in 4 sezioni, per le uscite OUT1...4.

P14.n.01 = Funzione della uscita:

OFF – Uscita disabilitata.

ON – Uscita sempre abilitata.

SEQ – Uscita attivata in caso di errata sequenza fasi.

LIMx – PULx – REMx – Uscita abbinata allo stato della variabile programmata. Permette di portare su di una uscita lo stato di una soglia, di una variabile comandata da remoto, ecc.

P14.n.02 = Numero di canale (x) riferito al parametro precedente.

P14.n.03 = Stato a riposo dell'uscita. Permette di invertire la logica di funzionamento dell'uscita.

| M15 - PAGINA UTENTE | | Default | Range |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| P15.01 | Abilitazione pagina | OFF | OFF – ON |
| P15.02 | Titolo | PAGn | (testo 16 char) |
| P15.03 | Misura 1 | OFF | OFF-(tutte le misure) |
| P15.04 | Misura 2 | OFF | OFF-(tutte le misure) |

P15.01 = Abilita la pagina utente.



P15.02 = Titolo della pagina utente. Testo libero, 16 caratteri.

P15.03, P15.04 = Misure che verranno visualizzate nei due riquadri della pagina utente.

MENU COMANDI

- Il menu comandi permette di eseguire operazioni saltuarie quali azzeramenti di misure, contatori, allarmi, ecc.
- Se è stata immessa la password per accesso avanzato, allora tramite il menu comandi è anche possibile effettuare delle operazioni automatiche utili ai fini della configurazione dello strumento.
- Nella seguente tabella sono riportate le funzioni disponibili con il menu comandi, divise a seconda del livello di accesso necessario.


| CODICE | COMANDO | LIVELLO ACCESSO | | DESCRIZIONE |
|--------|-------------------------------|-----------------|----------|--|
| | | Utente | Avanzato | |
| C.01 | AZZERAMENTO HI-LO | ● | ● | Azzerare i valori di picco HI e LO di tutte le misure |
| C.02 | AZZERAMENTO MAX DEMAND | ● | ● | Azzerare i valori Max demand di tutte le misure |
| C.03 | AZZERAMENTO ENERGIE PARZIALI | ● | ● | Azzeramento dei contatori di energia parziali. |
| C.04 | AZZERAMENTO CONTAORE PARZIALI | ● | ● | Azzeramento dei contaore parziali |
| C.05 | AZZERAMENTO CONTATORI | ● | ● | Azzeramento contatori |
| C.06 | AZZERAMENTO TARIFFE | ● | ● | Azzeramento contatori tariffe |
| C.08 | AZZERAMENTO LIMITI | ● | ● | Azzeramento soglie limite con memoria |
| C.12 | AZZERAMENTO CONTAORE TOTALE | | ● | Azzeramento del contaore totale |
| C.13 | PARAMETRI A DEFAULT | | ● | Ripristina tutte le impostazioni ai valori di default di fabbrica |
| C.14 | BACKUP PARAMETRI | | ● | Salva una copia di sicurezza (backup) delle impostazioni |
| C.15 | RIPRISTINO PARAMETRI | | ● | Ricarica le impostazioni dalla copia di sicurezza |
| C.16 | TEST COLLEGAMENTO | | ● | Esegue il test per verificare la correttezza del collegamento del DME. Vedere capitolo Test collegamento |

- Una volta selezionato il comando desiderato, premere  per eseguirlo. Lo strumento chiederà una conferma. Premendo nuovamente  il comando verrà eseguito.
- Per annullare l'esecuzione di un comando selezionato premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼.
- Per abbandonare il menu comandi premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼.

TEST DI COLLEGAMENTO

- Il test di collegamento consente di verificare se l'installazione del multimetro è stata effettuata correttamente.
- Per poter eseguire il test, il multimetro deve essere inserito in un impianto attivo con le seguenti condizioni:
 - sistema trifase con presenza di tutte le fasi (V > 50V~ L-N)
 - corrente minima circolante su ciascuna fase > 1% del fondo scala del TA impostato
 - verso positivo delle energie (cioè in un comune impianto dove il carico induttivo assorbe energia dalla fornitura)
- Per lanciare l'esecuzione del test, entrare nel menu comandi e selezionare il comando appropriato secondo le istruzioni del capitolo Menu comandi.
- Il test consente di verificare i seguenti punti:
 - lettura delle tre tensioni
 - sequenza delle fasi
 - sbilanciamento delle tensioni
 - inversione della polarità di uno o più TA
 - scambio delle fasi fra tensioni/correnti.
- Se il test non viene superato, il display visualizza la ragione dell'errore.
- Se il test viene superato, la condizione viene memorizzata nella memoria non volatile ed un messaggio che attesta l'esito positivo viene visualizzato nella pagina informazioni.

1 - Sequenza dei controlli

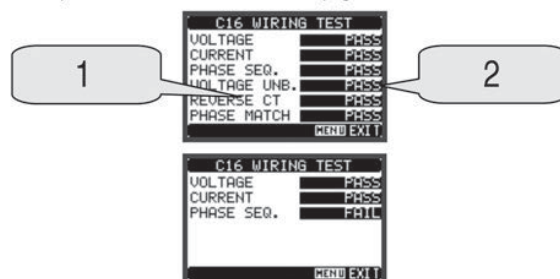

2 - Esito del test



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione

| | |
|-------------------------|---|
| Tensione nominale Us | 220 - 240V~ L-N 380 - 415V~ L-L L'apparecchio può funzionare con o senza neutro |
| Limiti di funzionamento | 187 - 264V~ L-N 323 - 456V~ L-L |

Corrente

| | |
|--|------------|
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Limiti di funzionamento | 45 - 66Hz |
| Potenza assorbita/dissipata | 6VA / 1.5W |
| Corrente minima (I _{min}) | 0,05A |
| Corrente di transizione (I _{tr}) | 0,25A |
| Corrente di riferimento (I _{ref} - I _b) | 5A |
| Corrente massima (I _{max}) | 6A |
| Corrente di start (I _{st}) | 0,01A |
| Autoconsumo (per fase) | ≤ 0,3W |

Circuito di comando tariffa

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Tensione nominale U _c | 100 - 240V~ |
| Limiti di funzionamento | 85 - 264V~ |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Limiti di funzionamento | 45 - 66Hz |
| Potenza assorbita/dissipata | 0,25VA / 0,18W |

Accuratezza

| | |
|----------------------------------|----------|
| Energia attiva (IEC/EN 62053-21) | Classe 1 |
|----------------------------------|----------|

Impulso LED

| | |
|-------------------|----------------|
| Numero di impulsi | 10000imp / kWh |
| Durata impulso | 30ms |

Uscite statiche

| | |
|------------------------------|---|
| Numero di impulsi | Programmabile 0,1-1-10-100 impulsi / kWh |
| Durata impulso programmabile | 100ms |
| Tensione esterna | 10 - 30V= |
| Corrente massima | 50mA |

Condizioni ambientali

| | |
|--|----------------------------|
| Installazione | Solo per uso interno |
| Temperatura d'impiego | -25 a +55°C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 a +70°C |
| Umidità relativa | <80% (IEC/EN 60068-2-70) |
| Grado di inquinamento ambiente massimo | 2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Altitudine | ≤2000m |
| Sequenza climatica | Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) |
| Resistenza agli urti | 15g (IEC/EN 60068-2-27) |
| Resistenza alle vibrazioni | 0,7g (IEC/EN 60068-2-6) |

Isolamento

| | |
|--|-------|
| Tensione nominale d'isolamento U _i | 250V~ |
| Tensione nominale di tenuta a impulso U _{imp} | 6kV |
| Tensione di tenuta a frequenza d'esercizio | 4kV |

Connessioni circuito alimentazione / misura e tariffa

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo di morsetti | A vite (fissi) |
| Numero di morsetti | 4 per alimentazione / misura 2 per ingresso selezione tariffa |
| Sezione conduttori (min...max) | 0,2...4,0 mm ² (24...12 AWG) |
| Coppia di serraggio morsetti | 0,8Nm (7lbin) |

Connessioni ingressi corrente e uscite impulsi

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo di morsetti | A vite (fissi) |
| Numero di morsetti | 6 per connessioni TA; 4 per connessioni uscite impulsi |
| Sezione conduttori (min...max) | 0,2...2,5 mm ² (24...12 AWG) |
| Coppia di serraggio morsetti | 0,44 Nm (4 lbin) |

Contenitore

| | |
|---------------------|---|
| Esecuzione | 4 moduli (DIN 43880) |
| Montaggio | Guida 35mm (IEC/EN 60715) o a vite a mezzo clip estraibili |
| Materiale | Poliammide RAL 7035 |
| Grado di protezione | IP40 sul fronte ① IP20 connessioni |
| Peso | 332g |


Omologazioni e conformità

| | |
|-----------------------|---|
| Omologazioni ottenute | EAC |
| Conformi a norme | IEC/EN 61010-1, EN 50470-3, UL508, CSA C22.2 N°14 |

① Per garantire la protezione richiesta, lo strumento deve essere installato in contenitore con grado di protezione minimo IP51 (IEC/EN 60529).


APPARECCHIO LED DI CLASSE 1
RADIAZIONE LED INVISIBILE
950 nm, max 50 µW
EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

SCHEMI DI CONNESSIONE

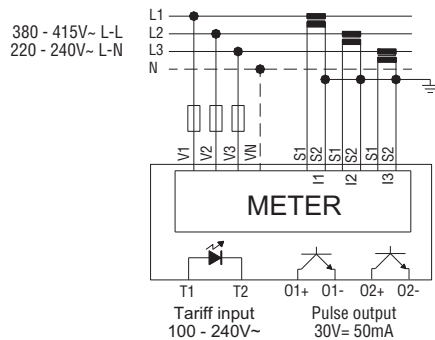


NOTE


- 1 - Fusibili raccomandati:
Ingresso misura tensione:
1A rapido
- 2 - I morsetti S2 sono internamente
connessi fra di loro.

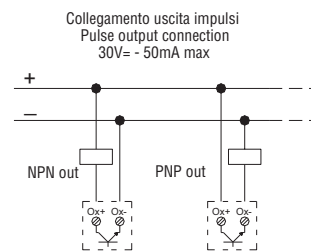

DISPOSIZIONE MORSETTI

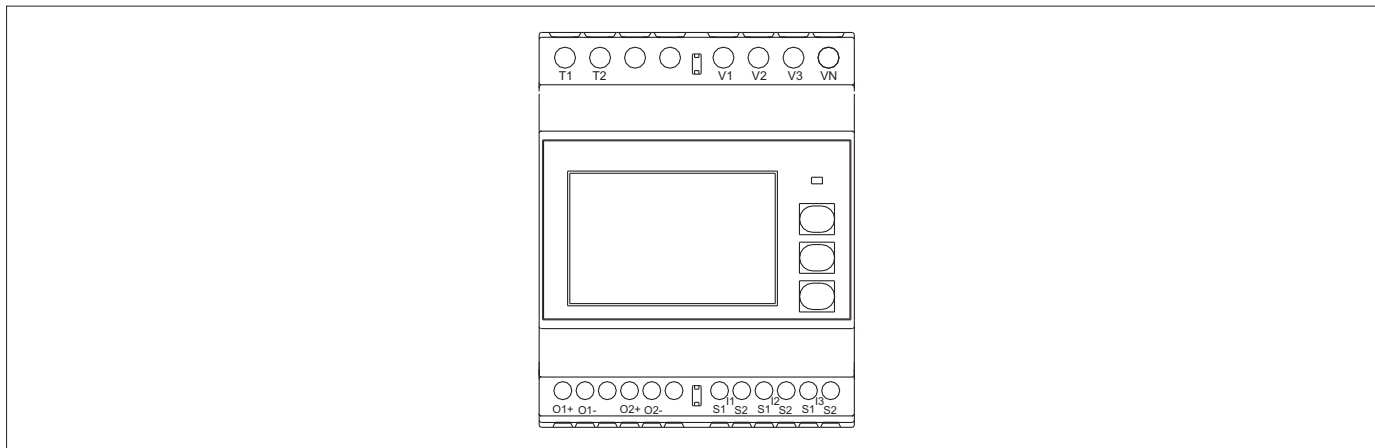

DIMENSIONI MECCANICHE [mm]

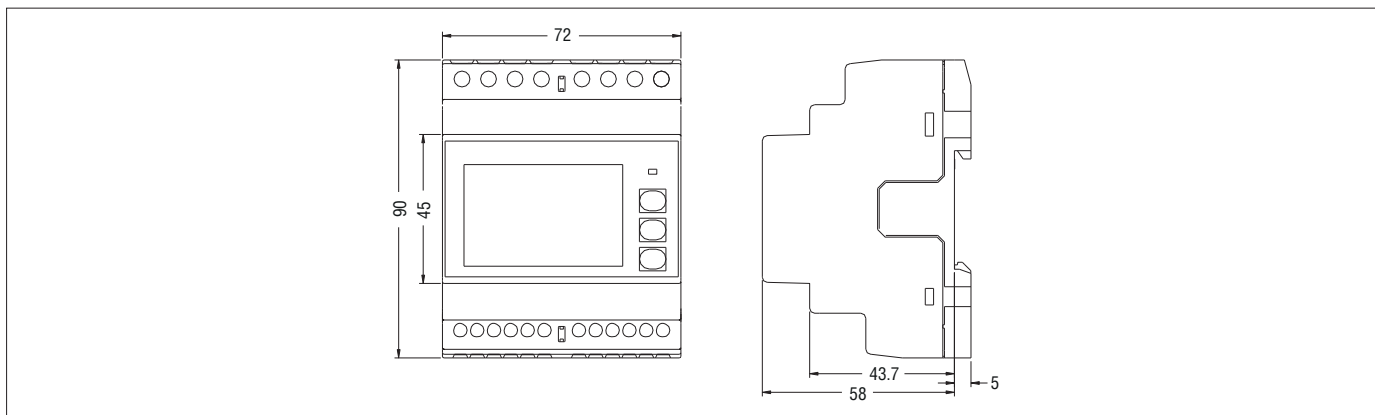




DE DREIPHASIGER ENERGIEZÄHLER MIT ANSCHLUSS ÜBER Betriebsanleitung

DMED310T2



ACHTUNG! 

- Dieses Betriebsanleitung vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Diese Geräte müssen von qualifiziertem Personal und unter Beachtung der gültigen Installationsvorschriften installiert werden, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
- Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät, die Spannung an den Mess- und Versorgungseingängen unterbrechen und die Stromwandler kurzschließen.
- Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts keinerlei Haftung bezüglich der elektrischen Sicherheit.
- Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt werden oder Änderungen erfahren. Die Beschreibungen und Daten im Dokument sind nicht als verbindlich zu betrachten.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein.
 Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Das Gerät in einem Gehäuse und/oder in einer Schalttafel mit Mindestschutzart IP51 installieren.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

| INHALT | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 31 |
| Beschreibung | 31 |
| Funktion der vorderen Tasten | 32 |
| Anzeige der Messungen | 32 |
| Tabelle der Display-Seiten | 33 |
| Energiezähler-Seite | 33 |
| Stundenzähler-Seite | 34 |
| Trendgrafik-Seite | 34 |
| Zähler-Seite | 34 |
| Hauptmenü | 35 |
| Passwortgeschützter Zugang | 35 |
| Erweiterbarkeit | 36 |
| Zusätzliche Ressourcen | 36 |
| Eingänge, Ausgänge, interne Variablen, Zähler | 37 |
| Grenzwerte | 37 |
| Remote-Variablen | 37 |
| Tarife | 38 |
| Parametereinstellung (Setup) | 38 |
| Parametertabelle | 38 |
| Befehlsmenü | 43 |
| Anschlussstest | 43 |
| Technische Merkmale | 44 |
| Anschlusspläne | 45 |
| Klemmenanordnung | 45 |
| Mechanische Abmessungen | 45 |

VORWORT

Der Energiezähler DME310T2 wurde entwickelt, um maximale Benutzerfreundlichkeit mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen zu vereinen. Dank ausgezeichneter Messgenauigkeit, einfacher Installation und Bedienung ist er die optimale Wahl für Management und Überwachung des Energieverbrauchs. Das LCD-Grafikdisplay bietet eine leichtverständliche und intuitive Benutzeroberfläche. Die optische Infrarot-Schnittstelle macht die Erweiterung mit der großen Auswahl an EXM-Modulen möglich.

BESCHREIBUNG

- Modulare Ausführung 4U (72 mm) für 35 mm DIN-Schiene.
- LCD-Grafikdisplay 128x80 Pixel, Hintergrundbeleuchtung, 4 Graustufen
- 3 Folientasten für Anzeige und Einstellung
- Geeichte Energieflussanzeige mit LED
- Wirkenergiemessung gemäß IEC/EN 62053-21 Klasse 1
- Einschaltung über externe Stromwandler
- Programmierbarer Eingang (zum Beispiel für Tarifwahl)
- 2 programmierbare statische Ausgänge
- Wirk- und Blindenergiezähler (Gesamt)
- Energiezähler (Teil, rücksetzbar)
- Gesamt- und Teilstundenzähler
- Schnelle und einfache Navigation
- Texte für Messungen, Einstellungen und Meldungen in 5 Sprachen
- Optische Schnittstelle für max. 3 Erweiterungsmodule der Serie EXM
- Plombierbare Klemmenabdeckungen
- Programmierbare erweiterte I/O-Funktionen
- Echtheffektivwertmessung (TRMS).

FUNKTION DER VORDEREN TASTEN

Tasten ▲ und ▼ - Dienen zum Blättern durch die verschiedenen Bildschirmseiten, für die Wahl der auf dem Display angezeigten möglichen Optionen und für die Änderung der Einstellungen (Erhöhen/Verringern).


Taste ↻ - Dient zum Blättern durch die Unterseiten, zur Bestätigung einer getroffenen Auswahl und zum Wechseln von einem Anzeigemodus zum anderen.



ANZEIGE DER MESSUNGEN

- Mit den Tasten ▲ und ▼ können die Seiten mit den Messungen nacheinander angezeigt werden. Die aktuelle Seite ist an der Titelleiste zu erkennen.
- Je nach Programmierung und Anschluss des Geräts werden einige Messungen möglicherweise nicht angezeigt (Beispiel: wenn das Gerät für ein System ohne Neutralleiter programmiert ist, werden die auf den Neutralleiter bezogenen Messungen nicht angezeigt).
- Auf jeder Seite können mit der Taste ↻ Unterseiten aufgerufen werden (zum Beispiel, um die für die ausgewählte Messung gespeicherten höchsten und kleinsten Werte anzuzeigen).
- Die aktuell angezeigte Unterseite wird unten links mit einem der folgenden Symbole angezeigt:
 - **IMP = Importierte Energie** – Vom Versorger bezogene Energie (Pluszeichen).
 - **EXP = Exportierte Energie** – An den Versorger abgegebene Energie (Minuszeichen).
 - **TOT = Gesamtenergie** – Nicht rücksetzbarer Gesamtenergiezähler.
 - **PAR = Teilenergie** – Vom Benutzer über das Befehlsmenü rücksetzbarer Teilenergiezähler.
 - **IN = Momentwert** – Aktueller Momentanwert der Messung, der defaultmäßig bei jedem Seitenwechsel angezeigt wird.
 - **HI = Max. Momentanwert** – Vom Multimeter für die jeweilige Messung erfasster Höchstwert. Die HIGH-Werte werden gespeichert und auch bei Stromausfall aufrechterhalten. Sie können mit dem entsprechenden Befehl zurückgesetzt werden (siehe Befehlsmenü).
 - **LO = Min. Momentanwert** – Der niedrigste Wert, der vom Multimeter ab Einschaltung der Spannungsversorgung gemessen wurde. Wird mit demselben Befehl zurückgesetzt wie die HI-Werte.
 - **AV = Integrierter Wert** – Zeitintegrierter Wert (Mittelwert) der Messung. Gestattet die Anzeige einer Messung mit langsamen Veränderungen. Siehe Menü Integration.
 - **MD = Integrierter Höchstwert** – Höchstwert des integrierten Werts (max. Demand). Bleibt im nichtflüchtigen Speicher gespeichert und kann über einen entsprechenden Befehl zurückgesetzt werden.
 - **GR = Balkengrafik** – Anzeige der Messungen mittels Balkengrafik.


- 1 - Aktuelle importierte Wirkleistung
2 - Importierte Gesamtenergie

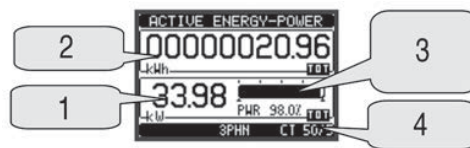

- 3 - Leistungs-Balkengrafik in %
(aktueller Verbrauch)
4 - Stromwandlerverhältnis

Angaben auf der Hauptseite

- 1 - Maßeinheit
2 - Messung

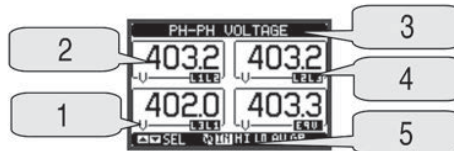

- 3 - Seitentitel
4 - Angabe der Phasen
5 - Angabe Unterseite

Beispiel einer Seite mit numerischen Angaben

- Der Benutzer kann festlegen, zu welcher Seite und Unterseite das Display automatisch zurückkehren soll, nachdem eine bestimmte Zeit ohne Tastenbetätigung verstrichen ist.
- Das Multimeter kann auch so programmiert werden, dass immer die zuletzt vom Benutzer gewählte Seite angezeigt bleibt.
- Zur Einstellung dieser Funktionen siehe Menü MQ2 – Utility.

ANZEIGE DES VERWENDETEN STROMWANDLERS

- Auf allen Seiten, auf denen die Energiezähler angezeigt werden, wird im unteren Bereich (Statusleiste) auch das aktuell eingestellte Stromwandlerverhältnis angezeigt.
- Die Anzeige gibt den Wert des Primärkreises und des in den Parametern P1.01 und P1.02 programmierten Sekundärkreises an.
- Damit soll auf dem Display auf eventuelle Veränderungen der Einstellung hingewiesen werden, die die Energiezählung beeinträchtigen können.

TABELLE DER DISPLAY-SEITEN


| N° | Auswahl mit ▲ und ▼ SEITEN | Auswahl mit ⤵ UNTERSEITEN | | | | |
|----|--|------------------------------|-----|------|----|------|
| | | IMP | EXP | | | |
| 1 | WIRKENERGIE – WIRKLEISTUNG kWh(TOT) – kW (TOT) – Bar graph | IMP | EXP | | | |
| 2 | WIRKENERGIE kWh(TOT) – kWh(PAR) | IMP | EXP | | | |
| 3 | BLINDENERGIE kvarh(TOT) – kvarh(PAR) | IMP | EXP | | | |
| 4 | SCHEINENERGIE kVA(TOT) – kVA(PAR) | | | | | |
| 5 | ENERGIEZÄHLER - System kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 6 | ENERGIEZÄHLER PHASE L1 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 7 | ENERGIEZÄHLER PHASE L2 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 8 | ENERGIEZÄHLER PHASE L3 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 9 | ENERGIETARIFE | TAR1 | ... | TAR4 | | |
| 10 | VERKETTETE SPANNUNGEN V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV | HI | LO | AV | | GR |
| 11 | PHASENSPANNUNGEN V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV | HI | LO | AV | | GR |
| 12 | PHASEN- UND NEUTRALLEITERSTRÖME I(L1), I(L2), I(L3), I(N) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 13 | WIRKLEISTUNG P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 14 | BLINDLEISTUNG Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 15 | SCHEINLEISTUNG S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 16 | LEISTUNGSFAKTOR PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) | HI | LO | AV | | GR |
| 17 | FREQUENZ – ASYMMETRIE F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) | HI | LO | AV | | |
| 18 | TRENDGRAFIK | | | | | |
| 19 | STUNDENZÄHLER Hr(TOT), Hr(Parziale/Partial) | | | | | |
| 20 | ERWEITERUNGSMODULE | | | | | |
| 21 | ZÄHLER | CNT1 | ... | | | CNT4 |
| 22 | GRENZWERTE | LIM1 | ... | | | LIM4 |
| 23 | INFO-REVISION-SERIENN.R. MODELL, REV SW, REV HW,Nr. SERIE | | | | | |
| 24 | LOGO | | | | | |
| 25 | BENUTZERSEITE 1 | | | | | |

HINWEIS: Einige der oben aufgeführten Seiten sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn die anzuzeigende Funktion nicht aktiviert ist. Wird zum Beispiel kein Alarm programmiert, wird die entsprechende Seite nicht angezeigt.

SEITE DER SYSTEM-ENERGIEZÄHLER


- Auf der Seite der System-Energiezähler wird gleichzeitig folgendes angezeigt:
 - importierte und exportierte Wirkenergie
 - importierte und exportierte Blindenergie (induktiv / kapazitiv)
 - Scheinenergie.
- Auf der Hauptseite werden die Gesamtzähler angezeigt. Mit der Taste ⤵ kann die Unterseite mit den (vom Benutzer rücksetzbaren) Teilzählern aufgerufen werden.
- Zum Zurücksetzen der Zähler muss das Befehlsmenü geöffnet werden.

1 - Anzeige Gesamt-/Teilzähler

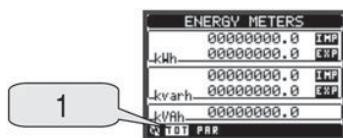

STUNDENZÄHLER-SEITE


- Auf der Stundenzähler-Seite wird Folgendes angezeigt:
 - Gesamtzähler (zählt die Zeit, in der das Gerät versorgt wird).
 - Teilzähler (zählt die Zeit, in der eine programmierbare Bedingung erfüllt war).
- Zum Zurücksetzen der Zähler muss das Befehlsmenü geöffnet werden.
- Die Stundenzähler-Seite kann ganz deaktiviert werden, wenn die allgemeine Aktivierung aller Stundenzähler auf OFF gesetzt wird (siehe Menü Stundenzähler).



TRENDGRAFIK-SEITE

- Auf der Trendgrafik-Seite wird eine Grafik mit dem zeitlichen Verlauf einer vom benutzerdefinierten Messung angezeigt, die unter den folgenden Optionen ausgewählt werden kann:
 - Integrierte äquivalente Spannung
 - Integrierte Gesamtwirkleistung
 - Integrierte Gesamtblindleistung
 - Integrierte Gesamtscheinleistung.
- Defaultmäßig wird die integrierte Gesamtwirkleistung angezeigt. Die Messung wird mit dem entsprechenden Parameter im Menü Trendeinstellungen geändert.
- In der Grafik können die letzten 96 Werte der integrierten Messung dargestellt werden, die jeweils einem Integrationszeitintervall entsprechen.
- Das Standard-Zeitintervall beträgt 15 Minuten, so dass die Grafik den Verlauf der ausgewählten Messung in den letzten 24 Stunden anzeigen kann.
- Mit den Werkseinstellungen kann die Trendgrafik also den Verlauf des Wirkleistungsverbrauchs in den letzten 24 Stunden anzeigen.
- Die Verbrauchsdaten werden zurückgesetzt, sobald das Gerät ausgeschaltet wird oder wenn im Einstellungs Menü Änderungen vorgenommen werden.
- Bei Überschreiten der maximalen Anzeigekapazität werden die ältesten durch die neuen Daten ersetzt.
- Der vertikale Skalendwert wird anhand der im Menü Allgemeine Einstellungen eingegebenen nominalen Daten automatisch berechnet.

1 - Zeitskala. Gibt die vergangene Zeit an, auf die sich die Messungen beziehen.

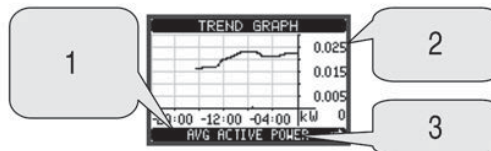


2 - Vertikale Skala. Kann automatisch oder unveränderlich sein.
3 - Dargestellte Messung.

ZÄHLER-SEITE





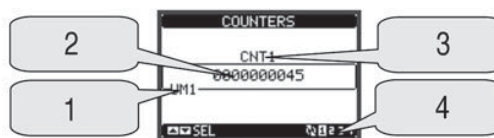



- Auf der Zähler-Seite werden die Zählungen CNT1...4 angezeigt.
- Es kann gezählt werden, wie oft ein Eingang aktiviert oder ein Grenzwert überschritten wird usw. Die Bedingung wird von den Parametern Zählerquelle vorgegeben.
- Für jeden Zähler können über einen frei wählbaren Text eine Beschreibung und eine Maßeinheit, zum Beispiel Liter, kg usw. vorgegeben werden.
- Außerdem kann ein Umrechnungskoeffizient für die Anzahl der Impulszählungen und die auf dem Display angezeigten Messung festgelegt werden. Diese Funktion wird durch die Angabe eines Multiplikations- und eines Teilungsfaktors erreicht.
Zum Beispiel bei Einstellung des Multiplikationsfaktors $k = 3$ wird der auf dem Display angezeigte Wert bei jedem abgelesenen Impuls um 3 erhöht. Bei Programmierung eines Teilungsfaktors = 10 wird die angezeigte Messung hingegen erst nach 10 Impulsen am Eingang erhöht. Durch die Kombination von Multiplikations- und Teilungsfaktor k kann jedes beliebige Umrechnungsverhältnis erreicht werden.
- Wenn für den Zähler kein Teilungsfaktor vorgegeben ist, besteht seine Anzeige nur aus ganzen Zahlen. Andernfalls werden zwei Dezimalstellen angezeigt.
- Die Zähler können über das Befehlsmenü oder über das von den entsprechenden Parametern definierte Signal Reset-Quelle zurückgesetzt werden.

1 - Maßeinheit des Zählers
2 - Zählung




3 - Beschreibung des Zählers (frei wählbar)
4 - Nr. des gewählten Zählers

HAUPTMENÜ

- Das Hauptmenü besteht aus mehreren Grafiksymbolen, die den schnellen Zugang zu den Messungen und Einstellungen gestatten.
- Von der normalen Anzeige der Messungen gleichzeitig die Tasten ▲ und ▼ drücken. Auf dem Display wird das Schnellwahlmenü eingeblendet.
- Zur Auswahl der gewünschten Funktion ▲ oder ▼ drücken. Das ausgewählte Symbol wird markiert und in der Mitte des Displays wird die Beschreibung der Funktion eingeblendet.
- Die ausgewählte Funktion mit ↻ aktivieren.
- Wenn einige Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen, wird das entsprechende Symbol deaktiviert, also grau angezeigt.
-      usw. dienen als Shortcuts, mit denen die Seiten mit der Anzeige der Messungen schneller abgerufen werden können, indem direkt zur ausgewählten Gruppe von Messungen gesprungen wird. Von dort kann dann wie üblich vor- und zurückgeblättert werden.
-  - Eingabe des Zahlencodes, der den Zugang zu den geschützten Funktionen gestattet (Parametereinstellung, Ausführung von Befehlen).
-  - Zugangspunkt zum Befehlsmenü, in dem der berechtigte Benutzer bestimmte Vorgänge zum Zurücksetzen und Wiederherstellen ausführen kann.
-  - Zugangspunkt zur Parameterprogrammierung. Siehe spezifisches Kapitel.

- 1 - Energiezähler
- 2 - Anzeige der Spannungen
- 3 - Anzeige der Ströme
- 4 - Anzeige der Leistungen
- 5 - Frequenz - Asymmetrie
- 6 - Trendgrafik

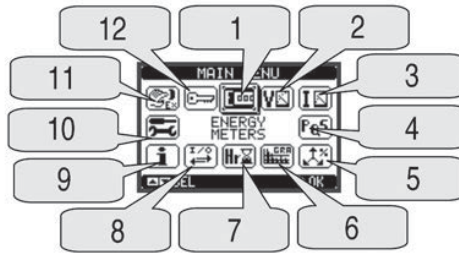

- 7 - Anzeige der Stundenzähler
- 8 - Erweiterungsmodule
- 9 - Informationen
- 10 - Einstellungen (Setup)
- 11 - Befehlsmenü
- 12 - Passwordeingabe

PASSWORTGESCHÜTZTER ZUGANG


- Das Passwort dient dazu, den Zugang zum Einstellungs- und zum Befehlsmenü freizugeben oder zu sperren.
- Bei fabrikneuen Geräten (Default) ist das Passwort deaktiviert und der Zugang frei. Wenn Passwörter aktiviert wurden, ist für den Zugang die Eingabe des entsprechenden Zugangszahlencodes erforderlich.
- Für die Aktivierung der Passwörter und Festlegung der Zugangscodes wird auf das Kapitel Parametereinstellung verwiesen.
- Es gibt zwei Zugangsebenen, die vom eingegebenen Code abhängig sind:
 - **Zugang Benutzerebene** - Gestattet die Rücksetzung der Werte der Funktionen C.01 bis C.08 (Befehlsmenü), aber nicht die Änderung der Parametereinstellungen (Setup) des Geräts.
 - **Zugang erweiterte Ebene** - Gleiche Rechte wie auf der Benutzerebene, jedoch zusätzlich mit der Möglichkeit, die Parametereinstellungen (Setup) zu ändern.
- Von der normalen Anzeige der Messungen gleichzeitig die Tasten ▲ und ▼ drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, dann das Passwort-Symbol auswählen und ↻ drücken.
- Das abgebildete Fenster für die Eingabe des Passworts wird geöffnet:



- Mit den Tasten ▲ oder ▼ wird der Wert der ausgewählten Ziffer geändert.
- Mit der Taste ↻ wird die Ziffer bestätigt und es können nacheinander die nächsten Ziffern eingegeben werden.
- Das Passwort vollständig eingeben, dann den Cursor auf das Schlüsselsymbol setzen.
- Entspricht das eingegebene Passwort dem Passwort der Benutzerebene bzw. der erweiterten Ebene, erscheint die jeweilige Freigabemeldung.
- Der mit dem Passwort freigegebene Zugang bleibt entsperrt, bis
 - die Spannungszufuhr zum Gerät getrennt wird.
 - das Gerät zurückgesetzt wird (nach Beenden des Setup-Menüs).
 - mehr als 2 Minuten vergangen sind, ohne dass eine Taste gedrückt wird.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▲ und ▼ wird die Passwordeingabe beendet und das Fenster geschlossen.


ERWEITERBARKEIT

- Dank der eingebauten optischen Infrarot-Schnittstelle kann der DMED310T2 mit zusätzlichen Modulen der Serie EXM erweitert werden.
- Diese Module verfügen ebenfalls über eine optische Schnittstelle auf der linken Seite für den Anschluss an die Basiseinheit und über eine zweite Schnittstelle auf der rechten Seite für den Anschluss eines weiteren Erweiterungsmoduls.
- An den DMED310T2 können maximal 3 EXM... Module angeschlossen werden.
- Die EXM... Module lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:
 - Kommunikationsmodule
 - Digitale I/O-Module
 - Gemischte Module Kommunikation + Digitalausgänge
 - Speichermodule.
- Für den Anschluss an die Basiseinheit werden die Module einfach seitlich angeordnet und die Clips eingesteckt, bis sie einrasten.
- Die Module können in beliebiger Reihenfolge eingesteckt werden.

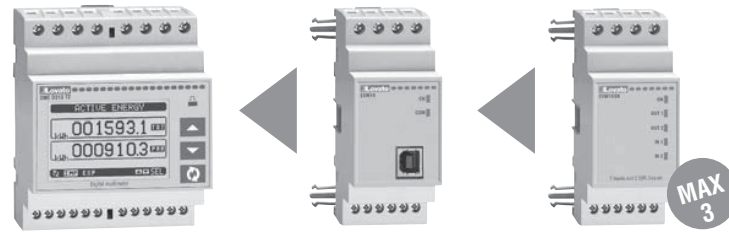

- Sobald der DMED310T2 mit Spannung versorgt wird, werden die daran angeschlossenen EXM... Module automatisch erkannt.
- Wenn die Systemkonfiguration von der zuletzt gespeicherten Konfiguration abweicht (wenn z.B. ein Modul hinzugefügt oder entfernt wurde), fordert die Basiseinheit den Benutzer auf, die neue Konfiguration zu bestätigen. Bei Bestätigung wird die neue Konfiguration gespeichert und übernommen, andernfalls wird bei jeder folgenden Spannungseinschaltung auf die Abweichung hingewiesen.
- Die aktuelle Systemkonfiguration wird auf der entsprechenden Display-Seite (Erweiterungsmodule) mit Angabe der Anzahl, der Art und des Status der angeschlossenen Module angezeigt.
- Die integrierten I/O werden unter dem Symbol der Basiseinheit angezeigt.
- Die Nummerierung der erweiterten I/O ist unter jedem Modul angegeben.
- Der Status (aktiviert/ deaktiviert) der I/O und der Kommunikationskanäle wird durch die negativ dargestellte Meldung angezeigt.

- 1 - Basiseinheit
- 2 - Art der Erweiterungsmodule

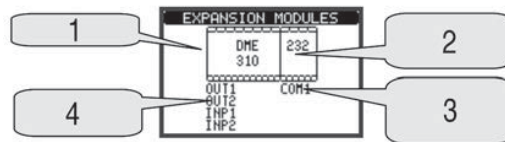

- 3 - Nummerierung und Status der Erweiterung
- 4 - Integrierte I/O

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

- Die Erweiterungsmodule stellen zusätzliche Ressourcen bereit, die über die entsprechenden Einstellungsmenüs genutzt werden können.
- Die Einstellungsmenüs für die Erweiterungen stehen auch dann zur Verfügung, wenn die Module nicht physisch vorhanden sind.
- Da es möglich ist, mehrere Module vom gleichen Typ hinzuzufügen (zum Beispiel zwei Kommunikationsschnittstellen), sind die entsprechenden Einstellungsmenüs mehrfach vorhanden und durch eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet.
- Die folgende Tabelle gibt an, wie viele Module jeden Typs gleichzeitig montiert werden können. Die Gesamtzahl der Module muss ≤ 3 sein.

| MODULTYP | BESTELL. | FUNKTION | MAX. ANZ. |
|---------------------------|----------|--|-----------|
| KOMMUNIKATION SANSCHLÜSSE | EXM10 10 | USB | 1 |
| | EXM10 11 | RS232 | |
| | EXM10 12 | RS485 | |
| | EXM10 13 | ETHERNET | |
| EINGÄNGE/AUSGÄNGE | EXM10 00 | 2 digitale Eingänge + 2 Ausgänge SSR | 1 |
| | EXM10 01 | 2 digitale Eingänge + 2 Relaisausgänge | |
| GEMISCHT | EXM10 20 | RS485 + 2 Relaisausgänge | 1 |
| SONSTGES | EXM10 30 | Datenspeicher + Echtzeituhr (mit Grangreserve) | 1 |

EINGÄNGE, AUSGÄNGE, INTERNE VARIABLEN, ZÄHLER

- Die von den Erweiterungsmodulen bereitgestellten digitalen Ein- und Ausgänge sind durch ein Kürzel und durch eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet. Die digitalen Eingänge werden zum Beispiel mit INPx bezeichnet, wobei x die Nummer des Eingangs angibt. Analog dazu sind die digitalen Ausgänge durch das Kürzel OUTx identifiziert.
- Es ist zu beachten, dass der DMED310T2 in derselben Basiseinheit einen Digitaleingang in VAC (bezeichnet mit INP1) und zwei statische Ausgänge (OUT1 und OUT2) besitzt. Der Eingang INP2 ist für künftige Anwendungen vorgesehen.
- Die Nummerierung der I/O der Erweiterungsmodule, sofern installiert, folgt der Nummerierung der integrierten I/O, mit fortlaufender Nummerierung von links nach rechts. Wird zum Beispiel ein Modul mit 2 zusätzlichen Ein- und 2 zusätzlichen Ausgängen montiert, so erhalten diese die Bezeichnungen INP3-INP4 und OUT3-OUT4.
- Für jeden Eingang/Ausgang gibt es ein Einstellungsmenü, das die Angabe ihrer Funktion und Eigenschaften gestattet.
- Ebenso wie die Ein-/Ausgänge gibt es interne (Bit-)Variablen, die den Ausgängen zugeordnet oder untereinander kombiniert werden können. Den vom Multimeter ausgeführten Messungen (Spannung, Strom usw.) können zum Beispiel Grenzwerte zugeordnet werden. In diesem Fall wird die mit LIMx bezeichnete interne Variable aktiviert, wenn die Messung die vom Benutzer über das entsprechende Einstellungsmenü festgelegten Grenzwerte über- bzw. unterschreitet.
- Außerdem können bis zu 4 Zähler (CNT1...CNT4) gesteuert werden, die von einer externen Quelle (d.h. von Eingängen INPx) kommende Impulse oder die Male zählen können, in der eine bestimmte Bedingung eingetreten ist. Wird zum Beispiel ein Schwellenwert LIMx als Zählerquelle festgelegt, kann gezählt werden, wie oft eine Messung diesen Wert überschritten hat.
- Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über alle I/O und internen Variablen, die vom DMED310T2 gesteuert werden.


| CODE | BESCHREIBUNG | Nr. MAX (x) |
|------|------------------|-------------|
| INPx | Digitaleingänge | 1...4 |
| OUTx | Digitalausgänge | 1...4 |
| LIMx | Grenzwerte | 1...4 |
| REMX | Remote-Variablen | 1...4 |
| PULx | Impulse | 1...5 |
| CNTx | Zähler | 1...4 |

- Der Status jedes I/O und jeder internen Variablen kann über die entsprechende Seite mit dem I/O-Status auf dem Display angezeigt werden.

GRENZWERTE (LIM)

- Die Grenzwerte LIMn sind interne Variablen, deren Status davon abhängig ist, ob eine der vom Multimeter ausgeführten Messungen die vom Benutzer festgelegten Grenzwerte über- bzw. unterschritten hat (z.B. Gesamtwirkleistung höher als 25kW).
- Um die Festlegung der Schwellenwerte, die einen extrem breiten Wertebereich haben können, zu erleichtern, ist jeder davon mit einem Basiswert und einem Multiplikationsfaktor einzustellen (Beispiel: 25 x 1k = 25000).
- Für jeden LIM stehen zwei Schwellen zur Verfügung (eine obere und eine untere). Die obere Schwelle muss immer auf einen höheren Wert als die untere Schwelle eingestellt werden.
- Die Bedeutung der Schwellenwerte ist von folgenden Funktionen abhängig:
 - Min.-Funktion:** Mit der Min.-Funktion dient der untere Schwellenwert als Auslöse- und der obere Schwellenwert als Rücksetzschwelle. Unterschreitet der Wert der ausgewählten Messung den unteren Schwellenwert, erfolgt nach der Verzögerung die Auslösung. Überschreitet der Wert der Messung den oberen Schwellenwert, erfolgt nach der Verzögerung die Rücksetzung.
 - Max.-Funktion:** Mit der Max.-Funktion dient der obere Schwellenwert als Auslöse- und der untere Schwellenwert als Rücksetzschwelle. Überschreitet der Wert der ausgewählten Messung den oberen Schwellenwert, erfolgt nach der Verzögerung die Auslösung. Unterschreitet der Wert der Messung den unteren Schwellenwert, erfolgt nach der Verzögerung die Rücksetzung.
 - Min.+Max.-Funktion:** In diesem Fall dient sowohl der untere als auch der obere Schwellenwert als Auslöseschwelle. Wenn Wert der ausgewählten Messung den unteren Schwellenwert unter- oder den oberen überschreitet, erfolgt nach den jeweiligen Verzögerungen die Auslösung des LIM. Sobald der Messwert wieder innerhalb der Grenzwerte liegt, erfolgt die sofortige Rücksetzung.
- Die Auslösung kann je nach Einstellung die Aktivierung oder Deaktivierung des Grenzwerts LIMn bedeuten.
- Wenn der Schwellenwert mit Speicher konfiguriert ist, muss die Rücksetzung manuell über den entsprechenden Befehl im Befehlsmenü erfolgen
- Siehe Einstellungsmenü M08.

- 1 - Status der Grenzwert-Variablen
- 2 - Messwert
- 3 - Funktion
- 4 - Art der Messung

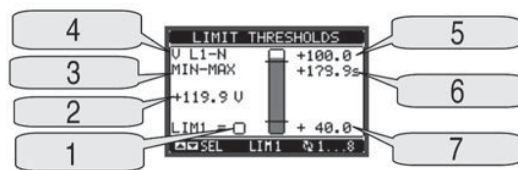

- 5 - Oberer Schwellenwert
- 6 - Verzögerung auf Schwellenwert
- 7 - Unterer Schwellenwert

REMOTE-VARIABLEN (REM)

- Der DMED310T2 kann maximal 4 Remote-Variablen (REM1...REM4) steuern.
- Es handelt sich um Variablen, deren Status vom Benutzer über das Kommunikationsprotokoll beliebig geändert werden kann und die in Kombination mit den Ausgängen verwendet werden können.
- Beispiel: Bei Verwendung einer Remote-Variablen (REMX) als Quelle für einen Ausgang (OUTx) kann ein Relais über die Überwachungssoftware frei aktiviert oder deaktiviert werden. Auf diese Weise könnten die Ausgangsrelais des DMED310T2 zur Ansteuerung von Lasten wie zum Beispiel Beleuchtung o.ä. verwendet werden.

TARIFE

- Für die Energiezählung können mit dem DMED310T2 neben dem Gesamt- und Teilzähler 4 verschiedene Tarife verwaltet werden.
- Die Tarifwahl erfolgt normalerweise über Digitaleingänge oder optional durch Senden von Nachrichten über das Kommunikationsprotokoll.
- Für die Auswahl der 4 Tarife stehen die zwei Eingangsfunktionen TAR-A und TAR-B zur Verfügung. Ihre binäre Kombination bestimmt die Auswahl gemäß Tabelle:

| TAR-A | TAR-B | TARIFE |
|-------|-------|--------|
| OFF | OFF | 1 |
| ON | OFF | 2 |
| OFF | ON | 3 |
| ON | ON | 4 |

- Das Gerät ist serienmäßig mit einem in VAC programmierbaren Eingang ausgestattet.
- Die defaultmäßig eingestellte Funktion ist TAR-A, die gestattet, zwischen den zwei Tarifen 1 und 2 zu wählen.
- Wird der Synchronisationseingang für das Integrationsintervall verwendet, erfolgt die Tarifschaltung gleichzeitig mit der Synchronisation, andernfalls bei Änderung der Konfiguration der Eingänge.
- Die Tarifzählung wird jeweils mit 5 Energiezählern (importierte und exportierte Wirkenergie, importierte und exportierte Blindenergie, Scheinenergie) auf einer hierfür vorgesehenen Seite nach der Seite der Gesamt- und Teilzähler angezeigt.
- Ist der DMED310T2 mit einer Kommunikationsschnittstellenmodul ausgestattet, dann kann der aktive Tarif mit einem speziellen Befehl über das Modbus-Protokoll ausgewählt werden (siehe technische Anleitungen des Modbus-Protokolls).

1 - Aktiver Tarif
2 - Angezeigter Tarif

PARAMETEREINSTELLUNG (SETUP)

- Von der normalen Anzeige gleichzeitig die Tasten ▲ und ▼ drücken, um das Hauptmenü 1 zu öffnen, dann das Symbol auswählen und ↻ drücken, um das Hauptmenü 2 (Einstellungen) zu öffnen.
- Auf dem Display erscheint die unten abgebildete Tabelle mit den Untermenüs für die Einstellung, in denen alle Parameter nach funktionsbezogenen Kriterien zusammengefasst sind.
- Das gewünschte Menü mit den Tasten ▲ ▼ auswählen und mit ↻ bestätigen.
- Um die Funktion zu beenden und zur Anzeige der Messungen zurückzukehren, gleichzeitig die Tasten ▲ und ▼ drücken.

- In der nachstehenden Tabelle sind die verfügbaren Untermenüs aufgeführt


| CODE | MENÜ | BESCHREIBUNG |
|------|----------------------|--|
| M01 | ALLGEMEIN | Kenndaten der Anlage |
| M02 | UTILITY | Sprache, Helligkeit, Display-Seiten usw. |
| M03 | PASSWORT | Aktivierung des Zugangsschutzes |
| M04 | INTEGRATION | Integrationszeit der Messungen |
| M05 | STUNDENZÄHLER | Aktivierung des Stundenzählers |
| M06 | TRENDGRAFIK | Definition Messung und Skala Trendgrafik |
| M07 | KOMMUNIKATION (COMn) | Kommunikationsports |
| M08 | GRENZWERTE (LIMn) | Schwellenwerte für Messungen |
| M09 | (unbenutzt) | |
| M10 | ZÄHLER (CNTn) | Allgemeine Zähler |
| M11 | IMPULSE (PULn) | Impulse für die Energiezählung |
| M12 | (unbenutzt) | |
| M13 | EINGÄNGE (INPn) | Digitaleingänge |
| M14 | AUSGÄNGE (OUTn) | Digitalausgänge |
| M15 | BENUTZERSEITE | Benutzerdefinierte Seite |

- Das Untermenü auswählen und die Taste ↻ drücken, um die Anzeige der Parameter abzurufen.
- Alle Parameter werden mit Code, Beschreibung und aktuellem Wert angezeigt.
- Wenn der Wert eines Parameters geändert werden soll, diesen auswählen und ↻ drücken.

1 - Parameter-Beschreibung
2 - Parameter-Code
3 - Aktueller Wert
4 - Ausgewählter Parameter

- Wurde das Passwort der erweiterten Ebene nicht eingegeben, ist der Zugang zur Bearbeitungsseite nicht möglich und es erscheint eine Meldung der Zugangsverweigerung.
- Wird der Zugang hingegen freigegeben, erscheint die folgende Bearbeitungsseite.

- 1 - Balkengrafik Wertebereich
- 2 - Kleinstmöglicher Wert
- 3 - Ausgewählter Parameter

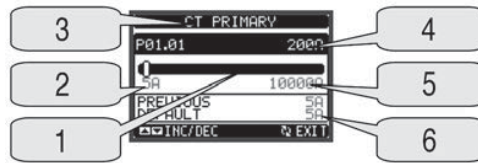

- 4 - Neu eingestellter Wert
- 5 - Größtmöglicher Wert
- 6 - Werkseinstellung

1333 I GB D E C9 15

- Im Bearbeitungsmodus kann der Wert mit ▲ und ▼ geändert werden. Außerdem werden eine Balkengrafik mit der Angabe des Wertebereichs, der kleinst- und der größtmögliche Wert, der vorherige Wert und der Default-Wert angezeigt.
- Durch gleichzeitiges Drücken von ▲ und ▼ wird die Werkseinstellung wieder hergestellt.
- Während der Texteingabe wird mit den Tasten ▲ und ▼ das alphanumerische Zeichen ausgewählt, und mit ↻ wird der Cursor innerhalb des Textes verschoben. Durch gleichzeitiges Drücken von ▲ und ▼ wird die Zeichenauswahl direkt auf den Buchstaben 'A' gesetzt.
- Die Taste ↻ drücken, um zur Parameterauswahl zurückzukehren. Der eingegebene Wert bleibt gespeichert.
- Gleichzeitig ▲ und ▼ drücken, um die Änderungen zu speichern und die Einstellung zu beenden. Das Multimeter führt ein Reset aus und kehrt dann zum normalen Betrieb zurück.
- Wird über 2 Minuten lang keine Taste betätigt, wird das Einstellungsmenü automatisch beendet und das Multimeter kehrt zur normalen Anzeige zurück.

PARAMETERTABELLE

| M01 - ALLGEMEIN | | UdM | Default | Range |
|-----------------|----------------------------|-----|------------|---|
| P01.01 | Primärkreis Stromwandler | A | 5 | 5-10000 |
| P01.02 | Sekundärkreis Stromwandler | A | 5 | 5 |
| P01.03 | Nennspannung | V | AUT | AUT / 220 - 415 |
| P01.04 | Nennleistung | kW | AUT | AUT / 1 - 10000 |
| P01.05 | Anschlussart | | L1-L2-L3-N | L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-N-L2 L1-N |

P01.01 = Nennstrom des Primärkreises der Stromwandler.
P01.02 = Strom des Sekundärkreises der Stromwandler. Für DMED310T2 festgelegt auf 5A.
P01.05 = Entsprechend dem verwendeten Anschlussplan einstellen.
 Siehe Anschlusspläne am Seite 45.

| M02 - UTILITY | | UdM | Default | Range |
|---------------|--|-----|------------------|--|
| P02.01 | Sprache | | English | English Italiano Francais Espagnol Portoguese |
| P02.02 | Kontrast LCD | % | 50 | 0-100 |
| P02.03 | Hohe Helligkeit Hintergrundbeleuchtung Display | % | 100 | 0-100 |
| P02.04 | Niedrige Helligkeit Hintergrundbeleuchtung Display | % | 30 | 0-50 |
| P02.05 | Verzögerung des Wechsels auf niedrige Helligkeit | sec | 30 | 5-600 |
| P02.06 | Rückkehr zur Default-Seite | sec | 60 | OFF / 10-600 |
| P02.07 | Default-Seite | | Energie-Leistung | (Liste Seiten) |
| P02.08 | Default-Unterseite | | IN / IMP / TOT | IN / IMP / TOT HI / EXP / PAR LO AV MD GR 1- 4 |
| P02.09 | Display-Aktualisierungszeit | sec | 0.5 | 0.1 - 5.0 |
| P02.10 | Kurzwahlbefehle | | OFF | C01-C02-C03-C04- C05-C06-C08 |

P02.06 = Wenn auf OFF, bleibt das Display immer auf der zuletzt vom Benutzer gewählten Seite. Wird für diese Option ein Wert eingestellt, kehrt das Display nach dieser Zeit zu der mit P02.07 eingestellten Seite zurück.
P02.07 = Nummer der Seite, zu der das Display automatisch zurückkehrt, nachdem die Zeit P02.06 seit dem letzten Tastendruck verstrichen ist.
P02.08 = Art der Unterseite, zu der das Display nach Verstreichen der Zeit P02.06 zurückkehrt.
P02.10 = Dient zur Ausführung eines Befehls durch 5sekündiges Drücken der Taste ↻. Siehe Abschnitt BEFEHLSMENÜ.

| M03 - PASSWORT | | UdM | Default | Range |
|----------------|---------------------------|-----|---------|--------|
| P03.01 | Passwortschutz | | OFF | OFF-ON |
| P03.02 | Passwort Benutzerebene | | 1000 | 0-9999 |
| P03.03 | Passwort erweiterte Ebene | | 2000 | 0-9999 |

P03.01 = Wenn auf OFF, ist das Passwort-Management deaktiviert und der Zugang zum Einstellungs Menü und zum Befehls Menü frei.

P03.02 = Wenn P03.01 aktiv ist, muss dieser Wert eingegeben werden, um den Zugang zur Benutzerebene zu aktivieren.

P03.03 = Wie P03.02, jedoch bezogen auf den Zugang zur erweiterten Ebene.

| M04 - INTEGRATION | | UdM | Default | Range |
|-------------------|-----------------------------|-----|----------|--|
| P04.01 | Integrationsmodus | | Gleitend | Fest Gleitend Synchr Bus Fixed Shift Sync Bus |
| P04.02 | Integrationszeit Leistungen | min | 15 | 1-60min |
| P04.03 | Integrationszeit Ströme | min | 15 | 1-60min |
| P04.04 | Integrationszeit Spannungen | min | 1 | 1-60min |
| P04.05 | Integrationszeit Spannungen | min | 1 | 1-60min |

P04.01 = Auswahl des Berechnungsmodus der integrierten Messungen.

Fest - Die Momentanmessungen werden für die eingestellte Zeit integriert. Jedes Mal, wenn die Zeit abläuft, wird die integrierte Messung mit dem Ergebnis der letzten Integration aktualisiert.

Gleitend - Die Momentanmessungen werden für eine Zeit von 1/15 der eingestellten Zeit integriert. Jedes Mal, wenn dieses Intervall abläuft, wird der älteste Wert durch den neu berechneten Wert ersetzt. Die integrierte Messung wird jedes Mal aktualisiert, wenn 1/15 der eingestellten Zeit verstrichen ist, wobei ein gleitendes Zeitfenster verwendet wird, das die letzten 15 berechneten Werte enthält und dessen Gesamtlänge der eingestellten Zeit entspricht.

Synchronisation - Wie der feste Modus, die Integrationsintervalle werden jedoch durch einen mit der Synchronisationsfunktion programmierten, externen Digitaleingang bestimmt.

Bus - Wie der feste Modus, die Integrationsintervalle werden jedoch durch am seriellen Bus gesendete Synchronisationsmeldungen bestimmt.

P04.02 = Integrationszeit der Mittelwertmessungen AVG für die Wirk-, Blind- und Scheinleistung.

P04.03, P04.04, P04.05 = Integrationszeit der Mittelwertmessungen für die jeweiligen Größen.

| M05 - STUNDENZÄHLER | | UdM | Default | Range |
|---------------------|---------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| P05.01 | Allg. Aktivierung Stundenzähler | | ON | OFF-ON |
| P05.02 | Aktivierung Teilstundenzähler | | ON | OFF-ON- INPx- LIMx |
| P05.03 | Kanal Nummer (x) | | 1 | 1-4 |

P05.01 = Wenn auf OFF, sind die Stundenzähler deaktiviert und die Seite der Stundenzähler wird nicht angezeigt.

P05.02 = Wenn auf OFF, wird der Teilstundenzähler nicht erhöht. Wenn auf ON, wird der Zähler erhöht, solange das Multimeter mit Spannung versorgt wird. Bei Kombination mit einer der internen Variablen (LIMn-INPx) wird der Zähler nur erhöht, wenn diese Bedingung erfüllt ist.

P05.03 = Nummer des Kanals (x) der eventuell im vorherigen Parameter verwendeten internen Variablen. Beispiel: Wenn der Teilstundenzähler die Zeit zählen soll, in der eine Messung einen bestimmten, durch LIM3 festgelegten Schwellenwert überschreitet, muss im vorherigen Parameter LIMx programmiert, und in diesem Parameter 3 eingegeben werden.

| M06 - TRENDGRAFIK | | UdM | Default | Range |
|-------------------|-------------------------------|-----|--------------|--|
| P06.01 | Messung für Seite Trendgrafik | | kW (tot) AVG | VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG |
| P06.02 | Autorange Skala | | ON | OFF-ON |
| P06.03 | Skalenendwert | | 1000 | 0-1000 |
| P06.04 | Multiplikator Skalenendwert | | x1 | x1 - x1k - x1M |

P06.01 = Wahl der Messung, die in der Trendgrafik angezeigt werden soll.

P06.02 = Wahl, ob die vertikale Skala automatisch an die angezeigten Werte angepasst werden soll (ON) oder vom Benutzer ein fester Bereich definiert wird (OFF).

P06.03 = Benutzerdefinierter Skalenendwert. Als Maßeinheit wird jene der ausgewählten Messung übernommen.

P06.04 = Multiplikator des Skalenendwerts.

| M07 - KOMMUNIKATION | | UdM | Default | Range |
|---------------------|--------------------------|-----|-----------------|---|
| P07.n.01 | Serielle Knotenadresse | | 01 | 01-255 |
| P07.n.02 | Serielle Geschwindigkeit | bps | 9600 | 1200 2400 4800 9600 19200 38400 |
| P07.n.03 | Datenformat | | 8 bit - n | 8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even |
| P07.n.04 | Stoppbits | | 1 | 1-2 |
| P07.n.05 | Protokoll | | Modbus RTU | Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP |
| P07.n.06 | IP-Adresse | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.07 | Subnetzmaske | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.08 | IP-Port | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.10 | Client/Server | | Server | Client - Server |
| P07.n.11 | Remote-IP-Adresse | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.12 | Remote IP-Port | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.13 | Gateway-IP-Adresse | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |

P07.n.01 = Serielle Adresse (Knoten) des Kommunikationsprotokolls.

P07.n.02 = Übertragungsgeschwindigkeit des Kommunikationsports.

P07.n.03 = Datenformat. Einstellung auf 7 Bits nur für ASCII-Protokoll möglich.

P07.n.04 = Anzahl Stoppbits.

P07.n.05 = Wahl des Kommunikationsprotokolls

P07.n.06, P07.n.07, P07.n.08 = TCP-IP-Koordinaten für Anwendungen mit Ethernet-Schnittstelle. Nicht verwendet mit anderen Arten von Kommunikationsmodulen.

P07.n.10 = Aktivieren der TCP-IP-Verbindung. **Server** - Erwartet Verbindung von einem Remote-Client. **Client** - Stellt eine Verbindung zu dem Remote-Server.

P07.n.11, P07.n.12, P07.n.13 = Koordinaten für die Verbindung zum Remote-Server, wenn P07.n.10 Client eingestellt ist.

| M08 - GRENZWERTE | | UdM | Default | Range |
|------------------|-----------------------|-----|---------|---------------------|
| P08.n.01 | Referenzmessung | | OFF | OFF (Messungen) |
| P08.n.02 | Funktion | | Max | Max - Min - Min+Max |
| P08.n.03 | Oberer Schwellenwert | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.04 | Multiplikator | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.05 | Verzögerung | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.06 | Unterer Schwellenwert | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.07 | Multiplikator | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.08 | Verzögerung | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.09 | Ruhezustand | | OFF | OFF-ON |
| P08.n.10 | Speicher | | OFF | OFF-ON |

Hinweis: Dieses Menü ist in 4 Abschnitte unterteilt, für die Grenzwerte LIM1...4

P08.n.01 = Legt fest, für welche Messungen des Multimeters der Grenzwert zur Anwendung kommt.

P08.n.02 = Definiert die Funktionsweise des Grenzwerts. Folgende Optionen sind möglich:

Max - LIMn aktiv, wenn die Messung P08.n.03 überschreitet. P08.n.06 ist die Rücksetzschwelle.

Min - LIMn aktiv, wenn die Messung P08.n.06 unterschreitet. P08.n.03 ist die Rücksetzschwelle.

Min+Max - LIMn aktiv, wenn die Messung P08.n.03 über- oder P08.n.06 unterschreitet.

P08.n.03 und P08.n.04 = Definieren den oberen Schwellenwert, der sich aus dem mit P08.n.04 multiplizierten Wert von P08.n.03 ergibt.

P08.n.05 = Ansprechverzögerung am oberen Schwellenwert.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 = Wie oben, jedoch bezogen auf den unteren Schwellenwert.

P08.n.09 = Dient zur Statusumkehrung des Grenzwerts LIMn.

P08.n.10 = Legt fest, ob der Schwellenwert gespeichert bleibt und von Hand zurückgesetzt werden muss (ON) oder automatisch zurückgesetzt wird (OFF).

| M10 - ZÄHLER | | Default | Range |
|--------------|--------------------------|---------|---------------------|
| P10.n.01 | Zählerquelle | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.02 | Kanal Nummer (x) | 1 | 1-4 |
| P10.n.03 | Multiplikator | 1 | 1-1000 |
| P10.n.04 | Teiler | 1 | 1-1000 |
| P10.n.05 | Beschreibung des Zählers | CNTn | (Text – 16 Zeichen) |
| P10.n.06 | Maßeinheit | Umn | (Text – 6 Zei) |
| P10.n.07 | Reset-Quelle | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.08 | Kanal Nummer (x) | 1 | 1-4 |

Hinweis: Dieses Menü ist in 4 Abschnitte unterteilt, für die Zähler CNT1...4.

P10.n.01 = Signal, das die Erhöhung des Zählers bewirkt (an der Anstiegsflanke). Kann das Einschalten der Spannungszufuhr zum Multimeter (ON), das Überschreiten eines Schwellenwerts (LIMx), die Aktivierung eines externen Eingangs (INPx) sein.

P10.n.02 = Nummer des Kanals x, bezogen auf den vorherigen Parameter.

P10.n.03 = k Multiplikationsfaktor. Die gezählten Impulse werden mit diesem Wert multipliziert, bevor sie angezeigt werden.

P10.n.04 = k Teilungsfaktor. Die gezählten Impulse werden durch diesem Wert geteilt, bevor sie angezeigt werden. Wenn dieser nicht 1 ist, wird der Zähler mit 2 Dezimalstellen angezeigt.

P10.n.05 = Beschreibung des Zählers. Freier Text, 16 Zeichen.

P10.n.06 = Maßeinheit des Zählers. Freier Text, 6 Zeichen.

P10.n.07 = Signal, das die Rücksetzung des Zählers bewirkt. Solange dieses Signal aktiv ist, bleibt der Zähler auf Null.

P10.n.08 = Nummer des Kanals x, bezogen auf den vorherigen Parameter.

| M11 - ENERGIEIMPULSE | | UdM | Default | Range |
|----------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| P11.n.01 | Quellenmessung | | kWh+ | OFF, kWh+, kWh-, kvarh+, kvarh-, kVAh |
| P11.n.02 | Einheit der Zählung | PUL / k | 10 | 100 - 10 - 1 - 0.1 |
| P11.n.03 | Impulsdauer | s | 0.1 | 0.01-1.00 |

Hinweis: Dieses Menü ist in 5 Abschnitte unterteilt, für die Impulse der Energiezählung PUL1...5.

P11.n.01 = Art der Energie, auf die sich der Impuls bezieht.

P11.n.02 = Anzahl der abgegebenen Impulse pro kWh oder kvarh oder kVAh.

P11.n.03 = Impulsdauer.

| M13 - EINGÄNGE | | UdM | Default | Range |
|----------------|-----------------------|-----|------------------------------|--|
| P13.n.01 | Funktion des Eingangs | | TAR-A (n=1) OFF (n=2...4) | OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR A - TAR B - C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06 - C08 |
| P13.n.02 | Ruhezustand | | OFF | OFF-ON |
| P13.n.03 | Verzögerung ON | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |
| P13.n.04 | Verzögerung OFF | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |

Hinweis: Dieses Menü ist in 4 Abschnitte unterteilt, für die Eingänge INP1...4.

P13.n.01 = Funktion des Eingangs:

OFF – Eingang deaktiviert

ON – Eingang aktiviert, verwendet als Quelle für Zähler usw.

LOCK – Sperrung der Einstellungen – verhindert den Zugang zu beiden Ebenen.

SYNC – Synchronisation für Leistungsintegration.

TAR-A, TAR-B – Wahl des Energietarifs. Siehe Kapitel Tarife.

C01... , C06, C08 – Wenn dieser Eingang aktiviert wird (an der Anstiegsflanke), wird der entsprechende Befehl des Befehlsmenüs ausgeführt.

P13.n.02 = Ruhezustand des Eingangs. Dient zum Umkehren der Aktivierungslogik.

P13.n.03, P13.n.04 = Aktivierungs-/ – Deaktivierungsverzögerungen des Eingangs. Dient zum Filtern des Status zur Entprellung.

| M14 - AUSGÄNGE | | UdM | Default | Range |
|----------------|-----------------------|-----|---------|---------------------------|
| P14.n.01 | Funktion des Ausgangs | | OFF | OFF-ON-SEQ-LIMx-PULx-REMx |
| P14.n.02 | Kanal Nummer (x) | | 1 | 1 - 8 |
| P14.n.03 | Ruhezustand | | OFF | OFF-ON |

Hinweis: Dieses Menü ist in 4 Abschnitte unterteilt, für die Ausgänge OUT1...4.

P14.n.01 = Funktion des Ausgangs:

OFF – Ausgang deaktiviert

ON – Ausgang immer aktiviert.

SEQ – Ausgang aktiviert bei falscher Phasenfolge.

LIMx – PULx – REMx – Ausgang ist mit dem Status der programmierten Variablen verbunden. Gestattet, den Status eines Schwellenwerts, einer ferngesteuerten Variablen usw. mit einem Ausgang zu verbinden.

P14.n.02 = Nummer des Kanals (x), bezogen auf den vorherigen Parameter.

P14.n.03 = Ruhezustand des Ausgangs. Dient zum Umkehren der Funktionslogik des Ausgangs.

| M15 - BENUTZERSEITE | | Default | Range |
|---------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| P15.01 | Aktivierung der Seite | OFF | OFF – ON |
| P15.02 | Titel | PAGn | (text 16 Zeichen) |
| P15.03 | Messung 1 | OFF | OFF-(alle Messungen) |
| P15.04 | Messung 2 | OFF | OFF-(alle Messungen) |

P15.01 = Benutzerseite aktivieren.







P15.02 = Titel der Benutzerseite. Freier Text, 16 Zeichen.

P15.03, P15.04 = Messungen, die in den zwei Feldern der Benutzerseite angezeigt werden.

BEFEHLSMENÜ

- Das Befehlsmenü dient zur Ausführung gelegentlicher Vorgänge, wie das Zurücksetzen von Messungen, Zählern, Alarmen usw.
- Wenn das Passwort für die erweiterte Ebene eingegeben wurde, können über das Befehlsmenü auch automatische Vorgänge ausgeführt werden, die zur Konfiguration des Instruments dienen.
- Die folgende Tabelle enthält die im Befehlsmenü zur Verfügung stehenden Funktionen, die je nach der erforderlichen Zugangsebene unterteilt sind.

| CODE | BEFEHL | ZUGANGSEBENE | | BESCHREIBUNG |
|------|---------------------------------|--------------|-----------|--|
| | | Benutzer | Erweitert | |
| C.01 | RESET HI-LO | ● | ● | Rücksetzen der Spitzenwerte HI und LO aller Messungen |
| C.02 | RESET MAX DEMAND | ● | ● | Rücksetzen der Werte Max Demand aller Messungen |
| C.03 | RESET TEILENERGIEZÄHLER | ● | ● | Rücksetzen der Teilenergiezähler |
| C.04 | RESET TEILSTUNDENZÄHLER | ● | ● | Rücksetzen der Teilstundenzähler |
| C.05 | RESET ZÄHLER | ● | ● | Rücksetzen der Zähler |
| C.06 | RESET TARIFE | ● | ● | Rücksetzen der Tarifzähler |
| C.08 | RESET GRENZWERTE | ● | ● | Rücksetzen der Grenzwerte mit Speicher |
| C.12 | RESET GESAMTSTUNDENZÄHLER | | ● | Rücksetzen des Gesamtstundenzählers |
| C.13 | DEFAULT-PARAMETER | | ● | Rücksetzen aller Einstellungen auf die werkseitigen Defaultwerte |
| C.14 | PARAMETER-BACKUP | | ● | Speichern einer Sicherheitskopie (Backup) der Einstellungen |
| C.15 | WIEDERHERSTELLUNG DER PARAMETER | | ● | Rücksicherung der Einstellungen von der Sicherheitskopie |
| C.16 | ANSCHLUSSTEST | | ● | Ausführung des Tests für die Überprüfung des korrekten Anschlusses des DME. Siehe Kapitel Anschlussstest |


- Den gewünschten Befehl auswählen und  drücken, um ihn auszuführen. Das Gerät bittet um eine Bestätigung. Bei erneutem Drücken von  wird der Befehl ausgeführt.
- Um die Ausführung eines ausgewählten Befehls abzubrechen, gleichzeitig die Tasten  und  drücken.
- Um das Befehlsmenü zu beenden, gleichzeitig die Tasten  und  drücken.

ANSCHLUSSTEST

- Mit dem Anschlussstest kann überprüft werden, ob das Multimeter korrekt installiert wurde.
- Um den Test ausführen zu können, muss das Multimeter in eine aktive Anlage mit folgenden Bedingungen eingebunden sein:
 - Dreiphasensystem mit allen Phasen (V > 50V~ L-N)
 - Durch jede Phase fließender Mindeststrom > 1% des eingestellten Skalenendwerts des Stromwandlers
 - Positive Richtung der Energie (gewöhnliche Anlage, in der die induktive Last Energie vom Versorger aufnimmt).
- Um die Ausführung des Tests zu starten, das Befehlsmenü öffnen und gemäß den Anleitungen im Kapitel Befehlsmenü den entsprechenden Befehl auswählen.
- Mit dem Test können folgende Punkte überprüft werden:
 - Ablesen der drei Spannungen
 - Phasenfolge
 - Spannungsunsymmetrie
 - Umpolung eines oder mehrerer Stromwandler
 - Vertauschung der Phasen von Spannungen und Strömen.
- Bei nicht erfolgreichem Abschluss des Tests wird auf dem Display die Fehlerursache angezeigt.
- Bei erfolgreichem Abschluss des Tests wird die Bedingung im nichtflüchtigen Speicher gespeichert und auf der Informationsseite wird eine Meldung einblendend, die den positiven Ausgang bestätigt.

1 - Testsequenz

2 - Testergebnis

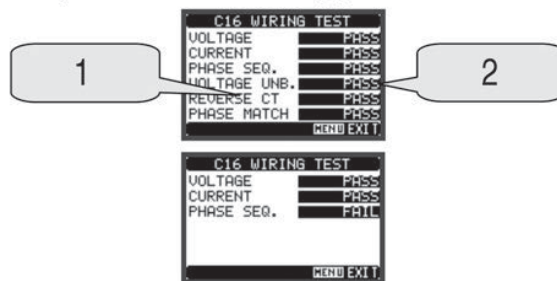



TECHNISCHE MERKMALE

Spannung

| | |
|------------------------------------|---|
| Nennspannung Us | 220 - 240V~ L-N 380 - 415V~ L-L Das Gerät kann mit oder ohne Neutralleiter funktionieren. |
| Betriebsgrenzen | 187 - 264V~ L-N 323 - 456V~ L-L |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Betriebsgrenzen | 45 - 66Hz |
| Leistungsaufnahme/Leistungsverlust | 6VA / 1.5W |

Strom

| | |
|----------------------------|--------|
| Mindeststrom (Imin) | 0,05A |
| Übergangstrom (Itr) | 0,25A |
| Referenzstrom (Iref - Ib) | 5A |
| Max. Strom (Imax) | 6A |
| Startstrom (Ist) | 0,01A |
| Eigenverbrauch (pro Phase) | ≤ 0,3W |

Tarif-Steuerkreis

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nennspannung Uc | 100 - 240V~ |
| Betriebsgrenzen | 85 - 264V~ |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Betriebsgrenzen | 45 - 66Hz |
| Leistungsaufnahme/Leistungsverlust | 0,25VA / 0,18W |

Genauigkeit

| | |
|-------------------------------|----------|
| Wirkenergie (IEC/EN 62053-21) | Klasse 1 |
|-------------------------------|----------|

LED-Impuls

| | |
|----------------|----------------|
| Anzahl Impulse | 10000imp / kWh |
| Impulsdauer | 30ms |

Statische Ausgänge

| | |
|----------------------------|--|
| Anzahl Impulse | Programmierbar 0,1-1-10-100 Impulse / kWh |
| Impulsdauer programmierbar | 100ms |
| Ext. Spannung | 10 - 30V~ |
| Max. Strom | 50mA |

Umgebungseinflüsse

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Installation | Nur für den Innenbereich |
| Betriebstemperatur | -25 bis +55°C |
| Lagertemperatur | -25 a +70°C |
| Relative Feuchte | <80% (IEC/EN 60068-2-70) |
| Max. Verschmutzungsgrad der Umgebung | 2 |
| Überspannungskategorie | III |
| Höhenlage | ≤2000m |
| Klimasequenz | Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) |
| Stoßfestigkeit | 15g (IEC/EN 60068-2-27) |
| Schwingfestigkeit | 0,7g (IEC/EN 60068-2-6) |

Isolation

| | |
|--|-------|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 250V~ |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6kV |
| Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz | 4kV |

Anschlüsse Versorgungskreis / Messung und Tarif

| | |
|------------------------------------|---|
| Klemmentyp | Schraubklemmen (fest) |
| Anzahl Klemmen | 4 für Versorgung / Messung 2 für Eingang Tarifwahl |
| Querschnitt der Leiter (min...max) | 0,2...4,0 mm ² (24...12 AWG) |
| Anzugsmoment Klemmen | 0,8Nm (7lbin) |

Anschlüsse Stromeingänge und Impulsausgänge

| | |
|-------------------------------|---|
| Klemmentyp | Schraubklemmen (fest) |
| Anzahl Klemmen | 6 für Stromwandleranschlüsse 4 für Anschlüsse der Impulsausgänge |
| Leiterquerschnitt (min...max) | 0,2...2,5 mm ² (24...12 AWG) |
| Anzugsmoment Klemmen | 0,44 Nm (4 lbin) |


Gehäuse

| | |
|------------|---|
| Ausführung | 4 Module (DIN 43880) |
| Montage | Schiene 35mm (IEC/EN 60715) oder verschraubt mit herausnehmbaren Clips |
| Material | Polyamid RAL 7035 |
| Schutzart | IP40 Vorderseite ① IP20 Anschlüsse |
| Gewicht | 332g |



Zulassungen und Konformität

| | |
|--------------------------------|---|
| Erreichte Zulassungen | EAC |
| Übereinstimmung mit den Normen | IEC/EN 61010-1, EN 50470-3, UL508, CSA C22.2 N°14 |

① Um den erforderlichen Schutz zu gewährleisten, muss das Instrument in einem Gehäuse mit Mindestschutzart IP51 installiert werden (IEC/EN 60529).



ANSCHLUSSPLÄNE

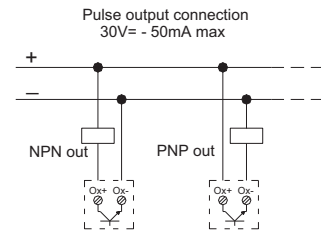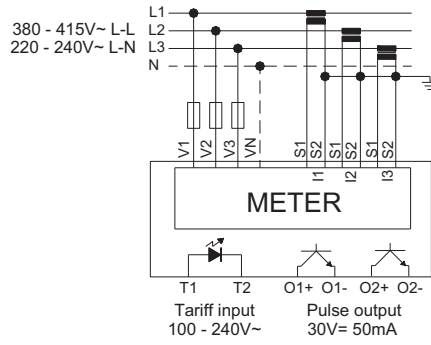


1333 I GB D E 09 15


HINWEIS

- 1 - Empfohlene Sicherungen:
Spannungsmesseingang:
1A (flink)
- 2 - Die Klemmen S2 sind
intern zusammengeschaltet.

KLEMMENANORDNUNG

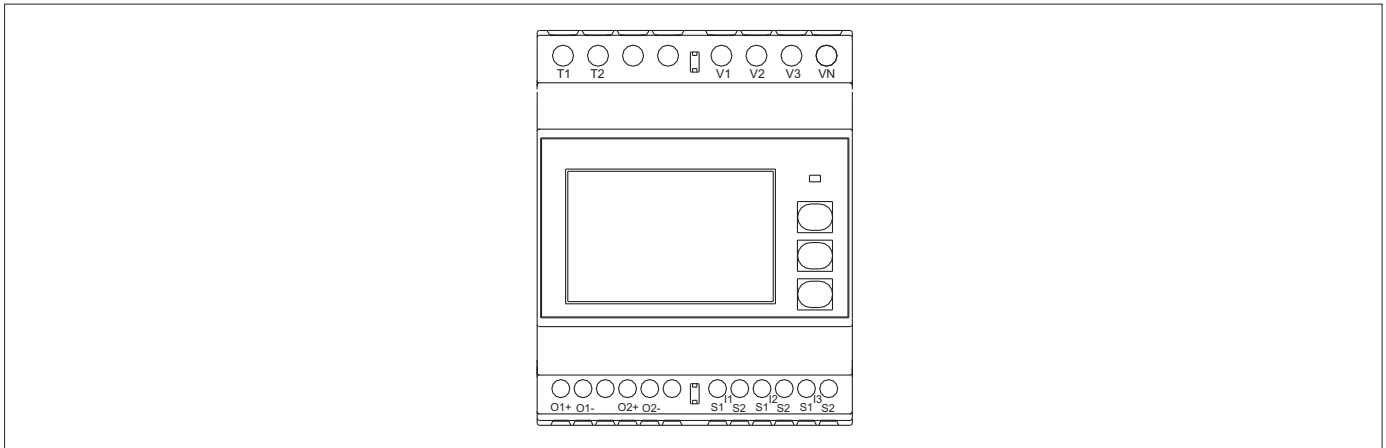

MECHANISCHE ABMESSUNGEN [mm]

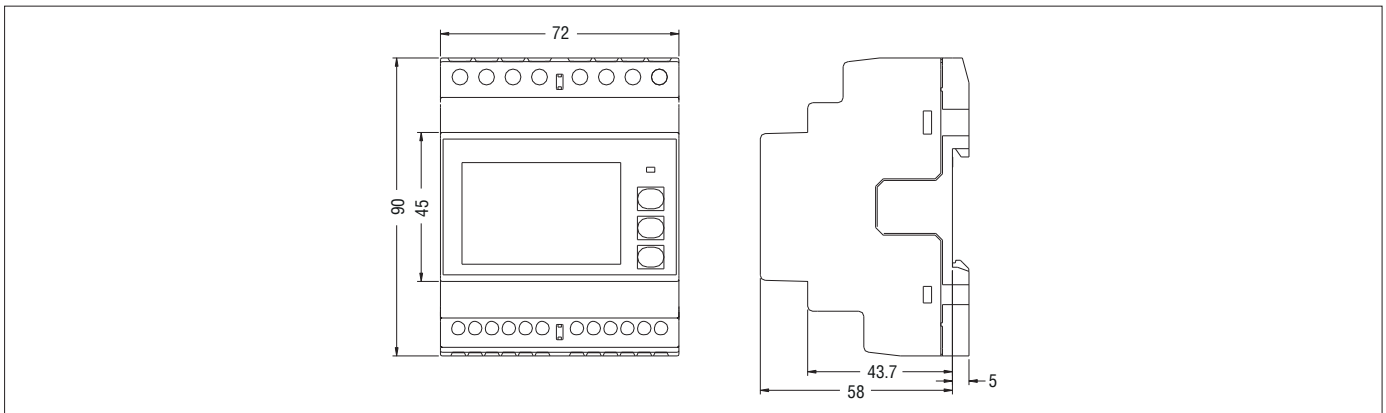

D



E CONTADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO CON CONEXIÓN MEDIANTE TRANSFORMADOR

Manual operativo

DMED310T2



¡ATENCIÓN!



- Leer atentamente el manual antes de la instalación o uso.
- Este equipo debe ser instalado por personal cualificado, respetando la normativa vigente, para evitar daños personales o materiales.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento en el dispositivo, quite todas las tensiones de medición y suministro, y cortocircuite los terminales de entrada TC.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada a la seguridad eléctrica en caso de uso impropio del dispositivo.
- Los productos especificados en este documento están sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Las características técnicas y las descripciones son precisos, de acuerdo con nuestros conocimientos, pero no nos responsabilizamos de los errores, omisiones o contingencias derivadas esta documentación.
- Un interruptor automático debe ser incluido en la instalación eléctrica del edificio. Debe estar instalado cerca del equipo y el alcance de la mano del operador. Debe estar marcado como dispositivo de desconexión de los equipos: IEC / EN 61010-1 § 6.11.2.
- El equipo debe ser montado en una caja o cuadro eléctrico con un grado de protección mínima IP51.
- Limpie el equipo con un paño suave y seco, no utilizar productos abrasivos, líquidos detergentes o disolventes.

| ÍNDICE | Página |
|---|--------|
| Introducción | 46 |
| Descripción | 46 |
| Funciones de teclado | 47 |
| Visualización de medidas | 47 |
| Tabla de las páginas del display | 48 |
| Página de contadores energía del sistema | 48 |
| Página cuenta horas | 49 |
| Página de gráfico de tendencia | 49 |
| Página de contadores | 49 |
| Menú principal | 50 |
| Clave de acceso | 50 |
| Capacidad de expansión | 51 |
| Recursos adicionales | 51 |
| Entradas, salidas, variables internas, contadores | 52 |
| Umbral límite (LIM) | 52 |
| Variables de control remoto (REM) | 52 |
| Tarifas | 53 |
| Ajuste de parámetros (Configuración) | 53 |
| Tabla de parámetros | 53 |
| Menú de comandos | 58 |
| Prueba de cableado | 58 |
| Características técnicas | 59 |
| Esquemas de conexión | 60 |
| Posición de terminales | 60 |
| Dimensiones | 60 |

INTRODUCCIÓN

El medidor de energía DME310T2 ha sido diseñado para combinar al máximo posible la facilidad de operación, junto con una amplia gama de funciones avanzadas. La gran precisión, la facilidad de instalación y funcionamiento lo convierten en una elección óptima para la gestión de la energía y las tareas de imputación de costes. La pantalla gráfica LCD ofrece una interfaz clara y fácil de usar. La interfaz óptica integrada permite la expansión a través de módulos EXM.

DESCRIPCIÓN

- Encapsulado modular para carril DIN, 4U (72 mm de ancho).
- Pantalla de visualización gráfica LCD, 128x80 píxeles, retroiluminación blanca, 4 niveles de gris.
- Teclado de membrana con tres teclas para la visualización y ajuste.
- LED metrológico para indicación de flujo de energía.
- Medida de energía activa conforme a IEC/EN 62053-21 Clase 1.
- Conexión a través de TCs externos.
- Entrada programable (p.e para la selección de la tarifa).
- 2 salidas estáticas programables.
- Contador de energía activa y reactiva total.
- Contador de energía activa y reactiva parcial, reseteable.
- Contador de horas, total y parcial.
- Navegación fácil y rápida.
- Textos para la medición, la configuración y los mensajes en 5 idiomas.
- Interfaz óptico para un máximo de tres módulos de ampliación de la serie EXM.
- Cubre terminales sellable.
- Funciones programables de I / O avanzadas.
- Medidas en verdadero valor eficaz (TRMS).

FUNCIONES DEL TECLADO

Teclas ▲ y ▼ - Se utiliza para desplazarse por las páginas de visualización, para seleccionar entre posibles opciones, y para modificar la configuración (Incrementar-Decrementar).


Tecla ↻ - Se utiliza para moverse a través de sub-páginas, para confirmar una opción, para cambiar entre los modos de visualización.



VISUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

- Las teclas ▲ ▼ permiten desplazarse, una a una, por las páginas de visualización de medidas.
- Algunas medidas no se podrán mostrar, dependiendo de la programación y del cableado del equipo (p.e. Si se programa y cablea para un sistema trifásico sin Neutro, la página del voltaje L-N no será mostrada).
- Para cada página, la tecla ↻ permite moverse por las subpáginas (p.e. para visualizar el pico máximo o mínimo de la medida seleccionada).
- La subpágina visualizada se indica en la barra de estado de la parte inferior de la pantalla mediante uno de los siguientes iconos:
 - **IMP = Energía Importada** - Energía tomada del suministro de energía (signo positivo).
 - **EXP = Energía Exportada** - Energía entregada al suministro de energía (signo negativo).
 - **TOT = Energía Total** - Medida de energía total, el usuario no puede ponerla a cero.
 - **PAR = Energía Parcial** - Medida parcial de energía el usuario la puede poner a cero mediante el menú de comandos.
 - **IN = Valor Instantáneo** - Valor actual instantáneo de la lectura, se muestra por defecto cada vez que se cambia de página.
 - **HI = Pico más alto** - Pico más alto del valor instantáneo de la lectura relativa. El valor HIGH queda memorizado y mantenido aunque se desconecte la alimentación auxiliar al equipo. Puede ponerse a cero mediante los comandos dedicados (Ver menú de comandos).
 - **LO = Pico más bajo** - Pico más bajo de lectura. Queda guardado mientras el DME tenga tensión. Se resetea con los mismos comandos que se emplean para los valores HI.
 - **AV = Valor promedio** - Valor de lectura integrado en el tiempo (promedio). Permite mostrar medidas con variaciones lentas. Ver el menú Integración.
 - **MD = Máxima demanda** - Pico máximo de demanda del valor integrado. Se guarda en la memoria no volátil y puede resetearse mediante comandos dedicados.
 - **GR = Barras gráficas** - Muestra las medidas con barras gráficas.


- 1 - Potencia activa actual
- 2 - Total Energía activa importada

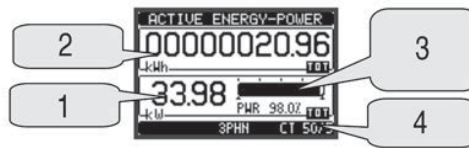

- 3 - Barra gráfica de potencia en % (Consumo actual)
- 4 - Ajuste del ratio del TC

Indicaciones de la página principal

- 1 - Unidad de medida
- 2 - Valor medido

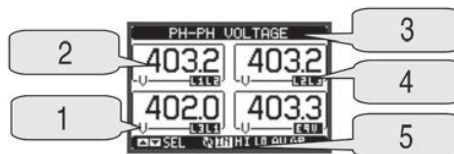

- 3 - Barra de título
- 4 - Indicación de fases
- 5 - Indicación de subpágina

Ejemplo de visualización de página con indicaciones numéricas

- El usuario puede definir a que página y subpágina debe volver la visualización una vez transcurrido un periodo sin pulsar ninguna tecla.
- Si se requiere, también es posible dejar la visualización en la última posición en que se dejó.
- Para activar estas funciones véase el menú M02 - Utilidades.

VISUALIZACIÓN DEL TC EMPLEADO

- En todas las páginas donde se visualiza contaje de energía, viene indicado el ratio del TC programado, en la zona inferior (Barra de estado).
- La indicación nos muestra el valor programado en el primario y en el secundario según los parámetros P1.01 y P1.02.
- Esto permite resaltar en el display una posible manipulación, que potencialmente pueda alterar el contaje de la energía.

TABLA DE LAS PÁGINAS DEL DISPLAY


| N° | PÁGINA | Selección con ↻ | | | | |
|----|---|-----------------|-----|------|----|------|
| | | SUBPÁGINA | | | | |
| 1 | ENERGÍA ACTIVA - POTENCIA ACTIVA kWh(TOT) – kW (TOT) – Bar graph | IMP | EXP | | | |
| 2 | ENERGÍA ACTIVA kWh(TOT) – kWh(PAR) | IMP | EXP | | | |
| 3 | ENERGÍA REACTIVA kvarh(TOT) – kvarh(PAR) | IMP | EXP | | | |
| 4 | ENERGÍA APARENTE kVA(TOT) – kVA(PAR) | | | | | |
| 5 | CONTADOR DE ENERGÍA - Sistema kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 6 | CONTADOR DE ENERGÍA FASE L1 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 7 | CONTADOR DE ENERGÍA FASE L2 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 8 | CONTADOR DE ENERGÍA FASE L3 kWh(IMP), kWh(EXP), kvarh(IMP), kvarh(EXP), kVAh | TOT | PAR | | | |
| 9 | TARIFICACIÓN DE LA ENERGÍA | TAR1 | ... | TAR4 | | |
| 10 | TENSIÓN ENTRE FASES V(L1-L2), V(L2-L3), V(L3-L1), V(LL)EQV | HI | LO | AV | | GR |
| 11 | TENSIÓN DE FASE V(L1-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-N)EQV | HI | LO | AV | | GR |
| 12 | CORRIENTE DE FASES Y DE NEUTRO I(L1), I(L2), I(L3), I(N) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 13 | ENERGIA ACTIVA P(L1), P(L2), P(L3), P(TOT) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 14 | POTENCIA REACTIVA Q(L1), Q(L2), Q(L3), Q(TOT) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 15 | POTENCIA APARENTE S(L1), S(L2), S(L3), S(TOT) | HI | LO | AV | MD | GR |
| 16 | FACTOR DE POTENCIA PF(L1),PF(L2),PF(L3),PF(EQ) | HI | LO | AV | | GR |
| 17 | FRECUENCIA - ASIMETRIA F, ASY(VLL), ASY(VLN), ASY(I) | HI | LO | AV | | |
| 18 | GRÁFICO DE TENDENCIAS | | | | | |
| 19 | CUENTA HORAS Hr(TOT), Hr(Parcial) | | | | | |
| 20 | MÓDULO DE EXPANSIÓN | | | | | |
| 21 | CONTADORES | CNT1 | ... | | | CNT4 |
| 22 | VALORES LÍMITE | LIM1 | ... | | | LIM4 |
| 23 | INFO - REVISIÓN - NÚMERO DE SERIE MODELO, REV. SW, REV HW, Nr. SERIE | | | | | |
| 24 | LOGO | | | | | |
| 25 | PÁGINA 1 DE USUARIO | | | | | |

NOTA: Algunas de las páginas listadas en esta tabla, no están disponibles si la función que visualizan no está habilitada. Por ejemplo, si no se han definido alarmas, entonces la página de alarmas no se mostrará.

PÁGINA DE CONTADORES DE ENERGÍA DEL SISTEMA


- En la página de contadores de energía del sistema se puede visualizar simultáneamente:
 - Energía activa. Importada y exportada
 - Energía reactiva. Importada y exportada (Inductiva y capacitiva)
 - Energía aparente.
- La página principal muestra los contadores totales. Mediante la tecla ↻, se accede a la página de submenú con los contadores parciales (reseteables por el usuario).
- Para poner a cero los contadores de energía, debe accederse al menú de comandos.

1 - Indicación Parcial / Total

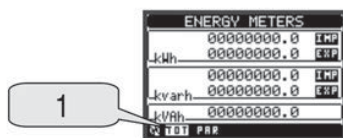

PÁGINA CUENTA HORAS


- En la página de cuenta horas se puede visualizar:
 - Contador de horas totales (Cuenta el tiempo durante el cual el aparato ha estado alimentado)
 - Contadores de horas parciales (Cuenta el tiempo durante el cual una condición programable se ha cumplido).
- Para poner a cero los cuenta horas, debe accederse al menú de comandos.
- La página con los contadores de horas queda oculta si la habilitación general del contaje de horas está en OFF (Ver menú cuenta horas).



PÁGINA DE GRÁFICOS DE TENDENCIAS

- La página de gráficos de tendencias permite visualizar gráficamente cambios en función del tiempo de una medida seleccionable de las siguientes:
 - Promedio de tensión equivalente
 - Promedio de potencia activa total
 - Promedio de potencia reactiva total
 - Promedio de potencia aparente total.
- Por defecto, la medida visualizada es el promedio de la potencia activa total. Para cambiar esta medida se debe entrar en el menú dedicado, en el submenú de Trend.
- Es posible ver, en el gráfico, el histórico de los últimos 96 valores de la medida integrada, cada uno de ellos se corresponde con a un intervalo de tiempo de integración.
- El tiempo de un intervalo por defecto es de 15 minutos, luego el tiempo total del gráfico es de 24 horas.
- Con los ajustes de fábrica por defecto, el gráfico de tendencias muestra la variación de la demanda de potencia activa del último día.
- Los datos de consumo se pierden cuando se desconecta la alimentación auxiliar o cuando los valores del menú de ajuste son cambiados.
- Cuando se excede la máxima capacidad de almacenamiento, los datos nuevos sobre escriben a los viejos, por lo que siempre se muestran los datos más recientes.
- La escala vertical se calcula de forma automática en función del dato nominal seleccionado en el menú de ajuste General.

1 - Escala de tiempo. Indica el tiempo en el pasado al que se refiere la medida

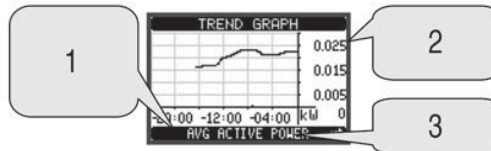


2 - Escala vertical. Puede auto escalarse o fijarse por el usuario
3 - Medida mostrada gráficamente

PÁGINA DE CONTADORES





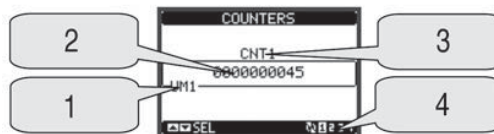




- La página de contadores muestra los contadores CNT1 ... 4.
- Es posible contar las veces que se ha activado una entrada, o que se ha superado un valor límite, etc. La condición de contaje se define en los parámetros Fuente de Contadores.
- Para cada contador se puede definir una descripción y una unidad de medida con texto libre, por ejemplo litros, kg, etc.
- Es posible definir un factor de conversión entre el número de pulsos del contador y el número mostrado en la pantalla. Esta función se obtiene definiendo un factor de multiplicación y de división. Por ejemplo, fijando un valor de multiplicador $k=3$, para cada pulso, el valor mostrado se incrementará 3 veces. Si por ejemplo el divisor se ajusta a 10, entonces el valor se verá incrementado en uno después de haberse aplicado 10 pulsos de entrada. Mediante la combinación del factor de división y de multiplicación, se puede obtener cualquier ratio entre el contador y la medida.
- Si el contador no tiene factor de división, la pantalla indicará el contador sin dígitos decimales. De lo contrario el contador se muestra con dos dígitos decimales.
- Los contadores puedan ponerse a cero desde el menú de mandos o mediante la señal Fuente de reajuste definida en los parámetros correspondientes.

1 - Unidad de medida (Texto libre)
2 - Contador




3 - Descripción (Texto libre)
4 - Núm. del contador seleccionado

MENÚ PRINCIPAL

- El menú principal está construido con un grupo de iconos gráficos (shortcuts) que permiten un acceso rápido a medidas y ajustes.
- Partiendo de la visualización normal, presionar las teclas ▲ y ▼. simultáneamente. Aparecerá la pantalla del menú principal.
- Presionar la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la función requerida. El icono seleccionado se iluminará y en la parte central de la pantalla aparecerá la descripción de la función.
- Presionar ↻ para activar la función seleccionada.
- Si algunas funciones no están disponibles, el icono correspondiente estará deshabilitado, por lo que aparecerá de color gris claro.
-      , etc - Herramientas que permiten saltar a la primera página de ese grupo. A partir de esa página es posible moverse adelante-atrás de la forma habitual.
-  - Abre la página de entrada de contraseña, donde es posible especificar el código numérico que desbloquea las funciones protegidas (ajuste de parámetros, menú de comandos).
-  - Punto de acceso a los comandos de menú, donde el usuario autorizado puede ejecutar algunas acciones de reset-puesta a cero.
-  - Punto de acceso al menú de configuración para la programación de los parámetros.

- 1 - Medidores de energía
- 2 - Lectura de tensiones
- 3 - Lectura de intensidades
- 4 - Lectura de potencias
- 5 - Frecuencia - Asimetría
- 6 - Gráficos de tendencias

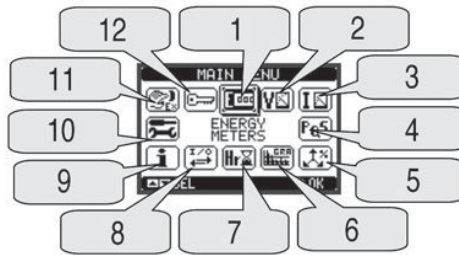

- 7 - Contadores de horas
- 8 - Módulos de expansión
- 9 - Información
- 10 - Menú de configuración
- 11 - Menú de comandos
- 12 - Entrada de contraseña

CLAVE DE ACCESO


- La contraseña se utiliza para habilitar o bloquear el acceso al menú de configuración (Setup) y al menú de comandos.
- Para equipos nuevos (parámetros de fábrica), La contraseña de gestión está desactivada y el acceso es libre. Si la contraseña se ha definido y activado, se debe entrar la contraseña en primer lugar, especificando el código numérico con el teclado.
- Para activar la contraseña y definir el código numérico, ver el menú de configuración.
- Hay dos niveles de acceso, dependiendo del código entrado:
 - Acceso a **nivel de usuario** - Permite resetear las lecturas guardadas pero no editar los parámetros de configuración.
 - Acceso a **nivel avanzado** - Tiene los mismos derechos que como usuario, más ajustes de edición y reseteo.
- Desde la pantalla de visualización normal, presionar las teclas ▲ y ▼ simultáneamente para llamar al menú principal, seleccionar el icono de password y pulsar ↻.
- La visualización muestra la siguiente pantalla:



- Las teclas ▲ o ▼ cambian el dígito seleccionado.
- La tecla ↻ confirma el dígito y desplaza al siguiente dígito.
- Entrar el código numérico, después situarse sobre el icono de la llave.
- Si el código de contraseña introducida coincide con el código de acceso del usuario o con el código de acceso avanzado, entonces se muestra el correspondiente mensaje de desbloqueo.
- Una vez desbloqueada la contraseña, los derechos de acceso se mantienen hasta que:
 - el dispositivo está apagado.
 - Se restablece el dispositivo (después de salir del menú de configuración).
 - el tiempo de espera de dos minutos transcurre sin ningún tipo de pulso del teclado.
- Para salir de la pantalla de ingreso de contraseña pulse simultáneamente las teclas ▲ y ▼.


CAPACIDAD DE EXPANSIÓN

- Gracias a la interface de expansión opto acoplada, el DMED310T2 puede expandirse con módulos de la serie EXM.
- Estos módulos tienen una interface óptica en el lado izquierdo para la conexión a la unidad base, y una segunda interface en el lado derecho para la conexión de módulos de expansión adicionales.
- Es posible conectar un máximo de 3 módulos EXM
- Los módulos EXM se pueden agrupar en las siguientes categorías:
 - Comunicación
 - E / S digitales
 - Módulos mixtos (comunicación + salidas digitales)
 - Módulos de memoria.
- Los módulos pueden conectarse a la base simplemente situándolos lado a lado e insertando los clips de unión.
- La secuencia de inserción módulos es libre.

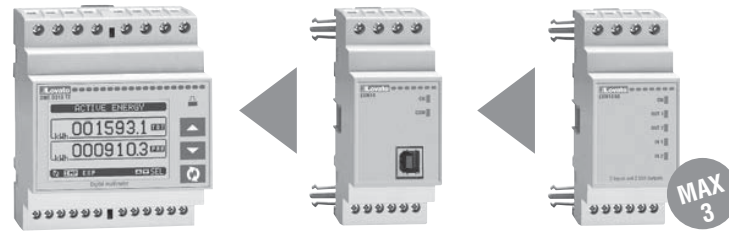

- Cuando se alimenta un DMED310T2, este reconoce automáticamente los módulos EXM... que han sido montados.
- Si la configuración del sistema ha cambiado respecto a la última versión salvada, (un módulo ha sido quitado o añadido), la unidad base pregunta al usuario que confirme la nueva configuración. En caso afirmativo, la nueva configuración será guardada y será efectiva, de lo contrario el desajuste será mostrado a cada reconexión del contador.
- La configuración actual se muestra en la página dedicada (módulos de expansión), donde es posible ver el número, el tipo y el estado de los módulos.
- Las E/S integradas se visualizan en la unidad base.
- Las E/S de expansión, se muestran en cada módulo.
- El estado (activado/desactivado) de las E/S y del canal de comunicación viene destacado en negativo.

- 1 - Unidad base
- 2 - Tipo de Módulo de expansión

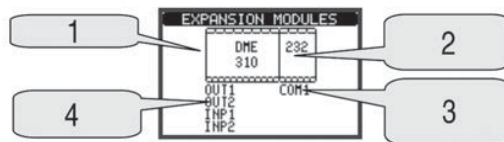

- 3 - Numeración y estado de la expansión
- 4 - E/S Integradas

RECURSOS ADICIONALES

- Los módulos de expansión aportan recursos adicionales que se pueden utilizar a través de los menús de configuración especial.
- Los menús de configuración relacionados con las expansiones son siempre accesibles, incluso si los módulos de expansión no se encuentran físicamente instalados.
- Dado que es posible añadir más de un módulo de la misma tipología (por ejemplo, dos interfaces de comunicación), los menús de configuración son múltiples, identificados con un número secuencial.
- La siguiente tabla indica cuántos módulos de cada grupo pueden ser montado en el mismo tiempo. El número total de módulos debe ser menor o igual a 3.

| TIPO DE MÓDULO | CÓDIGO | FUNCIÓN | NÚMERO MÁX. |
|------------------|----------|---|-------------|
| COMUNICACIÓN | EXM10 10 | USB | 1 |
| | EXM10 11 | RS232 | |
| | EXM10 12 | RS485 | |
| | EXM10 13 | ETHERNET | |
| ENTRADAS/SALIDAS | EXM10 00 | 2 ENTRADAS DIGITALES + 2 SALIDAS ESTÁTICAS | 1 |
| | EXM10 01 | 2 ENTRADAS DIGITALES + 2 SALIDAS DE RELÉ | |
| MIXTAS | EXM10 20 | RS485 + 2 SALIDAS DE RELÉ | 1 |
| OTRA FUNCIÓN | EXM10 30 | MEMORIA DATOS + RELOJ CALENDARIO (con reserva de carga) | 1 |



ENTRADAS, SALIDAS, VARIABLES INTERNAS, CONTADORES

- Las entradas y salidas de los módulos de ampliación se identifican con un código y un número de secuencia. Por ejemplo, las entradas digitales se identifican por el código INPx, donde x es el número de la entrada. Así mismo, las salidas digitales se identifican por el código OUTx.
- DMED310T2 incorpora en su unidad base, una entrada digital en VAC (se denomina INP1) y dos salidas estáticas (OUT1 y OUT2). La entrada INP1 está reservada para futuras aplicaciones, por lo que no está disponible, ni puede emplearse.
- El número de secuencia de E / S se basa simplemente en su posición de montaje, con una numeración progresiva de izquierda a derecha. Por ejemplo si se instala un módulo de expansión con 2 entradas y dos salidas, estas se denominarán INP3-INP4 y OUT3-OUT4.
- Para cada INP/ OUT, hay un menú de configuración dedicado que permite especificar la funcionalidad y las propiedades.
- En forma similar, hay algunas variables internas de bit (marcadores) que pueden estar asociados a las salidas o en combinación entre ellos. Por ejemplo, es posible asociar algunos umbrales límite a las mediciones del multímetro (tensión, corriente, potencia, etc.) En este caso, una variable interna denominada LIMx se activará cuando las mediciones estén fuera de los límites definidos por el usuario a través del ajuste del menú dedicado.
- Finalmente, pueden gestionarse hasta 4 contadores (CNT1.. CNT4) que pueden contar impulsos procedentes de una fuente externa (a través de una entrada digital INPx) o el número de veces que una determinada condición se ha verificado. Por ejemplo, la definición de un umbral límite LIMx como la fuente de conteo, lo que hace posible contar las veces que una medida ha superado un cierto límite.
- Los siguiente tabla agrupa todas las E / S y las variables internas administradas por el DMED310T2.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RANGO (x) |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| INPx | Entradas digitales | 1...4 |
| OUTx | Salidas digitales | 1...4 |
| LIMx | Umbrales límite | 1...4 |
| REMX | Variables controladas remotamente | 1...4 |
| PULx | Contaje de pulsos de Energía | 1...5 |
| CNTx | Contadores | 1...4 |

- El estado de cada I / O o variable interna se muestra en la pantalla de la página dedicada.

UMBRALES LÍMITE (LIM)

- Los umbrales LIMn son variables internas cuyo estado depende de si se encuentra fuera de límites una medición particular, establecida por el usuario (por ejemplo, potencia activa total superior a 25 KW) entre todas las medidas.
- Para hacer más fácil el ajuste de los umbrales, ya que los límites pueden abarcar en un rango muy amplio, cada uno de ellos se pueden establecer mediante un número de base y un multiplicador (por ejemplo: 25 x 1k = 25000).
- Para cada LIM, existen dos umbrales (superior e inferior). La parte superior umbral siempre se debe establecer en un valor más alto que el umbral inferior.
- El significado de los umbrales depende de las siguientes funciones:
Función Min: el umbral inferior define el punto de disparo, mientras que la parte superior umbral para el reseteo. LIM se dispara cuando la medida seleccionada es menor que el umbral más bajo para el retraso programado. Cuando el valor medido se vuelve mayor que el valor de consigna superior, después de la demora, el estado LIM se restablece.
Función Max: el umbral superior define el punto de disparo, mientras que umbral inferior es para el reseteo. LIM se dispara cuando el la medida seleccionada es superior al umbral máximo para el retardo programado. Cuando el valor medido está por debajo del punto inferior, después de la demora, el estado LIM se restablece.
Función Max + Mín: los dos umbrales son para disparar. Cuando la medida valor es inferior o superior a las consignas, entonces, después de la retrasos respectivos, LIM se disparará. Cuando la medida vuelve al estar dentro de los límites, el estado LIM se restablece inmediatamente.
- Disparo denota tanto la activación o desactivación de la variable LIM, dependiendo de la configuración en "estado normal".
- Si el bloqueo de LIMn está habilitado, el reseteo sólo se puede hacer manualmente utilizando el comando dedicado en el menú de comandos.
- Ver el menú de configuración M08.

1 - Estado de la variable límite

2 - Valor de la medida

3 - Función

4 - Tipo de medida

5 - Umbral superior

6 - Retraso del umbral

7 - Umbral inferior

VARIABLES DE CONTROL REMOTO (REM)

- DMED310T2 puede gestionar hasta 4 variables de control remoto (REM1 ... REM4).
- Estas son variables de estado que pueden ser modificadas por el usuario a través del protocolo de comunicación y que se pueden utilizar en combinación con salidas.
- Ejemplo: el uso de una variable remota (REMX) como fuente de una salida (OUTx), permitirá activar o desactivar libremente un relé a través del software de supervisión. Esto permite utilizar los relés de salida del DMED310T2 para gestionar indicadores luminosos o cargas similares.

TARIFAS




- Para la facturación de energía, el DMED310T2 puede manejar 4 tarifas diferentes además de los medidores de energía total y parcial.
- La selección de tarifas se realiza también mediante entradas digitales externas, o opcionalmente mediante un mensaje dedicado del protocolo de comunicación.
- Para seleccionar entre las 4 tarifas están disponibles las dos funciones de entrada TAR-A y B-TAR. Su combinación binaria selecciona la tarifa, como se muestra en el cuadro:

| TAR-A | TAR-B | TARIFA |
|-------|-------|--------|
| OFF | OFF | 1 |
| ON | OFF | 2 |
| OFF | ON | 3 |
| ON | ON | 4 |

- El módulo base tiene una entrada VAC programable integrada.
- La función por defecto de esta entrada es preseleccionar TAR-A, esto permite seleccionar entre tarifa 1 y 2.
- Si la entrada de sincronización para la integración de la energía se utiliza, entonces el cambio de tarifa se activa cuando la señal de sincronización se dispara, de lo contrario el cambio en la clasificación se lleva a cabo inmediatamente después de la situación de selección de cambio a través de las entradas.
- Las tarifas, cada uno con 5 medidores (energía activa importar / exportar, reactivos importados o exportados, aparente) se muestran en una página dedicada, tras la pantalla de la energía total-parcial.
- Si el DME está equipado con un puerto de comunicación, es posible seleccionar la tarifa activa a través del mando dedicado vía protocolo Modbus (ver instrucciones técnicas para el protocolo Modbus).



1 - Tarifa activa
2 - Tarifa visualizada

AJUSTE DE PARÁMETROS (CONFIGURACIÓN)

- Con la vista normal, pulse simultáneamente las teclas ▲ ▼ para acceder al menú general, a continuación, seleccione el icono  y pulse  para abrir la pantalla de menú de configuración.
- La pantalla mostrará el siguiente cuadro, con los parámetros agrupados en submenús con criterios relacionados con la función.
- Seleccione el menú deseado con las teclas ▲ ▼ y confirme con la tecla .
- Para salir de la configuración y volver a la visualización de lecturas, pulse simultáneamente las teclas ▲ ▼.

- La siguiente tabla muestra los submenús disponibles:

| CÓDIGO | MENÚ | DESCRIPCIÓN |
|--------|--------------------------|--|
| M01 | GENERAL | Datos detallados de la instalación |
| M02 | UTILIDADES | Idioma, retro iluminación, visualización |
| M03 | PASSWORD | Habilitar código de acceso |
| M04 | INTEGRACIÓN | Tiempo de integración de lecturas |
| M05 | CONTADOR HORARIO | Habilita el conteo de horas |
| M06 | GRÁFICO DE TENDENCIAS | Escalado y lectura del gráfico de tendencias |
| M07 | COMUNICACIÓN (COMn) | Puertos de comunicación |
| M08 | UMBRALES LÍMITE (LIMn) | Umbrales sobre las medidas |
| M09 | (no implementado) | |
| M10 | CONTADORES (CNTn) | Contadores genéricos |
| M11 | PULSOS DE ENERGÍA (PULn) | Contaje de pulsos de energía |
| M12 | (no implementado) | |
| M13 | ENTRADAS (INPn) | Entradas digitales |
| M14 | SALIDAS (OUTn) | Salidas digitales |
| M15 | PÁGINA DE USUARIO | Página definida por el usuario |

- Seleccione el sub-menú y pulse  para mostrar el resultado de los parámetros.
- Cada parámetro se muestra con el código, descripción y configuración del valor actual programado.
- Para modificar la configuración de un parámetro, selecciónelo y presione .

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| 1 - Descripción del parámetro | | 3 - Valor de ajuste actual |
| 2 - Código del parámetro | | 4 - Parámetro seleccionado |

- Si el nivel avanzado de código de acceso no se ha introducido, no será posible entrar en la página de edición y un mensaje de denegación de acceso será mostrado.
- Si por el contrario, los derechos de acceso se confirman, la pantalla de edición será mostrada a continuación.

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 - Barra gráfica del rango de valor | | 4 - Nuevo valor entrado |
| 2 - Ajuste mínimo posible | | 5 - Ajuste máximo posible |
| 3 - Parámetro seleccionado | | 6 - Ajuste de fábrica |

- Cuando la pantalla de edición aparece, el valor del parámetro puede ser modificado con las teclas ▲ y ▼. La pantalla muestra la nueva configuración, un gráfico de barras muestra el rango de ajuste, los valores máximo y mínimo, la programación anterior y el valor por defecto de fábrica.
- Al pulsar simultáneamente ▲ y ▼, se restablece el valor de fábrica por defecto.
- Durante la entrada de una cadena de texto, las teclas ▲ y ▼ se utilizan para seleccionar el carácter alfanumérico mientras que la tecla ↻ se utiliza para mover el cursor a lo largo de la cadena de texto. Al pulsar las teclas ▲ y ▼ de forma simultánea la selección del carácter se posiciona directamente sobre el carácter 'A'.
- Pulse ↻ para volver a la selección de parámetros. El valor introducido se almacena.
- Pulse ▲ y ▼ de forma simultánea para guardar todos los ajustes y salir del menú de configuración. El contador ejecuta un reset y vuelve a su funcionamiento normal.
- Si el usuario no pulsa ninguna tecla durante más de 2 minutos, el contador deja el menú de configuración automáticamente y vuelve a la visualización normal.

TABLA DE PARÁMETROS

| M01 - GENERAL | | UdM | Default | Range |
|---------------|------------------|-----|------------|---|
| P01.01 | TC primario | A | 5 | 5-10000 |
| P01.02 | TC secundario | A | 5 | 5 |
| P01.03 | Tensión nominal | V | AUT | AUT / 220 - 415 |
| P01.04 | Potencia nominal | kW | AUT | AUT / 1 - 10000 |
| P01.05 | Tipo de conexión | | L1-L2-L3-N | L1-L2-L3-N L1-L2-L3 L1-N-L2 L1-N |

P01.01 = Corriente nominal del primario del TC.

P01.02 = Corriente nominal del secundario del TC. Para DMED310T2 está fijado a 5A.

P01.05 = Ajuste este parámetro de acuerdo con el esquema de cableado empleado.

Ver los esquemas de conexionado en la página 60.

| M02 - UTILIDADES | | UdM | Default | Range |
|------------------|--------------------------------|-----|----------------|--|
| P02.01 | Idioma | | English | English Italiano Francais Español Portuguese |
| P02.02 | Contraste | % | 50 | 0-100 |
| P02.03 | Brillo | % | 100 | 0-100 |
| P02.04 | Brillo mínimo | % | 30 | 0-50 |
| P02.05 | Tiempo de paso a brillo mínimo | sec | 30 | 5-600 |
| P02.06 | Retorno a página por defecto | sec | 60 | OFF / 10-600 |
| P02.07 | Página por defecto | | Energy-power | (page list) |
| P02.08 | Subpágina por defecto | | IN / IMP / TOT | IN / IMP / TOT HI / EXP / PAR LO AV MD GR 1- 4 |
| P02.09 | Tiempo de refresco del visor | sec | 0.5 | 0.1 - 5.0 |
| P02.10 | Acceso rápido (Shortcut) | | OFF | C01-C02-C03-C04- C05-C06-C08 |

P02.06 = Si se selecciona OFF, la pantalla siempre se queda donde la dejó el usuario por última vez. Si se ajusta un tiempo de retraso, pasado este tiempo regresa a la página definida en P02.07

P02.07 = Número de página a la que se quiere volver una vez transcurrido el tiempo especificado en P02.06 sin pulsar ninguna tecla.

P02.08 = Subpágina de regreso una vez transcurrido el tiempo especificado en P02.06.

P02.10 = Permite ejecutar un comando presionando la tecla ↻ durante 5 segundos. Ver la sección MENÚ COMANDOS.

| M03 - PASSWORD | | UdM | Default | Range |
|----------------|-------------------------|-----|---------|--------|
| P03.01 | Habilitar Password | | OFF | OFF-ON |
| P03.02 | Password nivel usuario | | 1000 | 0-9999 |
| P03.03 | Password nivel avanzado | | 2000 | 0-9999 |

P03.01 = Si esta seleccionado OFF, la gestión del password está deshabilitada y el acceso a los menús de configuración y mando está permitido.

P03.02 = Cuando P03.01 está habilitado, debe especificarse este valor para dar acceso de usuario

P03.03 = Igual que P03.02 pero referido a nivel de acceso avanzado.

| M04 - INTEGRACIÓN | | UdM | Default | Range |
|-------------------|-------------------------------------|-----|---------------|--|
| P04.01 | Modo Integración | | Deslizamiento | Fijo Deslizamiento Sincronismo Bus Fixed Shift Sync Bus |
| P04.02 | Tiempo de integración de potencias | min | 15 | 1-60min |
| P04.03 | Tiempo de integración de corrientes | min | 15 | 1-60min |
| P04.04 | Tiempo de integración de voltajes | min | 1 | 1-60min |
| P04.05 | Tiempo de integración de frecuencia | min | 1 | 1-60min |

P04.01 = Selección del método de cálculo de las medidas integradas

Fijo - La medida instantánea viene integrada durante el tiempo fijado. Cada vez que transcurre el tiempo de integración, la medida integrada es actualizada con el resultado de la última integración

Deslizamiento - La medida instantánea viene integrada durante un periodo de 1/15 del tiempo fijado. Cada vez que transcurre este tiempo la medida integrada es actualizada con el resultado de la última integración. La medida integrada es retrasada solo 1/15 del tiempo programado, considerando una ventana con un tiempo de deslizamiento que agrupa los últimos 15 valores calculados, con una longitud total equivalente al tiempo programado.

Sincronismo - Como en el modo fijo pero los intervalos de integración son escaneados por una entrada digital externa programada con la función Sincronización.

Bus - Como en el modo fijo, pero los intervalos de integración se ejecutan por un mensaje de comunicación del bus serie.

P04.02 = Tiempo de integración de la medida AVG (media) para la potencia activa, reactiva y aparente.

P04.03, P04.04, P04.05 = Tiempo de integración de la medida AVG (media) para las medidas correspondientes.

| M05 - CONTADORES HORARIOS | | UdM | Default | Range |
|---------------------------|---------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| P05.01 | Habilitar contador horario | | ON | OFF-ON |
| P05.02 | Habilitación contador horario parcial | | ON | OFF-ON- INPx- LIMx |
| P05.03 | Número de canal (x) | | 1 | 1-4 |

P05.01 = Si está seleccionado OFF, los contadores horarios están deshabilitados, y la página de medida de estos contadores no se muestra.

P05.02 = Si está seleccionado OFF, los contadores horarios parciales no se incrementan. Si está a ON, el tiempo se incrementa mientras el DME D310 T2 esté alimentado.

P05.03 = Número de canales (x) de la variable interna eventualmente empleados en el parámetro precedente. Ejemplo: Si el contador parcial debe contar el tiempo en que una medida está por encima de un umbral, debe definir programar LIM3 en el parámetro anterior y especificar 3 en este parámetro.

| M06 - GRÁFICO DE TENDENCIAS | | UdM | Default | Range |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------------|--|
| P06.01 | Medida por página trend | | kW (tot) AVG | VL-L (eq) AVG kW (tot) AVG kvar (tot) AVG kVA (tot) AVG |
| P06.02 | Auto escalado | | ON | OFF-ON |
| P06.03 | Valor fondo escala | | 1000 | 0-1000 |
| P06.04 | Multiplicador fondo de escala | | x1 | x1 – x1k – x1M |

P06.01 = Selección de la medida a visualizar en el gráfico trend .

P06.02 = Selección de ajuste automático o fijado por el usuario del eje vertical.

P06.03 = Valor fondo de escala definido por el usuario. La unidad de medida es la definida por la selección efectuada.

P06.04 = Multiplicador del valor de fondo de escala.

| M07 - COMUNICACIÓN | | UdM | Default | Range |
|--------------------|---------------------------|-----|-----------------|---|
| P07.n.01 | Dirección del nodo | | 01 | 01-255 |
| P07.n.02 | Velocidad | bps | 9600 | 1200 2400 4800 9600 19200 38400 |
| P07.n.03 | Formato de datos | | 8 bit - n | 8 bit, no parity 8bit, odd 8 bit, even 7 bit, odd 7 bit, even |
| P07.n.04 | Bist de stop | | 1 | 1-2 |
| P07.n.05 | Protocolo | | Modbus RTU | Modbus RTU Modbus ASCII Modbus TCP |
| P07.n.06 | Dirección IP | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.07 | Mascara Subnet | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.08 | Puerto IP | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.10 | Cliente / Servidor | | Servidor | Cliente - Servidor |
| P07.n.11 | Dirección IP remota | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |
| P07.n.12 | Puerto IP remoto | | 1001 | 0-9999 |
| P07.n.13 | Dirección Pasarela remota | | 000.000.000.000 | 000.000.000.000 - 255.255.255.255 |

P07.n.01 = Dirección del nodo serie del protocolo de comunicación.

P07.n.02 = Velocidad de transmisión del puerto de comunicación.

P07.n.03 = Formato de datos. Puede ajustarse a 7 bits solo para protocolo ASCII.

P07.n.04 = Número de bits de Stop.

P07.n.05 = Selección del protocolo de comunicación.

P07.n.06, P07.n.07, P07.n.08 = Coordinar TCP-IP con selección interface Ethernet. No se emplea para otros módulos.

P07.n.10 = Habilita conexión TCP-IP. **Servidor** - Espera la conexión de un cliente remoto. **Cliente** - Establece conexión contra un servidor remoto.

P07.n.11...P07.n.13 = Coordinar para la conexión a un servidor remoto cuando P16.n.10 está seleccionado como Cliente.

| M08 - UMBRALES LÍMITE | | UdM | Default | Range |
|-----------------------|----------------------|-----|---------|---------------------|
| P08.n.01 | Medida de referencia | | OFF | OFF (medida) |
| P08.n.02 | Función | | Max | Max - Min - Min+Max |
| P08.n.03 | Umbral superior | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.04 | Multiplicador | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.05 | Retraso | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.06 | Umbral inferior | | 0 | -9999 - +9999 |
| P08.n.07 | Multiplicador | | x1 | /100 - x10k |
| P08.n.08 | Retraso | s | 0 | 0.0 - 600.0 |
| P08.n.09 | Estado de reposo | | OFF | OFF-ON |
| P08.n.10 | Memoria | | OFF | OFF-ON |

Nota: este menú está dividido en 4 secciones, para los umbrales límite LIM1...4.

P08.n.01 = Define qué medida del multímetro debe ser comparada con los límites.

P08.n.02 = Función del umbral límite. Puede ser:

Max - LIMn activo cuando se supera el valor de P08.n.03. P08.n.06 es el valor umbral de reset.

Min - LIMn activo cuando el valor es inferior a P08.n.03. P08.n.06 es el valor umbral de reset.

Min+Max - LIMn activo cuando el valor es menor que P08.n.06 o mayor que P08.n.03.

P08.n.03 and P08.n.04 = Define el umbral superior, que vendrá dado por el valor de P08.n.03 multiplicado por P08.n.04.

P08.n.05 = Retraso a la intervención del umbral superior.

P08.n.06, P08.n.07, P08.n.08 = Como arriba, pero para umbral inferior.

P08.n.09 = Permite invertir el estado de LIMn.

P08.n.10 = Define si el umbral será reseteado manualmente (ON) o de forma automática (OFF).

| M10 - CONTADORES | | Default | Range |
|------------------|--------------------------|---------|-------------------------|
| P10.n.01 | Fuente del contador | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.02 | Número de canal (x) | 1 | 1-4 |
| P10.n.03 | Multiplicador | 1 | 1-1000 |
| P10.n.04 | Divisor | 1 | 1-1000 |
| P10.n.05 | Descripción del contador | CNTn | (Texto - 16 caracteres) |
| P10.n.06 | Unidad de medida | Umn | (Texto - 16 caracteres) |
| P10.n.07 | Fuente de reset | OFF | OFF-ON-INPx-LIMx |
| P10.n.08 | Número de canal (x) | 1 | 1-4 |

Nota: este menú está dividido en 4 secciones, para los contadores CNT1...4.

P10.n.01 = Señal que provoca el incremento del contador (por flanco ascendente). Puede darse por alimentación del multímetro (ON), por la activación de un umbral (LIMx) o por la activación de una entrada externa (INPx).

P10.n.02 = Número de canal x referido al parámetro anterior.

P10.n.03 = Factor K multiplicativo. Los impulsos del contador son multiplicados por este valor antes de ser mostrados. Si es distinto de 1, el valor se muestra con 2 decimales.

P10.n.05 = Descripción del contador. Texto libre de 16 caracteres

P10.n.06 = Unidad de medida del contador. Máximo 16 caracteres.

P10.n.07 = Señal que provoca el reset del contador. Mientras está señal esté activa, el contador permanecerá a 0.

P10.n.08 = Número de canal x referido al parámetro anterior.

| M11 - PULSOS DE ENERGIA | | UdM | Default | Range |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| P11.n.01 | Fuente de medida | | kWh+ | OFF, kWh+, kWh-, kvarh+, kvarh-, kVAh |
| P11.n.02 | Unidad de contaje | PUL / k | 10 | 100 - 10 - 1 - 0.1 |
| P11.n.03 | Duración del pulso | s | 0.1 | 0.01-1.00 |

Nota: este menú está dividido en 5 secciones, para el contaje de pulsos de energía PUL1...5.

P11.n.01 = Tipo de energía a la que está referido el pulso.

P11.n.02 = Cantidad de pulsos para cada kWh, kvarh o kVAh.

P11.n.03 = Duración del pulso.

| M13 - ENTRADAS | | UdM | Default | Range |
|----------------|--------------------|-----|------------------------------|--|
| P13.n.01 | Función de entrada | | TAR-A (n=1) OFF (n=2...4) | OFF - ON - LOCK - SYNC - TAR A - TAR B - C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06 - C08 |
| P13.n.02 | Estado de reposo | | OFF | OFF-ON |
| P13.n.03 | Retraso a ON | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |
| P13.n.04 | Retraso a OFF | s | 0.05 | 0.00 - 600.00 |

Nota: este menú está dividido en 4 secciones, para las entradas INP1...4.

P13.n.01 = Función de entrada

OFF – Entrada deshabilitada

ON – Entrada habilitada, empleada como fuente de contadores, etc ...

LOCK – Ajuste bloqueado. No permite el acceso en los dos niveles de permiso.

TAR-A, TAR-B – Selección de la tarificación. Ver capítulo Tarificación

C01...C06, C08 – Cuando esta entrada está activada (activación por flanco), el mando correspondiente del menú de comandos será ejecutado.

P13.n.02 = Estado de reposo de la entrada. Permite invertir la lógica de activación.

P13.n.03, P13.n.04 = Retardo a la activación-desactivación de la entrada. Permite hacer un filtrado contra rebotes.

| M14 - SALIDAS | | UdM | Default | Range |
|---------------|-------------------|-----|---------|---------------------------|
| P14.n.01 | Función de salida | | OFF | OFF-ON-SEQ-LIMx-PULx-REMx |
| P14.n.02 | Número de canal | | 1 | 1 - 8 |
| P14.n.03 | Estado de reposo | | OFF | OFF-ON |

Nota: este menú está dividido en 8 secciones, para las salidas OUT1...4.

P14.n.01 = Función de la salida:

OFF – Salida deshabilitada.

ON – Salida siempre habilitada.

SEQ – Salida habilitada en caso de error de secuencia de fases.

LIMx – PULx – REMx – Salida conectada al estado de la variable programada. Permite llevar a una salida el estado de un umbral, de una variable de control remoto, etc.

P14.n.02 = Número del canal de salida (x) referido al parámetro previo.

P14.n.03 = Estado normal de la salida. Permite invertir la lógica de la función de salida.

| M15 - PÁGINAS DE USUARIO | | Default | Range |
|--------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|
| P15.01 | Habilitación de la página | OFF | OFF – ON |
| P15.02 | Título | PAGn | (Texto - 16 caracteres) |
| P15.03 | Medida 1 | OFF | OFF - (medidas) |
| P15.04 | Medida 2 | OFF | OFF - (medidas) |

Nota: este menú está dividido en 4 secciones, para las páginas de usuario PAG1...4.

P15.01 = Habilita página.



P15.02 = Título de página de usuario. Texto libre, 16 caracteres.

P15.03, P15.04 = Medidas a mostrar en los 2 recuadros de la página de usuario.

MENÚ DE COMANDOS

- El menú de comandos permite ejecutar algunas operaciones ocasionales como la puesta a cero de medidas, contadores, etc.
- Si se ha introducido la contraseña de nivel avanzado, el menú de comandos permite ejecutar las operaciones automáticas con el fin de configurar el dispositivo.
- La tabla siguiente muestra las funciones disponibles en el menú de comandos, dividido según el nivel de acceso requerido.

| CÓDIGO | COMANDO | NIVEL DE ACCESO | | DESCRIPCIÓN |
|--------|--------------------|-----------------|----------|---|
| | | Usuario | Avanzado | |
| C.01 | P.CERO ALT-BAJ | ● | ● | Resetea los picos máx. y mín. de todas las medidas |
| C.02 | P.CERO MAX DEMAND | ● | ● | Resetea los máximos valores de demanda de todas las medidas |
| C.03 | P.CERO ENER.G.PARC | ● | ● | Resetea los contadores de energía parciales |
| C.04 | P.CERO C-HOR.PARC | ● | ● | Resetea los cuenta horas parciales |
| C.05 | P.CERO CONTADORES | ● | ● | Resetea contadores |
| C.06 | P.CERO TARIFA | ● | ● | Resetea contadores tarifarios |
| C.08 | P.CERO LIMITE | ● | ● | Resetea los umbrales límite con memoria |
| C.12 | P.CERO C-HOR.TOT | | ● | Resetea los cuenta horas parciales y totales |
| C.13 | CONFIG. PREDEF. | | ● | Pone por defecto todos los parámetros a valor de fábrica |
| C.14 | GUARDA COPIA CONF | | ● | Guarda una copia de seguridad (backup) de los parámetros |
| C.15 | RESTABL. CONFIG. | | ● | Restaura los parámetros de la copia de seguridad |
| C.16 | TEST CONEXIÓN | | ● | Ejecuta una prueba de cableado para probar el correcto conexionado del DMG. Ver capítulo de prueba de cableado. |


- Una vez que el comando requerido ha sido seleccionado, pulse  para ejecutarlo. El dispositivo le pedirá que confirme la acción. Al pulsar  de nuevo, el comando se ejecutará.
- Para cancelar la ejecución de comandos pulse las teclas ▲ y ▼ de forma simultánea.
- Para salir del menú comando, pulse las teclas ▲ y ▼ de forma simultánea.

PRUEBA DE CABLEADO (test conexión)

- La prueba de cableado permite verificar si la conexión del dispositivo se ha ejecutado correctamente.
- Para poder ejecutar la prueba, el dispositivo debe estar conectado a una planta activa, con las siguientes condiciones:
 - sistema trifásico con presencia de todas las fases (V > 50VAC L-N)
 - corriente que fluye en cada fase > 1% del primario del TC.
 - flujo positivo de energías (que es una planta normal cuando la carga inductiva se alimenta desde el proveedor).
- Poner en marcha la ejecución de pruebas, entrar en el menú de comandos y seleccione comando requiero según las instrucciones del capítulo Menú de Comandos.
- La prueba permite verificar los siguientes puntos:
 - ectura de las tres fases
 - secuencia de fases
 - desequilibrio de tensión
 - polaridad inversa de cada CT
 - desajuste entre las fases de tensión y corriente.
- Si la prueba no se supera, la pantalla muestra el motivo del error.
- Si por el contrario la prueba es satisfactoria, entonces la condición se almacena en la memoria no volátil, y un mensaje en la página de información indica que se ha superado la prueba completa con éxito.

1 - Secuencia de prueba

2 - Resultado de la prueba

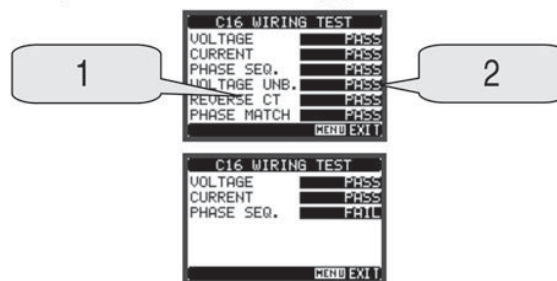

E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje

| | |
|--------------------|--|
| Voltaje nominal Us | 220 - 240V~ L-N 380 - 415V~ L-L Device can operate with or without N |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Rango de operación | 187 - 264V~ L-N 323 - 456V~ L-L |
|--------------------|------------------------------------|

| | |
|------------|---------|
| Frecuencia | 50/60Hz |
|------------|---------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Rango de frecuencia | 45 - 66Hz |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| Consumo de potencia / disipación | 6VA / 1.5W |
|----------------------------------|------------|

Corriente

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Corriente mínima (I _{min}) | 0.05A |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| Corriente de transición (I _{tr}) | 0.25A |
|--|-------|

| | |
|--|----|
| Corriente de referencia (I _{ref} - I _b) | 5A |
|--|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Corriente máxima (I _{max}) | 6A |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|-------|
| Corriente de arranque (I _{st}) | 0.01A |
|--|-------|

| | |
|------------------|--------|
| Carga (por fase) | ≤ 0.3W |
|------------------|--------|

Circuito de mando tarifario

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Voltaje nominal U _c | 100 - 240V~ |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Rango de operación | 85 - 264V~ |
|--------------------|------------|

| | |
|------------|---------|
| Frecuencia | 50/60Hz |
|------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Rango de frecuenciae | 45 - 66Hz |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Consumo de potencia / disipación | 0.25VA / 0.18W |
|----------------------------------|----------------|

Exactitud

| | |
|---------------------------------|---------|
| Energía activa (IEC/EN62053-21) | Clase 1 |
|---------------------------------|---------|

Pulsos de LED

| | |
|------------------|----------------|
| Número de pulsos | 10000imp / kWh |
|------------------|----------------|

| | |
|--------------------|------|
| Longitud del pulso | 30ms |
|--------------------|------|

Salidas estáticas

| | |
|------------------|--|
| Número de pulsos | Programable 0.1-1-10-100 pulsos / kWh |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|-------|
| Longitud del pulso | 100ms |
|--------------------|-------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Tensión externa | 10 - 30V= |
|-----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Corriente máxima (I _{max}) | 50mA |
|--------------------------------------|------|

Condiciones ambientales

| | |
|---------|--------------------|
| Montaje | En caja y/o cuadro |
|---------|--------------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Temperatura de empleo | -25 to +55°C |
|-----------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 to +70°C |
|-------------------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Humedad relativa | <80% (IEC/EN 60068-2-70) |
|------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Grado de contaminación máximo | 2 |
|-------------------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| Categoría de medida | III |
|---------------------|-----|

| | |
|---------|--------|
| Altitud | ≤2000m |
|---------|--------|

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Secuencia climática | Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) |
|---------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Resistencia a choque | 15g (IEC/EN 60068-2-27) |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia a vibración | 0.7g (IEC/EN 60068-2-6) |
|-------------------------|-------------------------|

Aislamiento

| | |
|---|-------|
| Tensión nominal de aislamiento U _i | 250V~ |
|---|-------|

| | |
|--|-----|
| Tensión nominal soportada de impulsos U _{imp} | 6kV |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Tensión soportada a frecuencia de empleo | 4kV |
|--|-----|

Conexiones y tarifas del circuito de alimentación / medida

| | |
|--------------------|------------------|
| Tipo de terminales | Tornillo (Fijos) |
|--------------------|------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Número de terminales | 4 entradas de tensión / medida 2 entradas para selección de tarificación |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Conductor cross section (min... max) | 0.2...4.0 mm ² (24...12 AWG) |
|--------------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---------------|
| Tightening torque | 0.8Nm (7lbin) |
|-------------------|---------------|

Current inputs and pulse outputs connections

| | |
|------------------|---------------|
| Type of terminal | Screw (fixed) |
|------------------|---------------|

| | |
|---------------------|--|
| Number of terminals | 6 for CT connection; 4 for pulse outputs connection |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sección mínima y máxima conductores | 0.2...2.5 mm ² (24...12 AWG) |
|-------------------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------------------|
| Par de apriete máximo | 0.44 Nm (4 lbin) |
|-----------------------|------------------|

Caja

| | |
|---------|-----------------------|
| Versión | 4 módulos (DIN 43880) |
|---------|-----------------------|

| | |
|---------|--|
| Montaje | Carril DIN 35mm (IEC/EN 60715) o por tornillo mediante clip extraíble |
|---------|--|

| | |
|----------|-------------------|
| Material | Poliamida RAL7035 |
|----------|-------------------|

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Grado de protección | P40 frontal ① P20 terminales |
|---------------------|---------------------------------|

| | |
|------|------|
| Peso | 332g |
|------|------|

Homologaciones y conformidad



| | |
|--------------------------|-----|
| Homologaciones obtenidas | EAC |
|--------------------------|-----|

| | |
|----------------------|---|
| Conforme a normativa | IEC/EN 61010-1, EN 50470-3, UL508, CSA C22.2 n°14 |
|----------------------|---|

① Para garantizar los requerimientos de protección, el medidor debe montarse en una caja con clase de protección IP51 o mejor. (IEC/EN 60529)

CLASS 1 LED PRODUCT
INVISIBLE LED RADIATION
950 nm, max 50 µW
EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

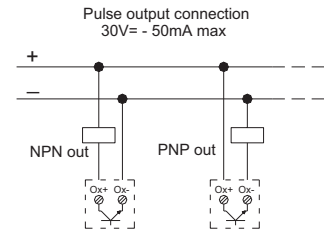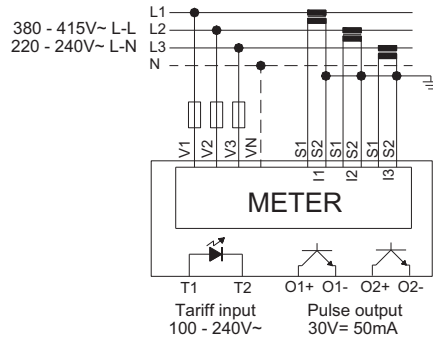


NOTA


- 1 - Fusibles recomendados:
Entradas de medida de tensión:
1A rápido
- 2 - Los terminales S2 están
interconectados internamente

I333 I GB D E 09 15

POSICIÓN DE LOS TERMINALES

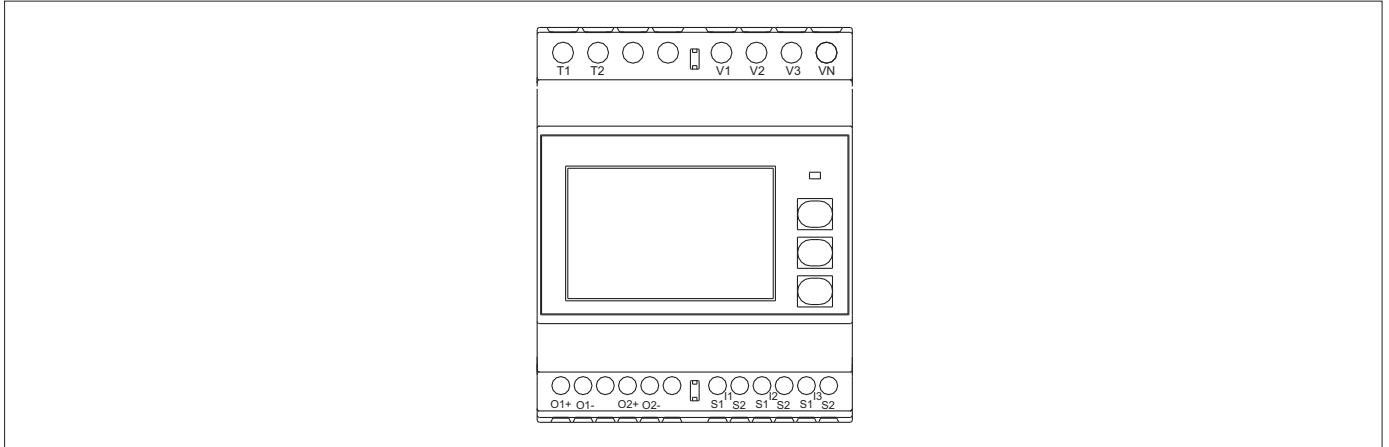

DIMENSIONES [mm]

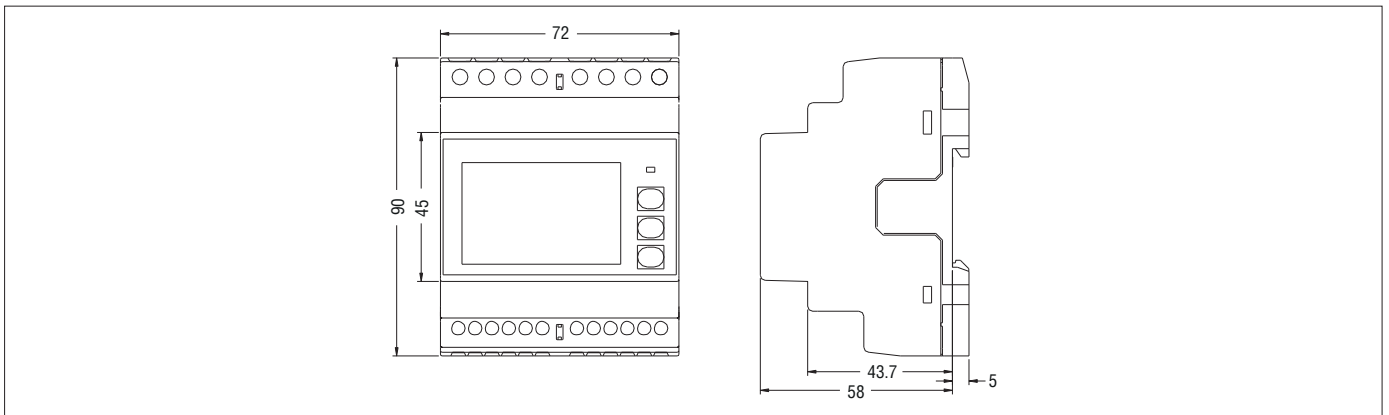

E